| 凡 例 | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|------------------------|
| 符号 | 仕 様 | 符 号 | 仕 様 | 符号 | 仕 様 | 符号 | 仕 様 |
| PS | パイプシャフト | Cこて | コンクリートこて仕上 | FK6 • FK8 | 無石綿けい酸カルシウム板 t6・t8 | GW50 | グラスウール24kg/m3 t50 |
| EPS | 電気設備用パイプシャフト | C金ごて | コンクリート金ごて仕上 | 不燃メラミン化粧板t3 | 不燃/ラミン化粧板t3 不燃 NM-2183程度 | GW100 | グラスウール24kg/m3 t100 |
| CB | コンクリートフ゛ロックC種 | M金ごて | Ŧルタル金ごて仕上 | DR9 - DR12 | ロックウール化粧吸音板t9・t12(リフ´付) 不燃 NM-8599程度 | | |
| RC | 鉄筋コンクリート | FS | t'=ル床シート張り t 2.0 (溶接工法) | t´=ルクロス | t´=ルクロス AAランク 不燃 NM-9839程度 | SOP | 合成樹脂調合ペイント塗り |
| М | ₹ルタル | FS (Hv用) | t'=ル床シート張り t 2.0 抗菌仕様 (溶接工法) | 耐水B12 | ラワン合板(I類) t 12 | EP | 合成樹脂エマルションペイント塗り |
| S | 鉄骨下地 | | | | | EP-G | つや有合成樹脂エマルションパイント塗り |
| LGS | 軽量鉄骨下地 | GB-S12. 5 | シージングせっこうボード t12.5 不燃 NM-9639 | 度 9イルA | 100角陶器質タイル | VP | ビニール樹脂ベイント塗り |
| AL | 7ルミニウム | GB-R9. 5 | せっこうボード t9.5 準不燃 QM-9828 | 度 磁器質タイルA | 50角磁器質タイル | AS防水 | 7スファルト防水 |
| SUS | ステンレス | GB-R12. 5 | せっこうボード t12.5 不燃 NM-8619 | 度 磁器質タイルB | ₹ + * 1/91/µ | * | 木下地 |
| 樹脂M | 樹脂モルタル | GB-D9. 5 | 化粧せっこうボード t9.5 不燃 NM-1864 | 度 汚垂れタイル | 800×600角テーパー仕様(t=13) 磁器質タイル | GB-R9 | せっこうボード t9.0 (アスベスト含有) |


《特別教室棟(リニューアル)》内 部 仕 上 表


※洗面カウンター【撤去】は水栓等付属品含んで建築工事 ※洗面カウンター【新設】は自動水栓含んで建築工事


| 階 | 室 名 | 改修前後 | Б | Ē | | 巾木 特記無き下地は壁同材 特記無き巾木HはH=60 | | 壁 | 翌 緑 | | 天 井 | 天井高 | 備者 |
|----|---------|------|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------|---------|-----------------|--------|---------------------------|
| PE | 至名 | 以診削後 | 下 地 | 仕 上 | 下地 | 仕 上 | 下 地 | 仕 上 | 担 杯 | 下 地 | 仕 上 | 大井尚 | 第 考 |
| 階 | 女子トイレ | 改修前 | RC+M【全面撤去】 | 磁器質タイルB【撤去】 | RC+M | タイルA | RC【一部撤去】+M【一部撤去】 | タイルA【一部撤去】 | 塩ビ【撤去】 | 木 【撤去】 | ◆GB-R9【撤去】+VP | 2. 400 | トイレブース【撤去】 |
| 階 | | | | | (3)00 [撤去] + (撤去) | タイルA【一部撤去】 | RC【一部撤去】+M【一部撤去】 | VP 【塗膜除去】 | | | | | 鏡【撤去】 |
| | | | | | | | CB100 [撤去] +M [撤去] | タイルA【撤去】 | | | | | |
| | | 改修後 | RCスラブ【全面新設】 | FS(トイレ用)【新設】 | タイルA(既存) | 壁仕上げ【新設】+ビニル巾木H100【新設】 | タイルA (既存) | 不燃メラミン化粧板t3(タイル面)【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 400 | トイレブース【新設】、棚【新設】 |
| | | | M補修 【全面新設】 | | LGS【新設】 | 壁仕上げ【新設】+ピニル巾木H100【新設】 | RC+M(塗装面)+樹脂M【新設】 | 不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | 洗面カウンター【新設】、鏡【新設】 |
| | | | | | | | M補修【一部新設】 | 不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | 天井点検口【新設】 |
| | | | | | | | LGS【新設】 | GB-R12.5+12.5+GW【新設】+不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | ピクトサイン【新設】 |
| | 男子トイレ | 改修前 | RC+M【全面撤去】 | 磁器質タイルB【撤去】 | RC+M (既存) | タイルA (既存) | RC【一部撤去】+M【一部撤去】 | タイルA【一部撤去】 | 塩ビ【撤去】 | 木【撤去】 | ◆GB-R9【撤去】+VP | 2. 400 | 床下点検口【撤去】 |
| | | | | | (3)00 [撤去] + [撤去] | タイルA【一部撤去】 | RC【一部撤去】+M【一部撤去】 | VP 【塗膜除去】 | | | | | トイレブース【撤去】 |
| | | | | | | | CB100 [撤去] +M [撤去] | タイルA【撤去】 | | | | | 鏡【撤去】 小便器仕切【撤去】 |
| | | 改修後 | RCスラブ【全面新設】 | FS(トイレ用)【新設】 | タイルA(既存) | 壁仕上げ【新設】+ビニル巾木H100【新設】 | タイルA (既存) | 不燃メラミン化粧板t3(タイル面)【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 400 | トイレブ -ス【新設】、棚【新設】ピクトサイン【ネ |
| | | | M補修 【全面新設】 | | LGS【新設】 | 壁仕上げ【新設】+ピニル巾木H100【新設】 | RC+M(塗装面)+樹脂M【新設】 | 不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | 洗面カウンター【新設】、鏡【新設】 |
| | | | | | | | M補修【一部新設】 | 不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | モップ掛け【新設】、汚垂れタイル【新設】 |
| | | | | | | | LGS 【新設】 | GB-R12.5+12.5+GW【新設】+不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | 床下点検口【新設】、天井点検口【新設 |
| 階 | 準備室 | 改修前 | RC+M | フローリングプロックt=15【一部撤去】 | М | VP | M | EP | 塩ビ【撤去】 | 木【撤去】 | ◆GB-R9【撤去】+VP | 2. 400 | |
| - | | | | | LGS【撤去】 | GB-R12.5【一部撤去】+t'=ル巾木H100【一部撤去】 | LGS [撤去] | GB-R12.5 【撤去】+EP | | | | | |
| | | 改修後 | RC+M | フローリングプロックt=15【一部新設】 | M (既存) | VP (既存) | M (既存) | EP【一部新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 400 | 天井点検口【新設】 |
| | | | M補修 【一部新設】 | | LGS【新設】 | 壁仕上げ【一部新設】+ビニル巾木H100【一部新設】 | LGS 【新設】 | GB-R12.5【一部新設】+EP【一部新設】 | | | | | |
| 階 | 女子トイレ | 改修前 | RC+AS防水+保護コン+M | 磁器質タイルB | RC+M | タイルA【一部撤去】 | RC【一部撤去】+M【一部撤去】 | タイルA【一部撤去】 | 塩ビ【撤去】 | 木【撤去】 | ◆GB-R9 [撤去] +VP | 2. 400 | トイレブース【撤去】 |
| 陌 | | | M【一部撤去】 | 磁器質タイルB【一部撤去】 | (8100 [撤去] + (撤去] | タイルA【撤去】 | RC【一部撤去】+M【一部撤去】 | VP 【塗膜除去】 | | | | | 鏡【撤去】 |
| | | | RC+M【一部撤去】 | | | | CB100 [撤去] +M [撤去] | タイルA【撤去】 | | | | | |
| | | 改修後 | M補修 【一部新設】 | 樹脂M【全面新設】 | タイルA(既存) | 壁仕上げ【一部新設】+ヒ´ニル巾木H100【一部新設】 | タイルA (既存) | 不燃メラミン化粧板t3(タイル面)【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 400 | トイレブース【新設】、棚【新設】 |
| | | | RC補修【一部新設】 | 乾式置床+バーティクルボードt20 | LGS【新設】 | 壁仕上げ【一部新設】+ヒ´ニル巾木H100【一部新設】 | RC+M(塗装面)+樹脂M【新設】 | 不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | 洗面カウンター【新設】、鏡【新設】 |
| | | | | +耐水B12【新設】 | | | M補修【一部新設】 | 不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | 天井点検口【新設】 |
| | | | | FS(トイレ用)【新設】 | | | LGS【新設】 | | | | | | ピクトサイン【新設】 |
| 1 | 男子トイレ | 改修前 | RC+AS防水+保護コン+M | 磁器質タイルB | RC+M | タイルA【一部撤去】 | RC【一部撤去】+M【一部撤去】 | タイルA【一部撤去】 | 塩ビ【撤去】 | 木【撤去】 | ◆GB-R9 [撤去] +VP | 2. 400 | トイレブース【撤去】 |
| | | | M [一部撤去] | 磁器質タイルB【一部撤去】 | (8)00 [撤去] + (撤去] | タイルA【撤去】 | RC [一部撤去]+M [一部撤去] | VP【塗膜除去】 | | | | | 鏡 [撤去] 小便器仕切 [撤去] |
| | | | RC+M [一部撤去] | | | | CB100 [撤去] +M [撤去] | タイルA【撤去】 | | | | | |
| | | 改修後 | M補修 【一部新設】 | 樹脂M【全面新設】 | タイルA(既存) | 壁仕上げ【一部新設】+ビニル巾木H100【一部新設】 | タイルA (既存) | 不燃メラミン化粧板t3(タイル面)【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 400 | トイレブース【新設】、棚【新設】 |
| | | | RC補修【一部新設】 | 乾式置床+パーティクルボードt20 | LGS【新設】 | 壁仕上げ【一部新設】+ビニル巾木H100【一部新設】 | RC+M(塗装面)+樹脂M【新設】 | 不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | 洗面カウンター【新設】、鏡【新設】 |
| | | | | +耐水B12【新設】 | | | M補修【一部新設】 | 不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | ŧップ掛け【新設】、汚垂れタイル【新設】 |
| | | | | FS(トイレ用)【新設】 | | | LGS【新設】 | | | | | | 天井点検口【新設】 じ クトサイン【新設】 |
| | 廊下 | 改修前 | RC+M【一部撤去】 | 人研ぎ【一部撤去】(1階) | RC [一部撤去] | M【一部撤去】+t'=ル巾木H100【一部撤去】 | RC【一部撤去】 | M【一部撤去】+EP | 塩ビ | 木 | DR9 | 3, 000 | |
| 通 | | | RC+M | 70-リンケ 7 ロッケt=15【一部撤去】(3階) | | | | | | | | | |
| | | 改修後 | RC+M【一部新設】 | 人研ぎ【一部新設】(1階) | RC+M (既存) | t'=ル巾木H100【一部新設】 | RC+M (既存) | +EP | 塩ビ | * | DR9 | 3, 000 | |
| | | | RC+M | 7ローリング ブ ロックt=15【一部撤去】(3階) | LGS【新設】 | 壁仕上げ【新設】+ビ=ル巾木H100【新設】 | LGS【新設】 | GB-R12.5+12.5+【新設】+EP ハット目地+シーリング | | | | | |
| 诵 | PS 1~3階 | 改修前 | - | - | LGS 【撤去】 | - | LGS [撤去] | GB-S12.5+【撤去】 | - | - | - | - | |
| | | | | | RC (既存) | _ | RC (既存) | _ | | | | | |
| | | 改修後 | RCxラブ【新設】水平区画 | M【新設】 | LGS【新設】 | - | LGS【新設】 | GB-S12.5+【新設】 | _ | _ | _ | 1- | |
| | | ~~~ | | | RC (既存) | | RC (既存) | /1 40-4 | I | | | 1 | 1 |


| 棟 名 | 竣工(新設) | 建材名 | AS含有建材製造年月日 | AS含有の有無 | |
|-------|---------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 特別教室棟 | 昭和44年5月竣工(1969年) | GB-R9 | 1970~1986 | 有 | |
| | 平成26年一部耐震改修 (2015年) | ASルーフコーチング | ~2002 | 有 3階AS防水 | |
| | | 特殊ASル-フィング類 | ~1987 | 有 3階AS防水 | |


| ı | | H OMEROWS | . | | | | | |
|---|------|-----------|--------------|-----|-----------------------------------|-------------------|--|------------|
| I | | | 徳島県県土整備部営繕課 | 工事名 | R 7 営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事建築 | 図面番号 A-51 | kt 宮建築設計 | |
| | | 設計 | サ 竣工 R6.6 | 図面名 | 特別教室棟 仕上表 | 縮尺 A2=- A3=71% | 管理建築士 1級333707号 清水 康代 1級建築士事務所 徳島県知事登録第11050号 徳島市福島一丁目5番6号 TEL(088)625-5505(代) | 通し番号 60 |

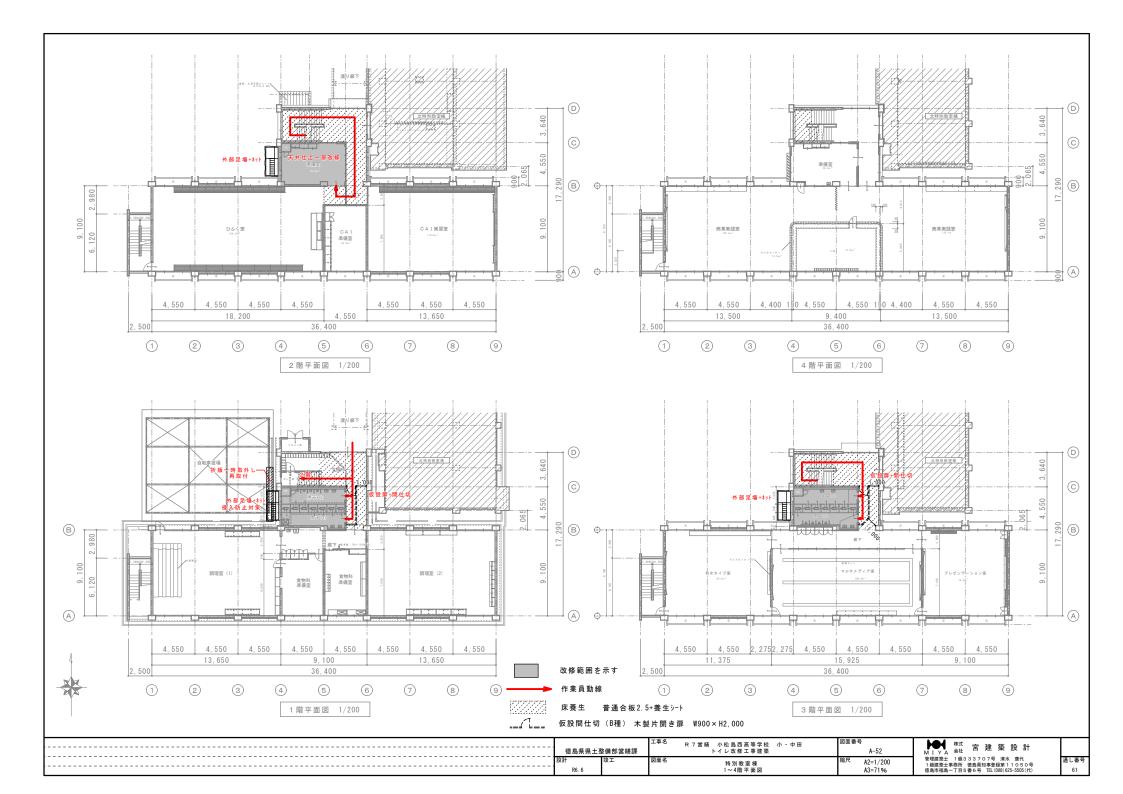


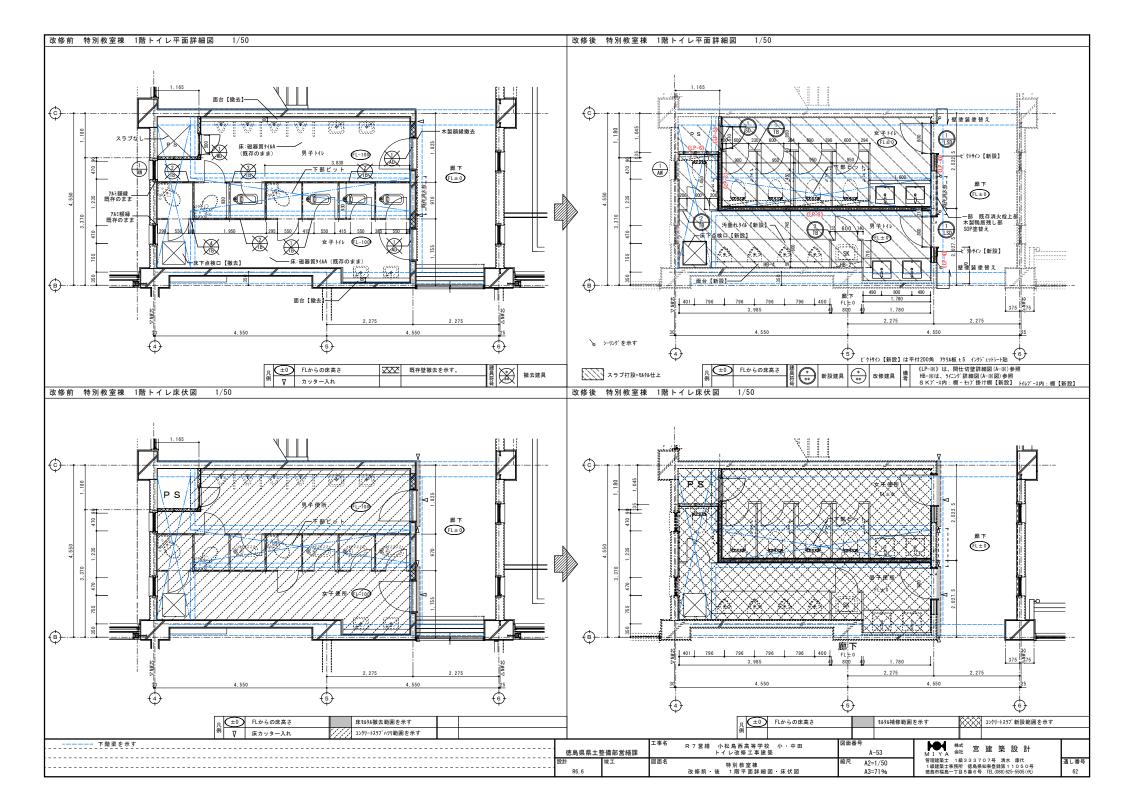


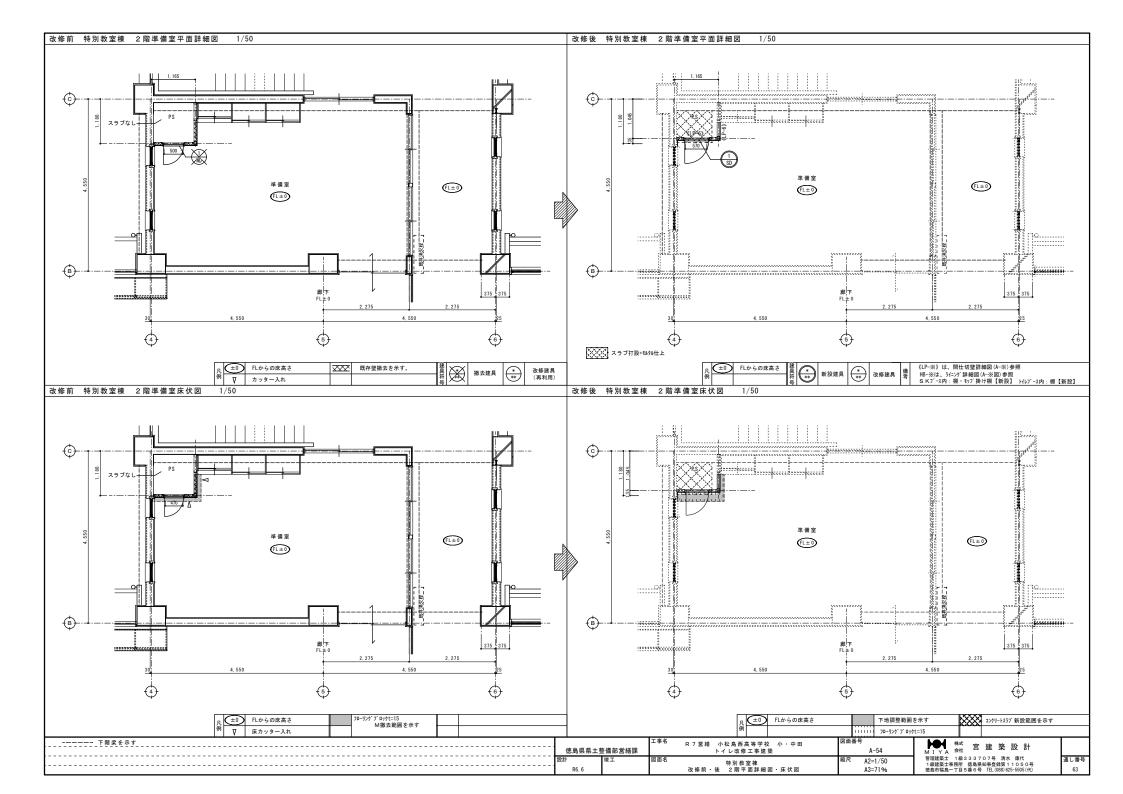


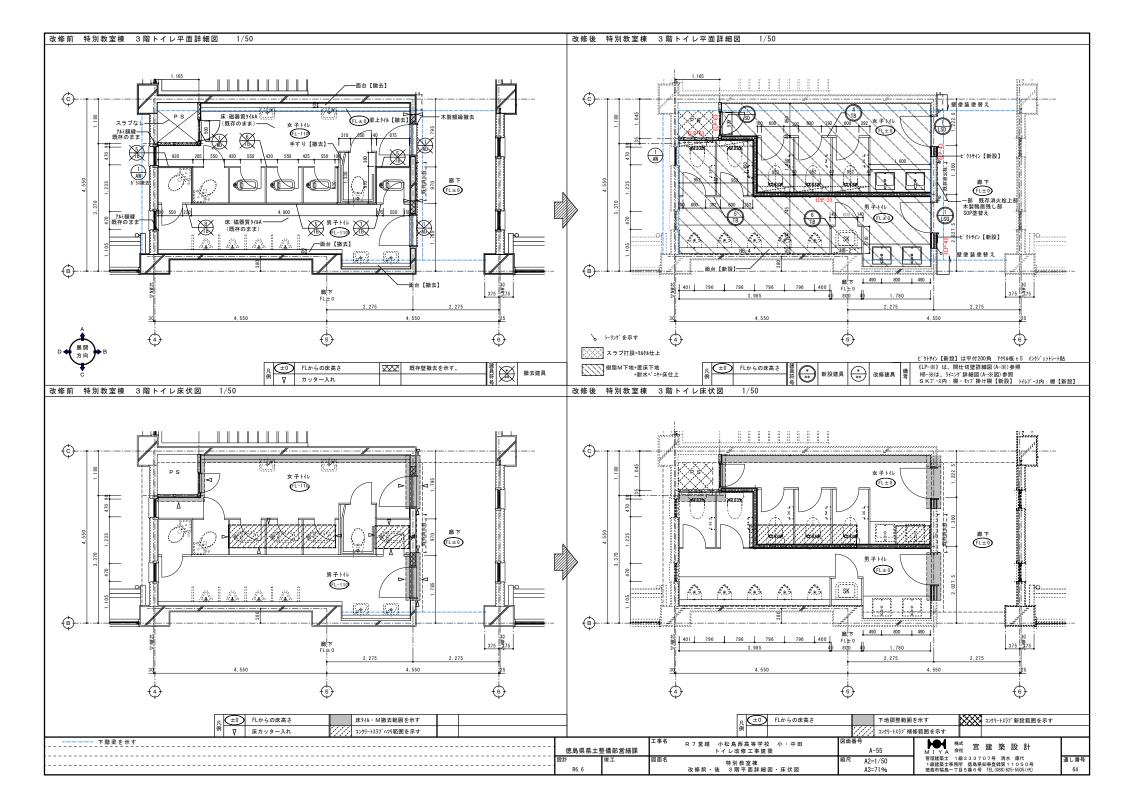


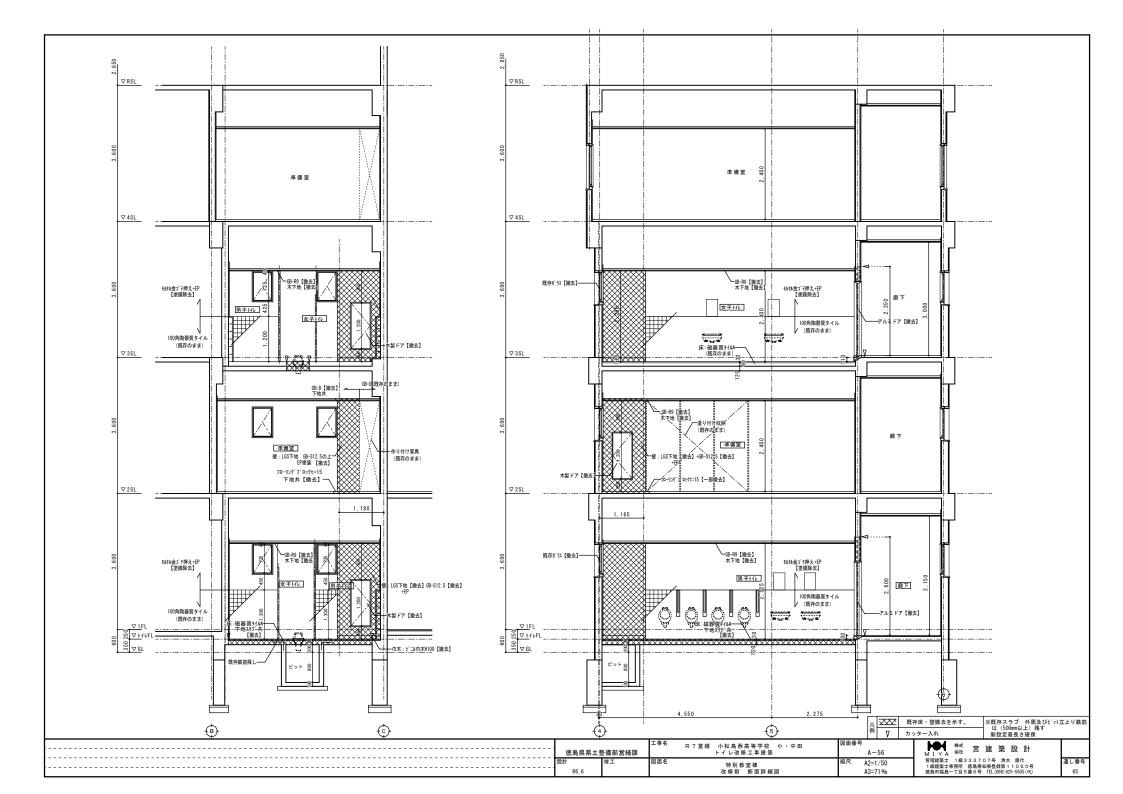


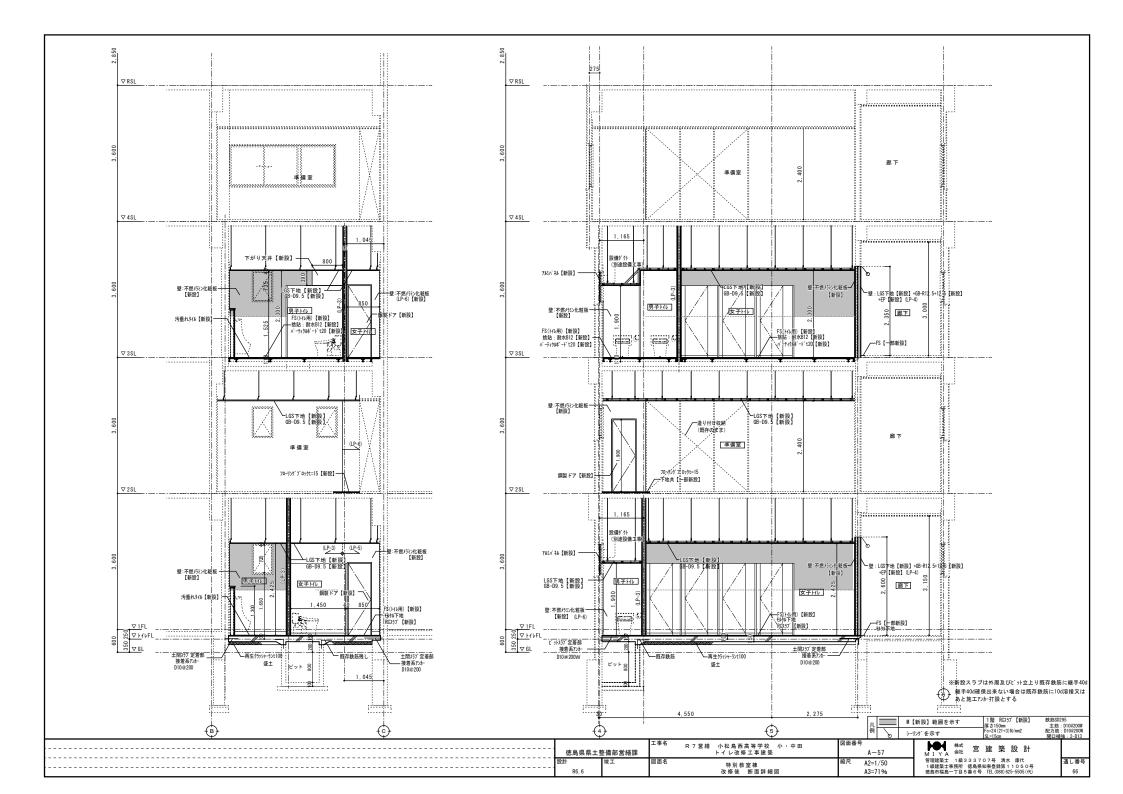


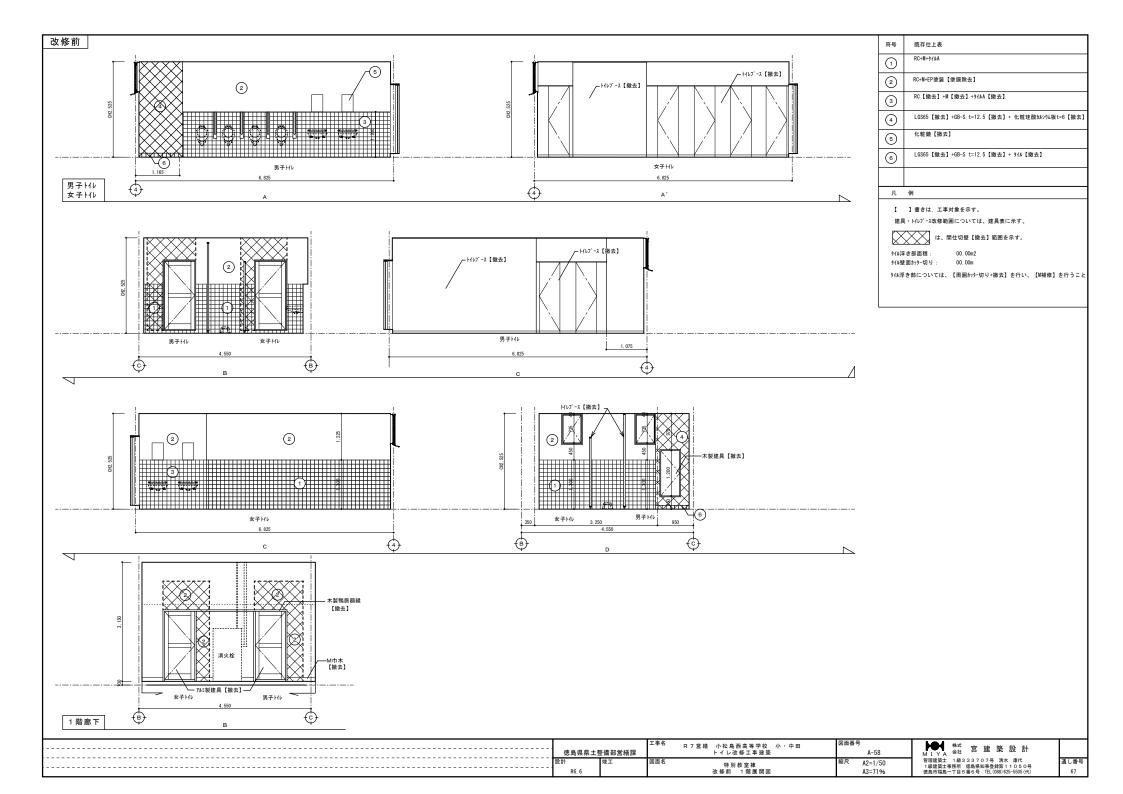


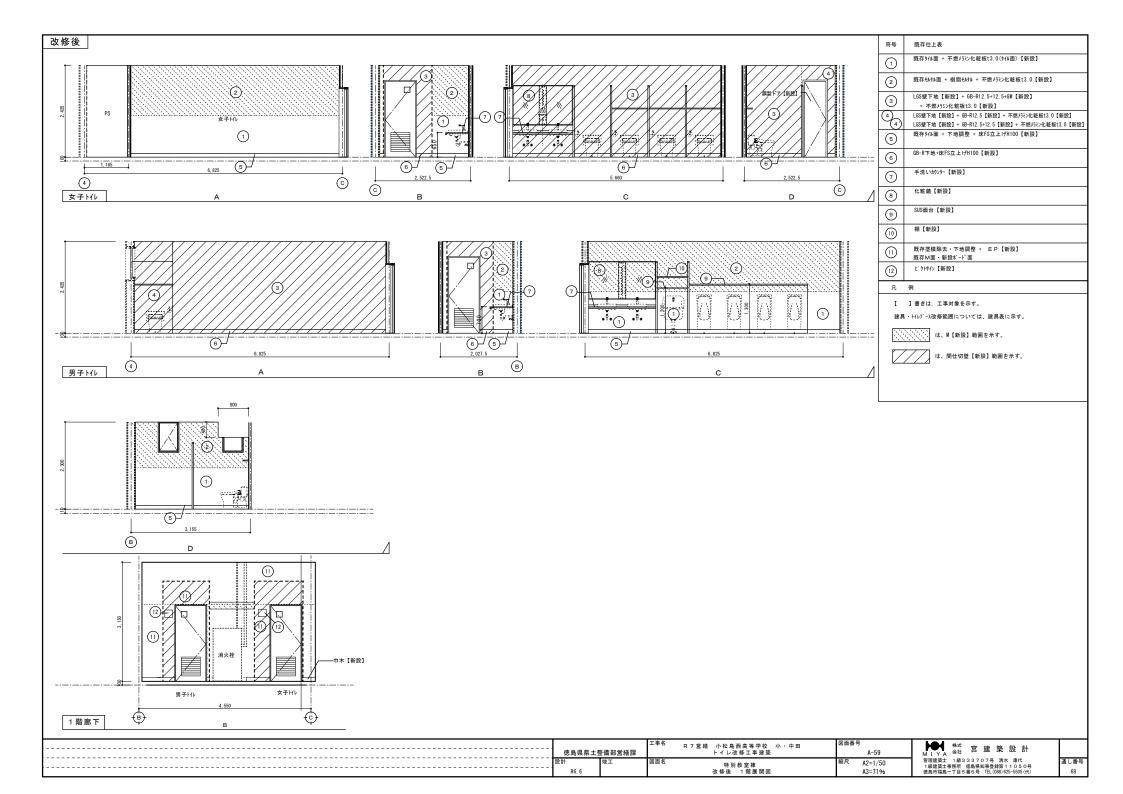


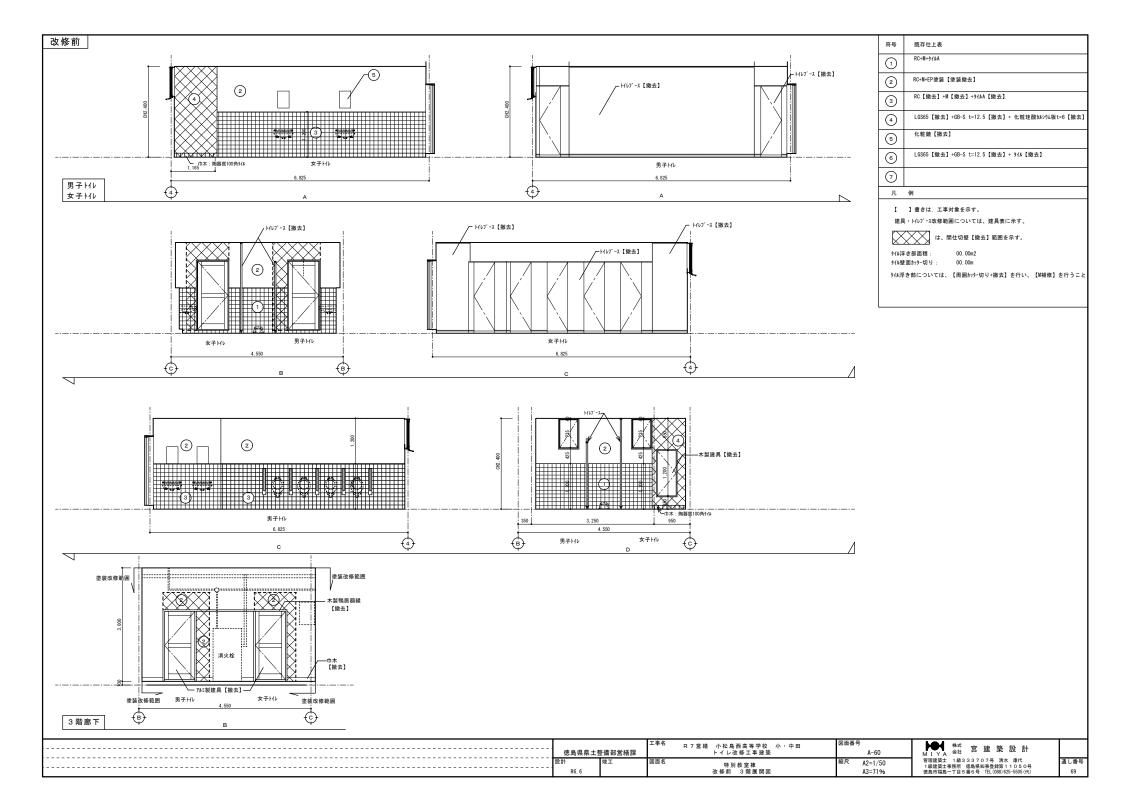

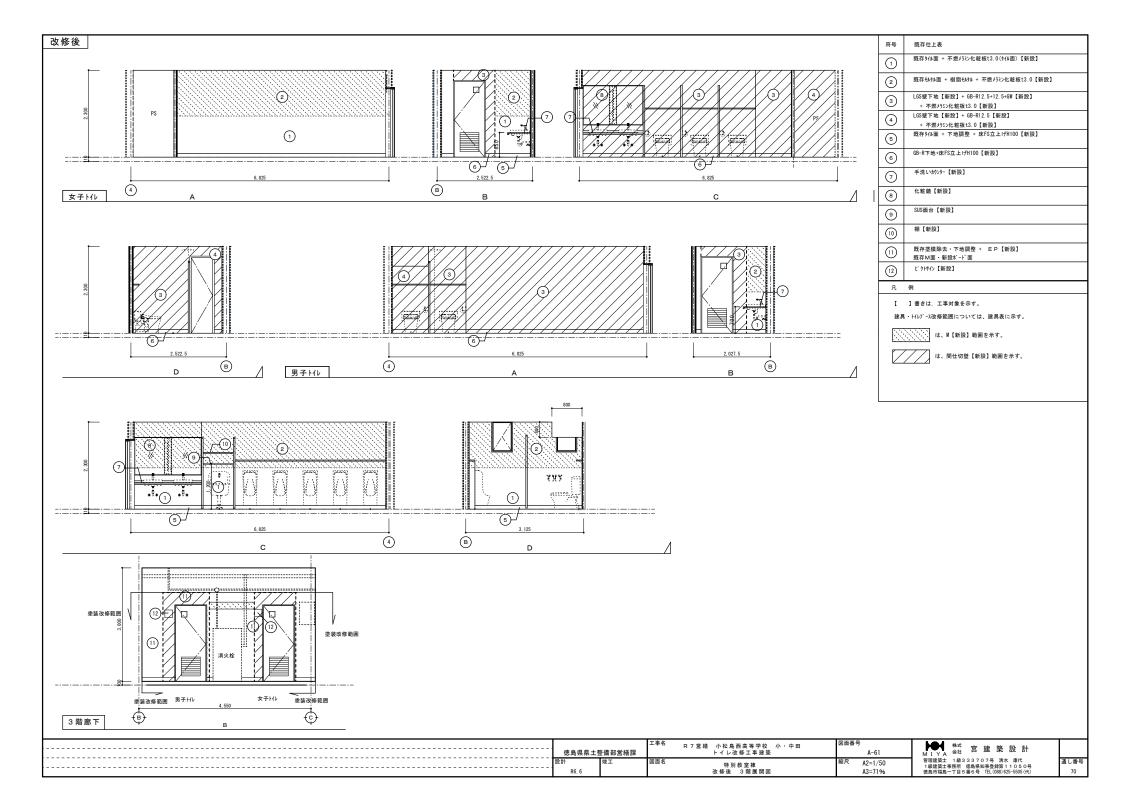

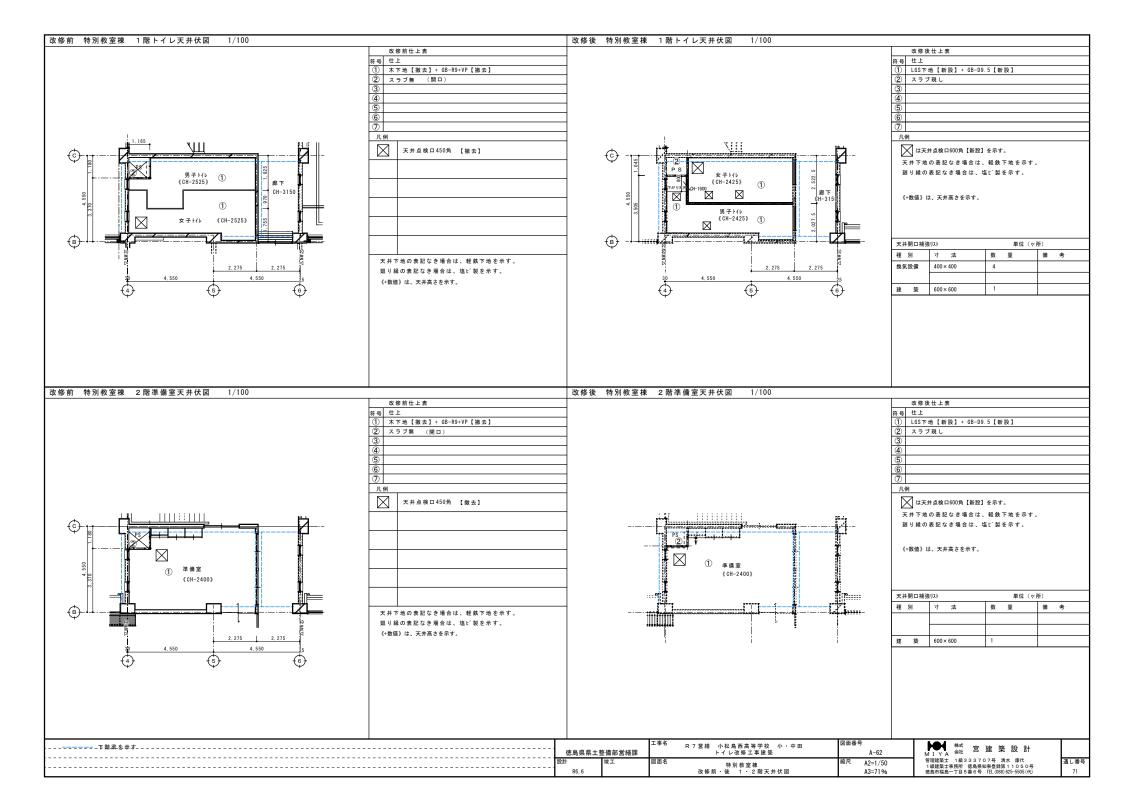

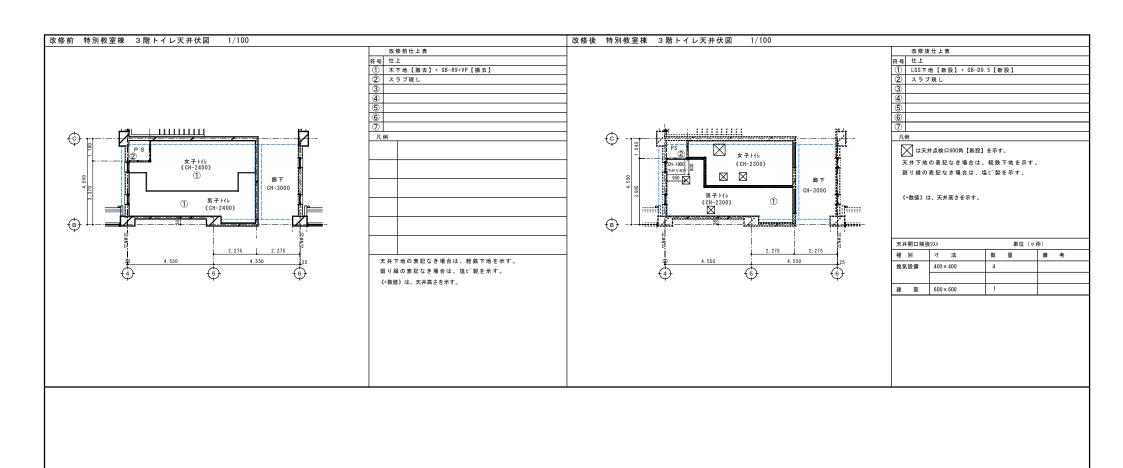

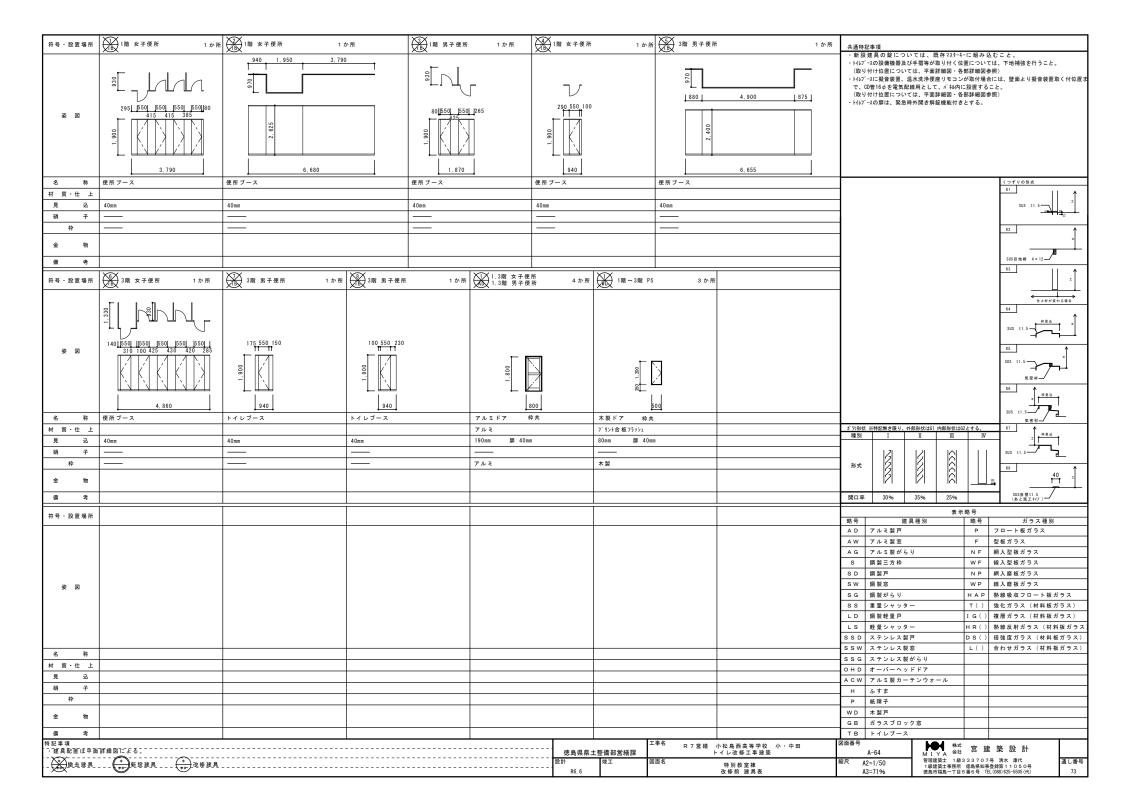

| | O | (2) and (3) | 3 | 4 | <u></u> | 6 | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------|---|--|
| 符号·設置場所 | 1 TB 1階 女子便所 1 か所 | 2 TB 1階 男子便所 1 か所 | 3 TB 1階 男子便所 1 か所 | 4 TB 3階 女子便所 1 か所 | 5 TB 3階 男子便所 1 か所 | 6 TB 3階 男子便所 1か所 | 共通特記事 | | . 眶方-11 b | 1- 49 Z1 21 25 = L |
| 姿 図 | 294 <u>1</u> 600 <u>1</u> 600 <u>1</u> 600 <u>1</u> 600 <u>1</u> 100 | 206 600 206 11 11 1 | 14016001140 | 292 <u>1600</u> 1600 <u>1600</u> 1100 | 股音装置用電源配線 事前に仕込む 100 [600] [600] [252 392 | 1401100011140 | ・トイルプ・ス (取り付 ・トイルフ・-ス で、CD管 (取り付 | け位置については、 | 等が取り付く位置 平面詳細図・各語 浄便座リモコンが こして、パネル内に 平面詳細図・各語 | 間については、下地補強を行うこと。 3詳細図参照) 1取付場合には、壁面より擬音装置取く付位置ま 設置すること。 3詳細図参照) |
| 名 称 | トイレブース | トイレブース | トイレブース | トイレブース | トイレブース | トイレブース | | | | くつずりの形式 |
| 材 質・仕 上 | | | | | | | | | | K1 ↑ |
| 見 込 | 40mm | 40mm | 4 0 m m | 40mm | 40mm | 40mm | | | | SUS t1.5 |
| 硝子 | | | | | | | | | | |
| 枠 | | | | | | | | | | |
| | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) | | | | K2 |
| 金 物 1 | ステンレスローネ、 アルミベエシック (指挟みの正在様) スライト・ロック、戸当り、アルミ笠木 | | | | | | | | | |
| | | スライト・ロック、戸当り、アルミ笠木 | スライドロック、戸当り、アルミ笠木 | スライドロック、戸当り、アルミ笠木 | スライド・ロック、戸当り、7ルミ笠木 芯材:ペーパーコア | スライト・ロック、戸当り、アルミ笠木 | | | | SUS目地棒 4×12 |
| | 芯材:ペーパーコア | 芯材:ペーパーコア | 芯材:ペーパーコア | 芯材:ペーパーコア | 芯材:ペーパーコア 擬音装置用電源配線事前に仕込む | 芯材:ペーパーコア | | | | K3 1 1 A |
| 符号·設置場所 | 1 LSD 1.3階 女子便所 4か所 | 1 SD 1~3階 PS 3か所 | | 1.3階 男子便所 2 か所 | | | | | | |
| | 1.3四 五十使州 1.27 | - 02/// | | ATT E WITH | | | | | | |
| 菱 図 | 150 T T D D D D D D D D | 室名寺(2) | | <u>₹70</u> | | | | | | # 1.5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + |
| 名 称 | 銅製軽量フラッシュ戸 | 鋼製戸 | | アルミサッシ 既存サッシ そのまま | | | | | | 気密材→ 【 |
| 材 質・仕 上 | スチールt0.6 SOP塗り | スチールt1.6 SOP塗り | | | | | | (特記無き限り、外部形状 | | |
| 見 込 | 190mm 扉 40mm | 扉 30mm | | | | | 種別 | I II | ш | IV 工 特見込 |
| 硝 子 | F4 | | | アルミバネルt3 新設 シーリング共 | | | | 121 12 | | SUS t1.5 |
| 枠 | スチール枠 SOP塗り | スチール枠 SOP塗り | | | | | 形式 | 8 8 | | |
| | 丁番、ドアチェック、ガラリ、レバーハンドル | 丁番、ケースハント゛ル錠、 | | | | | 115 24 | 2 2 | | 40 ↑ |
| 金 初 | SUS沓摺(K1)、付属金物一式 | SUS沓摺(K1)、付属金物一式 | | | | | | | | |
| | ガラリの形式:Ⅱ型 開口率35% | 室名:カッティング・シート貼 (1文字30角) | | 既存ガラス撤去 | | | 開口率 | 30% 35% | 6 25% | SUS沓摺 t1.5 (あと施エ947*) |
| 98 °73 | ガブリの形式:五主 開日平50개 | Σ1 · 1//1// / ΓΑΙ (· Δ) • • /// | | 77.00 | | | m = + | 0070 007 | | · • |
| 符号・設置場所 | | | | | | | | ** = ** | 表示 | |
| | | | | | | | 略号 AD 7 | 建具種類 | נים | 略号 ガラス種別 P フロート板ガラス |
| | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | アルミ製窓 | | |
| l | | | | | | | | アルミ製がらり 何製三方枠 | | NF 網入型板ガラス WF 線入型板ガラス |
| l | | | | | | | _ | | | |
| l | | | | | | | | 月製戸 | | NP 網入磨板ガラス |
| 姿 図 | | | | | | | - | 月製窓 | | WP 線入磨板ガラス |
| l | | | | | | | | 目製がらり | | HAP 熱線吸収フロート板ガラス |
| l | | | | | | | | 重量シャッター | | T()強化ガラス(材料板ガラス) |
| l | | | | | | | | 月製軽量戸 | | IG() 複層ガラス(材料板ガラス) |
| l | | | | | | | | 怪量シャッター | | HR() 熱線反射ガラス(材料板ガラス) |
| l | | | | | | | | ステンレス製戸 | | DS() 倍強度ガラス(材料板ガラス) |
| 名 称 | | | | | | | | ステンレス製窓 | | L() 合わせガラス(材料板ガラス) |
| 材質・仕上 | | | | | | | | ステンレス製がら | | |
| 見 込 | | | | | | | | ナーバーヘッドド | | |
| | | | | | | | | アルミ製カーテン | ウォール | |
| 硝子 | | | | | | | | ふすま | | |
| 枠 | | | | | | | P # | 紙 障 子 | | |
| 金 物 | | | | | | | W D 3 | 木製戸 | | |
| at 190 | | | | | | | GB # | ガラスブロック窓 | | |
| 備考 | | | | | | | TB I | トイレブース | | |
| 持記事項 | | | | | 工事名 R7営績 | 小松島西高等学校 小·中田 | 図面番号 | | 株式 | 中 本 |
| ・建具配置は平面 | 「細図だまる。 | | | 徳島県県 | 上整備部営繕課 | トイレ改修工事建築 | | | MIYA 会社 | 宮 建 築 設 計 |
| 放去建具 | | | · | 設計 | 竣工 図面名 | 付 別 弘 主 休 | | 1/50 | 官埋建築士 1級3 1級建築士事務所 | 33707号 清水 康代 徳島県知事登録第11050号 番6号 TEL(088)625-5505(代) 74 |
| ~~ | | | | R6. 6 | | 改修後 建具表 | A3= | 71% | 徳島市福島一丁目5 | 番6号 TEL (088) 625-5505 (代) 74 |

| 凡 例 | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|---------|------------------------------|-----|----------|
| 符号 | 仕 様 | 符号 | 仕 様 | 符 号 | 仕 様 | 符 号 | 仕 様 |
| PS | パイプシャフト | GB-S12.5 | シージングせっこうボード t12.5 不燃 NM-9639和 | 度 GW50 | グラスウール24kg/m3 t50 | | |
| EPS | 電気設備用パイプシャフト | GB-R9. 5 | せっこうボード t9.5 準不燃 QM-9828看 | 度 GW100 | ′ัฺริมฺว่−ル 24 k g /m3 t 100 | | |
| | | GB-R12.5 | せっこうボード t12.5 不燃 NM-8619和 | 度 | | | |
| CB | コンクリートフ゛ロックC種 | GB-D9. 5 | 化粧せっこうボード t9.5 不燃 NM-1864和 | 度 SOP | 合成樹脂調合ペイント塗り | | |
| RC | 鉄筋コンクリート | | | EP | 合成樹脂エマルションペイント塗り | | |
| | | | | EP-G | つや有合成樹脂エマルションパイント塗り | | |
| M | モルタル | | | | | | |
| S | 鉄骨下地 | | | | | | |
| LGS | 轻量鉄骨下地 | | 不燃 NM-8615# | 度 | | | |
| AL | 7ルミニウム | FK6 - FK8 | 無石綿けい酸カルシウム板 t6・t8 不燃 NM-8578和 | 度 | | | |
| SUS | ステンレス | 不燃メラミン化粧板t3 | 不燃メラミン化粧板t3 | 度 | | | |
| 樹脂M | 樹脂モルタル | DR9 - DR12 | ロックウール化粧吸音板t9・t12(リプ付) 不燃 NM-8599和 | 度 | | | |
| Cこて | コンクリートこて仕上 | t' ニルクロス | t´=ルクロス AAランク 不燃 NM-9839和 | 度 | | | |
| C金ごて | コンクリート金ごて仕上 | 耐水B12 | ラワン含板(I類) t 12 | AS防水 | アスファルト防水E-2+防水保護コンウリート | | |
| M金ごて | モルタル金ごて仕上 | | | | | | |
| FS | t'=ル床シート張り t 2.0 (溶接工) | 去) 91NA | 100角陶器質タイル | | | | |
| FS(トイレ用) | t'=ル床シート張り t 2.0 抗菌仕様 (溶接工) | 法) 磁器質タイルA | 50角磁器質タイル | | | | |
| | | 汚垂れタイル | 800×600角テーバー仕様(t=13) 磁器質タイル | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | |
| VB | 軟質ビ=ル巾木 | | | | | | |

《教室棟北(リニューアル)》内 部 仕 上 表

※洗面カウンタ-【撤去】は水栓等付属品含んで建築工事 ※洗面カウンタ-【新設】は自動水栓含んで建築工事


| 階 | | 室 名 | 改修前後 | | 床 | | 巾木 特記無き下地は壁同材 特記無き巾木HはH=60 | | 壁 | 廻 緑 | | 天 井 | 天井高 | 備考 |
|-----|----------------|-------|-------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|--------|---------|-------------|--------|--|
| РЫ | | ± 1 | UX PS BY IX | 下 地 | 仕 上 | 下地 | 仕 上 | 下 地 | 仕 上 | AE 68 | 下地 | 仕 上 | 入开间 | seel "75 |
| 1 🛭 | 谐 | 女子トイレ | 改修前 | RC【全面撤去】 | M [全面撤去] | CB150+M CB150【撤去】 +M【撤去】 | EP [全面垄膜除去] | M [一部撤去] | EP [全面垄膜除去] | - | RC | ブラスター塗り+EP | 2.700 | トイレブース [撤去] 鏡 [撤去] SUSn' イプ棚 [撤去] |
| | | | 改修後 | RC【全面新設】 | M下地【全面新設】 FS(トイレ用)【新設】 | | 壁仕上げ【新設】 FS(トイレ用)立上げH100【新設】 | M【一部新設】 LGS【新設】 | GB-R12.5+12.5+6附50【新設】+不燃メラミン化粧板t3【新設】 GB-R12.5【新設】+不燃メラミン化粧板t3【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 400 | トイレブース【新設】、棚【新設】 洗面カウンター【新設】、鏡【新設】 天井点検ロ【新設】 |
| | and the second | 男子トイレ | 改修前 | RC [全面撤去] | M [全面撤去] | CB150+M CB150 [撤去] +M [撤去] | EP【全面塗模除去】 | M [一部撤去] | EP [全面垄膜除去] | - | RC | ブラスター塗り+EP | 2,700 | トイレブース【搬去】 鏡【搬去】 SUSn' 47 棚【撤去】 |
| | | | 改修後 | RC【全面新設】 | M下地【全面新設】 FS(トイレ用)【新設】 | | 壁仕上げ【新設】 FS(トイレ用)立上げH100【新設】 | M【一部新設】 LGS【新設】 | GB-R12.5「新設]+不燃メラミン化粧板は【新設】 GB-R12.5【新設]+不燃メラミン化粧板は【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 400 | トイレブース 【新設】、棚 【新設】 洗面カウンター【新設】、鏡 【新設】 天井点検口【新設】 汚垂れタイル [新設】 |


| | | 44.50 | |
|--|------|-------|--|
| | | | |


| 棟 名 | 竣工 (新設) | 建材名 | AS含有建材製造年月日 | AS含有の有無 | |
|--------|--------------------------|-----|-------------|---------|--|
| 屋外北トイレ | 昭和45年3月竣工 平成10年改修(1993年) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


| ※表記なき室については、工事対象外を示す。 | | | 工事名 R7営 | 「繕 小松島西高等学校 小・中田 | 図面番号 | · | ī |
|-----------------------|--------|---------------|---------|------------------|------|--------|---|
| ※改修範囲については、別図参照。 | 徳島県県土藝 | 整備部営繕課 | | トイレ改修工事建築 | | A-66 | ı |
| ☆♥は、ア人へ入下呂付建州を示り。 | 設計 | 竣工 | 図面名 | 屋外北トイレ | 縮尺 | A2=- | ı |
| - ※-[]-書きは、工事対象を示す。 | R6. 6 | 1 | | 仕上表 | | A3=71% | i |


| MIYA | 株式 会社 | 宮 | 建 | 築 | 設 | 計 | |
|--------|----------|-----|-------|---------|--------|---------|--|
| 管理建築士 | 1級3: | 337 | 07号 | · 清才 | (康 | Ħ | |
| 1級建築士事 | 務所 4 | き島県 | 知事登 | 録第1 | 10 | 50号 | |
| 徳島市福島- | -T目54 | 最6号 | TEL (| 088) 6: | 25-550 | 15 (ft) | |

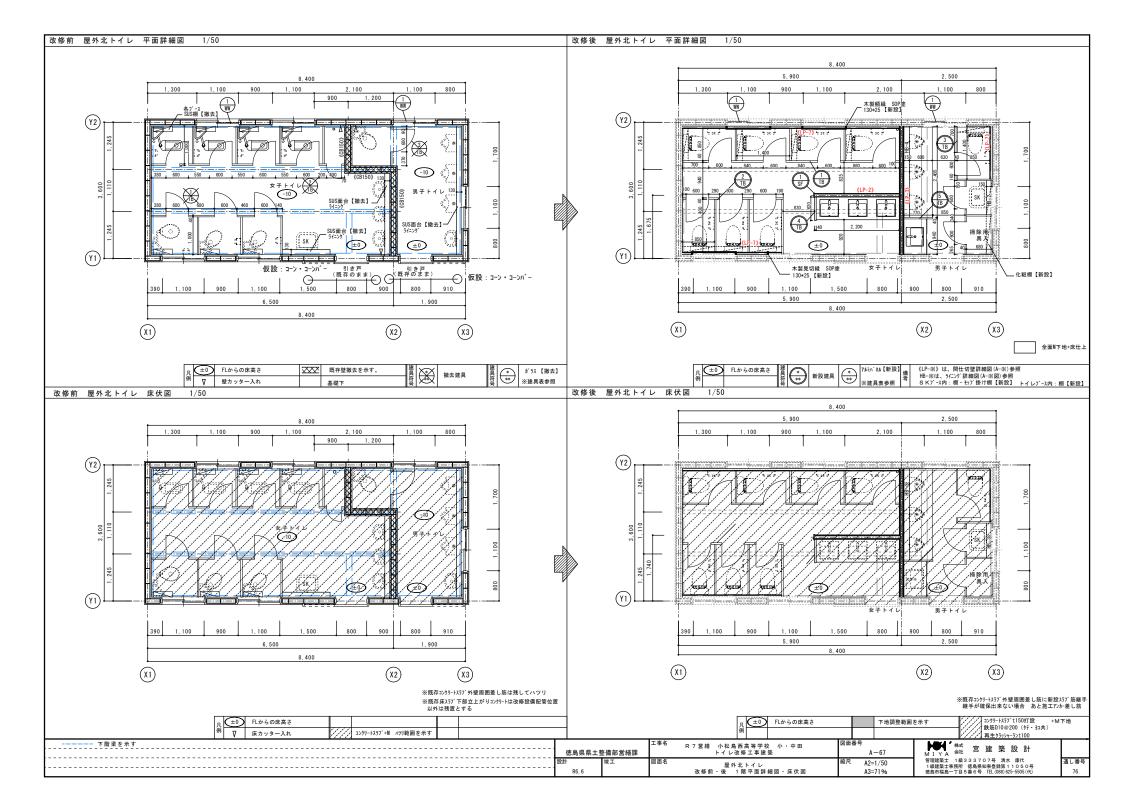

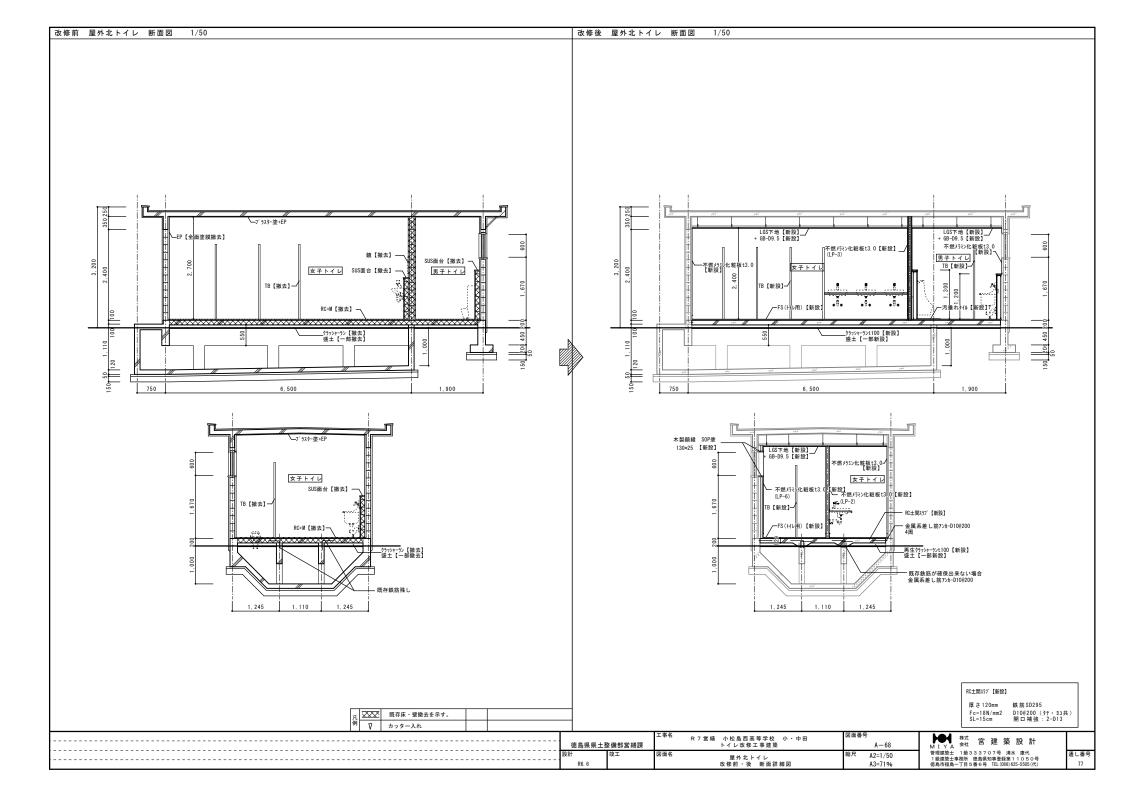

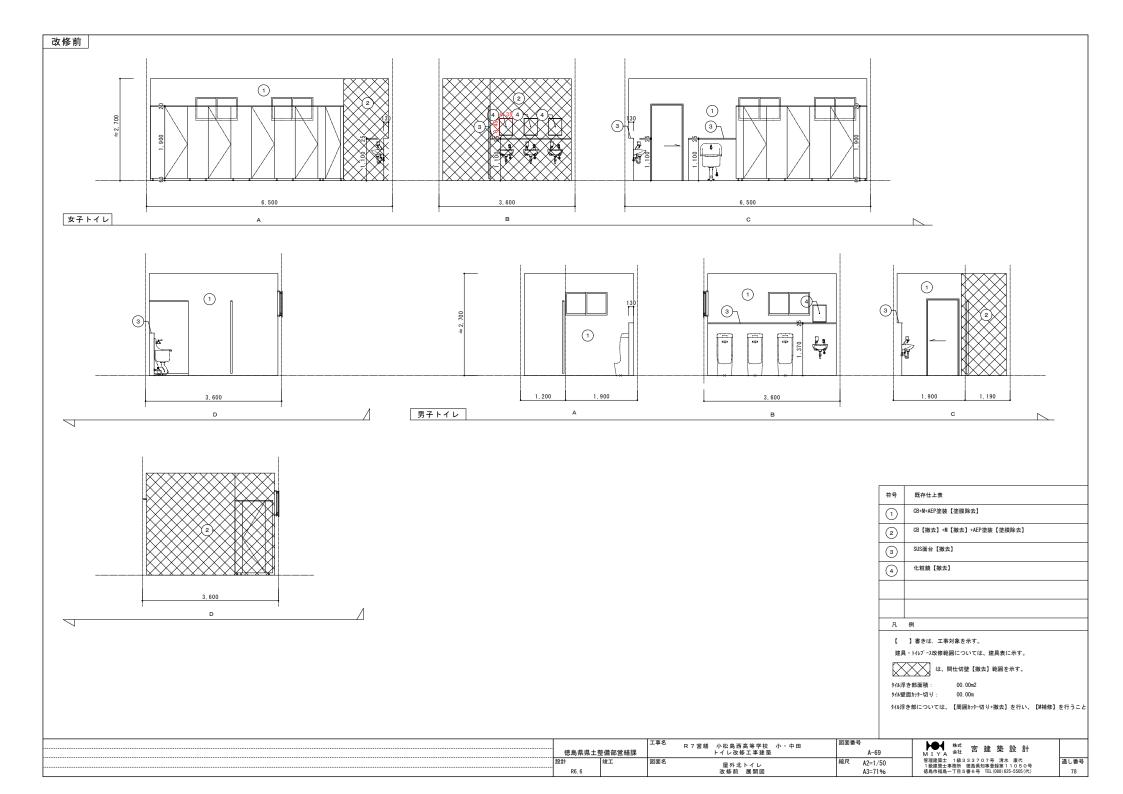

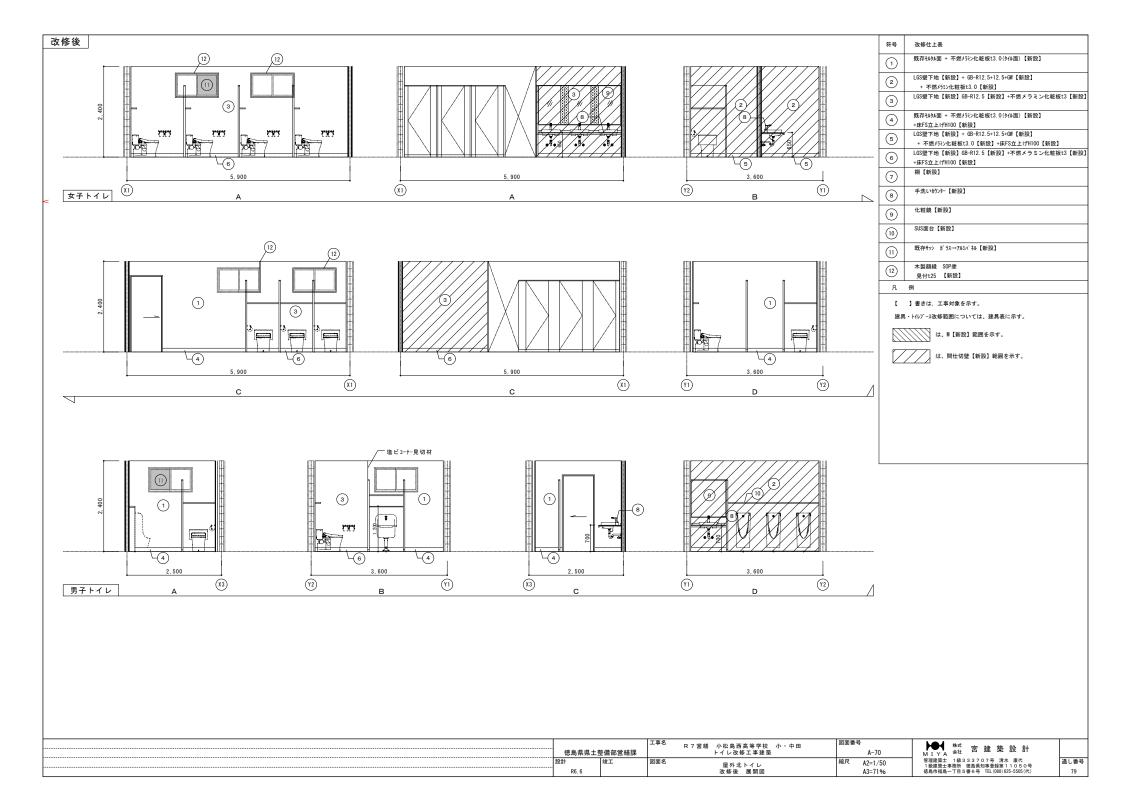

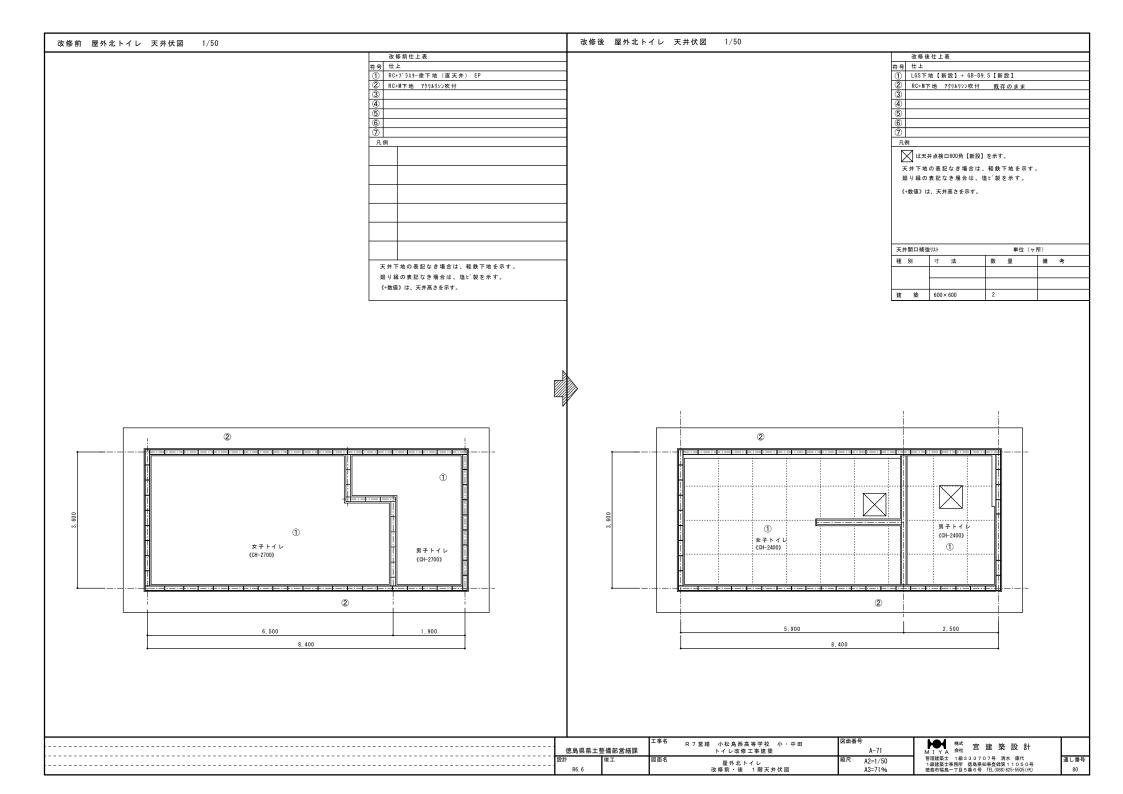

| 符号·設置場所 | ↓ I階 女子トイレ 1 か所 | 2 (TB) 1階 女子トイレ 1 か所 | 3 TB 1階 男子トイレ 1 か所 | 1 間 男子・女子トイレ | / 2か所 | | | | 共通特 | 記車項 | | | | |
|----------|--|---|--|--------------------------|----------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| 娄 図 | 200,600,550,600,550,600,360 200,600,550,600,550,600,360 | \$896005596005596005596001 £0950 2000 5,080 | 25 <u>p</u> 1500 <u>p</u> 150 25 <u>p</u> 1500 <u>p</u> 150 | \$50 550 \$1.100 | | | | | ・新部 ・トイ (取り・トイ で、 (取り | き建具の錠につい ゚ レプースの設備機器及 J付け位置についてに | び手摺等が取り付く は、平面詳細図・各i 温水洗浄便座リモコ 用として、バネル内に は、平面詳細図・各i | 位置について 部詳細図参照) ロンが取付場合 設置すること 部詳細図参照) | には、下地補強を行うこ には、壁面より擬音を こ。 | |
| 名 称 | トイレブース | トイレブース | <u>[1,000]</u> トイレブース | 木製(塗装) 既存サッシ | そのまま | | | | | | | | くつずりの形式 | |
| 材質・仕上 | THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | 14 0 X | 1-1-0-7 X | 71-3K (±-4K) 10A 17-7/7 | (0) & & | | | | - | | | | К1 | 1 1 |
| 見 込 | 40mm | 40mm | 40mm | | | | | | | | | | SUS t1.5— | z z |
| 硝 子 | | | | 片側:既存ガラスt4mm撤去 | | | | | | | | | | 3 <u>-</u> |
| 枠 | | | | | | | | | | | | | K2 | 1 |
| 金物 | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 備考 | | | | | | | | | _ | | | | SUS目地棒 4×12 | |
| 符号・設置場所 | 1 TB 1階 女子トイレ 1 か所 | 2 TB 1階 女子トイレ 1 か所 | 3 TB 1階 男子トイレ 1 か所 | 4 TB 1階 女子トイレ | 1 か所 | 5 TB 1階 男子ト | ·イレ 1か声 | f (SF) 2階 女子トイレ 1 だ | 下所 | | | | | ↑ |
| | IR. III. | 服音装置用電源配線 スペース・補強 | IR J. T. J. T. J. P. PI | IB) | 1 10 101 | UB) 37 T | מימו | 1, | | | | | - 仕上材がま | 変わる場合 |
| 娄 図 | 700 600 840 600 840 600 860 600 100 | 180 600 600 100 | [690 600 1600 265 140 150 340 | 008- | | 1, 900 | 770 | 2, 400 | | | | | K4 | <u> </u> |
| 名 称 | トイレブース | トイレブース | トイレブース | トイレブース | | トイレブース | | スチール一方枠 | | | | | 気密材- | 4_ |
| 材 質・仕 上 | 高圧メラミン樹脂化粧板(標準色:木目柄含む) | 高圧メラミン樹脂化粧板(標準色:木目柄含む) | 高圧メラミン樹脂化粧板(標準色:木目柄含む) | 高圧メラミン樹脂化粧板(標準色:オ | (目柄含む) | | (標準色:木目柄含む) | スチール SOP塗り | が ラリ形∜ 種別 | ・※特記無き限り、外部 I | 形状はG1 内部形状はG2 Ⅱ Ⅲ | とする。 IV | K7 特見込 | _ |
| 見 込 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | | 40mm | | 120mm | | | | | 1 1 | 7 |
| 硝子 | | | | | | | | | _ | | | | SUS t1.5 | _ |
| 枠 | コニュリットナー フェンファシン (付給 付って 20 m.) (4 4 位) | | 75以7中十 782D+…27 (454年77日+ル上上学) | | | 25312#H 262Dx | | | 形式 | 3 | | | К8 | 10 |
| 金 物 | ステンレス巾木、7ルミRエッジ(指挟み防止仕様) スライドロック、戸当り、7ルミ笠木 | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) スライト・ロック、戸当り、アルミ笠木 | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) スライト・ロック、戸当り、アルミ笠木 | ステンレス巾木、アルミRエッジ アルミ笠木 | | ステンレス巾木、アルミRエ・ アルミ笠木 | | | | 2 | | | | 40 ± |
| 備考 | 芯材:ペーパーコア | 芯材:ペーパーコア 擬音装置用電源配線スペース・補強 | 芯材:ペーパーコア | 芯材:ペーパーコア | | 芯材:ペーパーコフ | 7 | | 開口率 | 30% | 35% 25% | | SUS沓摺t1.5 (あと施工タイプ) | |
| 符号·設置場所 | 1 WW 1階 男子・女子トイレ 2か所 | | | | | | | | BV E | 24 00 | 表示 | | # = → 10 Di | |
| | | | | | | | | | 略号 A D | 建具 アルミ製戸 | T.E. //1 | 略号 P フ | ガラス種別 ロート板ガラス | <u>'</u> |
| | | | | | | | | | | アルミ製窓 | | | 板ガラス | |
| | | | | | | | | | A G | アルミ製がらり | | NF 網 | 入型板ガラス | |
| | 550 550 | | | | | | | | S | 鋼製三方枠 | | | 入型板ガラス | |
| | 99 | | | | | | | | | 鋼製戸 | | | 入磨板ガラス | |
| 姿 図 | 1,100 | | | | | | | | S W | 鋼製窓 | | | 入磨板ガラス | |
| | | | | | | | | | SG | 銅製がらり | | | 線吸収フロート板 | |
| | | | | | | | | | SS | 重量シャッター 銅製軽量戸 | | | 化ガラス (材料板: | |
| | | | | | | | | | L D | | | | 層ガラス (材料板: 線反射ガラス (材料 | |
| | | | | | | | | | | 軽量シャッター ステンレス製戸 | | | 強度ガラス(材料 | |
| | | | | | | | | | | ステンレス製窓 | | | わせガラス(材料 | |
| | 木製(塗装) 既存サッシ そのまま | | | | | | | | | ステンレス製が | | - T | | |
| 材質・仕上 | | | | | | | | | | オーバーヘッド | | | | |
| 見込 | the manufacture of the control of th | | | | | | | | | アルミ製カーテ | ンウォール | | | |
| 硝 子 | 片側: アルミパネル t 3 新設 シーリング共 | | | | | | | | | ふすま | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | 紙障子 | | | | |
| 金 物 | | | | | | | | | | 木製戸 ガラスブロック | ote . | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | カラスフロック トイレブース | AGA | | | |
| 特記事項 | | I . | I | 1 | | | 工事名 p7份紅 | 小松島西高等学校 小・中田 | 図面番号 | 1 101 27 - 7 | L@J #≠ | | ± -= -: | \top |
| ・建真配置は平面 | | | | | | 整備部営繕課 | R / 监袖 | 小松島四尚寺学校 小・中田 トイレ改修工事建築 | | A-72 | 株式 MIYA 会社 | 宮建第 | 染 設 計 | |
| 撤去建具 | * 新設建具 * 改修建具 | | | | | 竣工 | 図面名 | 屋外北トイレ 改修前・後 建具表 | | A2=1/50 | 管理建築士 1級3 1級建築士事務所 徳島市福島一丁目5 | 33707号 徳島県知事登録 | 清水 康代 第11050号 | 通し番号 |
| | | | | | R6. 6 | 1 | 1 | □∇ 除 Ⅲ ・ 後 建 旦 表 | 1 / | A3=71% | 徳島市福島一丁目5 | 番6号 TEI (08) | X1625-5505 (4P) | 81 |

| 凡 例 | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|-------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------|----|-----|
| 符号 | 仕 様 | | 符号 | 仕 様 | 符号 | 仕 様 | 符号 | 仕 様 |
| PS | パイプシャフト | | GB-S12. 5 | シージングせっこうボード t12.5 不燃 NM-9639程E | GW50 | グラスウール 24 k g /m3 t 50 | | |
| EPS | 電気設備用パイプシャフト | | GB-R9. 5 | せっこうボード t9.5 準不燃 QM-9828程度 | GW100 | ′ัฺวิมีว่−№ 24 k g/m3 t 100 | | |
| | | | GB-R12. 5 | せっこうボード t12.5 不燃 NM-8619程E | | | | |
| CB | コンクリートフ゛ロックC種 | | GB-D9. 5 | 化粧せっこうボード t9.5 不燃 NM-1864程E | SOP | 合成樹脂調合ペイント塗り | | |
| RC | 鉄筋コンクリート | | | | EP | 合成樹脂エマルションパイント塗り | | |
| | | | | | EP-G | つや有合成樹脂エマルションベイント塗り | | |
| М | モルタル | | | | | | | |
| S | 鉄骨下地 | | | | | | | |
| LGS | 軽量鉄骨下地 | | | | | | | |
| AL | アルミニウム | | FK6 - FK8 | 無石綿けい酸カルシウム板 t6・t8 | | | | |
| SUS | ステンレス | | 不燃メラミン化粧板t3 | 不燃メラミン化粧板t3 | | | | |
| 樹脂M | 樹脂モルタル | | DR9 - DR12 | ロックウール化粧吸音板t9・t12(リフ´付) 不燃 NM-8599程度 | | | | |
| Cこて | コンケリートこで仕上 | | t* =ルクロス | t'=ルクロス AAランク 不燃 NM-9839程E | | | | |
| C金ごて | コンクリート金ごて仕上 | | 耐水B12 | ラワン合板(I類) t 12 | AS防水 | アスファルト防水E-2+防水保護コンクリート | | |
| M金ごて | EMタル金ごて仕上 | | | | | | | |
| FS | t'=ル床シート張り t 2.0 | (溶接工法) | 91MA | 100角陶器質タイル | | | | |
| FS (Hv用) | t'=ル床シート張り t 2.0 抗菌仕様 | (溶接工法) | 磁器質タイルA | 50角磁器質タイル | | | | |
| KT | t'=ル床タイル t2.0 | | 汚垂れタイル | 800×600角テーバー仕様(t=13) 磁器質タイル | | | | |
| | | | | | | | | |
| VB | 軟質ビニル巾木 | | | | | | | |

《北校舎(リニューアル)》内 部 仕 上 表


※洗面カウンター【撤去】は水栓等付属品含んで建築工事 ※洗面カウンター【新設】は自動水栓含んで建築工事


| | | | | | | | | | | | | | | /// [8]EX 100 E8/NICE / CEXT |
|-------|-----|----------------|------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|---------|-------------------------|--------|------------------------------|
| 階 室 名 | | 宏 夕 | 改修前後 | 1 | 床 | | 巾木 特記無き下地は壁同材 特記無き巾木HはH=60 | | 壁 | - 廻 緑 | | 天 井 | 天井高 | 備者 |
| | | UK HIS HIS ISK | 下 地 | 仕 上 | 下地 | 仕 上 | 下 地 | 仕 上 | AE 495 | 下 地 | 下地 仕上 | | ин **5 | |
| 1 階 | 書道準 | 備室 | 改修前 | RC+M | プナフローリングプロック【一部撤去】 | RC | 木製幅木H=100 SOP塗り | RC+M | EP | 塩ビ【撤去】 | LGS【撤去】 | GB-D9.5【撤去】 | 2, 700 | 戸棚 (既存のまま) |
| 1 PH | PS | | | PS床:M【一部撤去】 | | CB100【撤去】 | 木製幅木H=100 SOP塗り【一部撤去】 | CB100 [撤去] +M [撤去] | EP | | | | | 天井点検口【撤去】 |
| | | | 改修後 | RC+M (既存) | プナフローリングプロック【一部新設】 | RC (既存) | 木製幅木H=100 SOP塗り | RC+M (既存) | EP (既存) | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 700 | 戸棚 |
| | | | | PS床:M補修【一部新設】 | | LGS【新設】 | GB-R12.5【一部新設】+t'=ル巾木H100【一部新設】 | LGS【一部新設】 | GB-R12.5【一部新設】+EP | | | | | 天井点検口【新設】 |
| 2階 | 女子上 | イレ | 改修前 | RC+均シM+塗膜防水+M | 磁器質タイルA | RC+M | タイルA | RC+M | タイルA | 塩ビ【撤去】 | LGS【撤去】 | GB-R12.5+DR9【撤去】 | 2, 400 | トイレブース【撤去】 |
| 2 PH | | | | M【一部撤去】 | FS【撤去】 | (8120 [新去] + [新去] | タイルA【撤去】 | CB120【撤去】+M【撤去】 | タイルA【撤去】 | | | | | 手すり【撤去】 |
| | | | | RC+M【一部撤去】 | 磁器質タイルA | LGS【撤去】 | FK8【撤去】+タイルA【撤去】 | | | | | | | 洗面カウンター【撤去】、鏡【撤去】 |
| | | | | М | FS【撤去】 | | | | | | | | | |
| | | | 改修後 | M補修 【一部新設】 | 樹脂M+M【新設】 | タイルA (既存) | FS(トイレ用)立上げH100【新設】 | タイルA (既存) | 不燃メラミン化粧板t3(タイル面) 【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 375 | トイレブース【新設】、棚【新設】 |
| | | | | RC補修【一部新設】 | 下地調整 【一部新設】 | LGS【新設】 | GB-R12.5【新設】+FS(Hル用)立上げH100【新設】 | LGS【新設】 | GB-S12.5+12.5+GW【新設】+不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | 洗面カウンター【新設】、鏡【新設】 |
| | | | | | FS(トイレ用)【新設】 | | | LGS【新設】 | GB-S12.5【新設】+不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | モップ掛け【新設】 |
| | | | | | | | | | | | | | | 天井点検口【新設】 |
| | 男子ト | イレ | 改修前 | RC+均シM+塗膜防水+M | 磁器質タイルA | RC+M (既存) | タイルA | RC+M | タイルA | 塩ビ【撤去】 | LGS【撤去】 | GB-R12.5+DR9【撤去】 | 2, 400 | トイレブース【撤去】 |
| | | | | M【一部撤去】 | 小便器下:汚垂れタイル【撤去】 | (8120 [新去] + [新去] | タイルA【撤去】 | CB150【撤去】+M【撤去】 | タイルA【撤去】 | | | | | 手すり【撤去】 |
| | | | | M【一部撤去】 | FS【撤去】 | LGS【撤去】 | FK8【撤去】+タイルA【撤去】 | LGS【撤去】 | FK8 [撤去] +タイルA [撤去] | | | | | 洗面カウンター【撤去】、鏡【撤去】 |
| | | | | RC+M【一部撤去】 | 磁器質タイルA | FK6【撤去】 | t´=ル巾木【撤去】 | LGS【撤去】 | FK6【撤去】+EP | | | | | 汚垂れタイル【撤去】 |
| | | | | М | FS【撤去】 | | | | | | | | | |
| | | | 改修後 | M補修 【一部新設】 | 樹脂M+M【新設】 | タイルA (既存) | FS(トイレ用)立上げH100【新設】 | タイルA (既存) | 不燃メラミン化粧板t3(タイル面) 【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 375 | トイレブース【新設】、棚【新設】 |
| | | | | RC補修【一部新設】 | 下地調整 【一部新設】 | LGS【新設】 | GB-R12.5【新設】+FS(トイレ用)立上げH100【新設】 | LGS【新設】 | GB-S12.5+12.5+GW【新設】+不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | 洗面カウンター【新設】、鏡【新設】 |
| | | | | | FS(トイレ用)【新設】 | | | LGS【新設】 | GB-S12.5【新設】+不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | 天井点検口【新設】 手すり【新設】 |
| | | | | | 小便器下:汚垂れタイル【新設】 | | | RC (既存) | GB-S12.5(GL工法) 【新設】+不燃メラミン化粧板t3【新設】 | | | | | 汚垂れタイル【新設】 |
| 3階 | 音楽準 | 備室 | 改修前 | RC+M | プナフローリングプロック【一部撤去】 | RC | 木製幅木H=100 SOP塗り | RC+M | EP | 塩ビ【一部撤去】 | LGS | ◆GB-R9 (目透かし) EP【一部撤去】 | 2, 700 | 戸棚 (既存のまま) |
| ~ PH | PS | | | PS床:M【一部撤去】 | | CB100【撤去】 | 木製幅木H=100 SOP塗り【一部撤去】 | CB100 [撤去] +M [撤去] | EP (既存) | | | | | |
| | | | 改修後 | RC+M (既存) | プナフローリングプロック【一部新設】 | RC (既存) | 木製幅木H=100 SOP塗り | RC+M (既存) | EP (既存) | 塩ビ【一部新設】 | LGS | GB-R9.5 (目透かし) EP【一部新設】 | 2, 700 | |
| | | | | PS床:M補修【一部新設】 | | LGS【新設】 | GB-R12.5【一部新設】+t'=ル巾木H100【一部新設】 | LGS【一部新設】 | GB-R12.5【一部新設】+EP | | | | | |

| 7X^ | 사 | 含 | 有 | 建材 | 調 | 査り | スト |
|-----|---|---|---|----|---|----|----|
| | | | | | | | |

| 棟 名 | 竣工 (新設) | | 建材名 | AS含有建材製造年月日 | AS含有の有無 | 棟 名 | 竣工 (新設) | 建材名 | AS含有建材製造年月日 | AS含有の有無 |
|-----|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|---------|-----|------------------|-----------------------|-------------|---------|
| 北校舎 | 昭和51年3月竣工 (1976年) | 平成27年改修 (2015年) | lナい酸カルシウム板 t6, t8 (FK) | ~1992年 | 無 | 北校舎 | 昭和51年3月竣工(1976年) | 平成27年改修 (2015年) GB-R9 | 1970~1986 | 有 |
| | | | GB-R12. 5 | 1970~1986 | 無 | | | | | |
| | | | DR9 | 1971~1987 | 無 | | | | | |
| | | | GB-D9. 5 | 1972~1986 | 無 | | | | | |

| ※表記なき室につい | つては、工事対象外を示す。 | | | | 工事名 | R 7 営繕 小松島西高等学校 | 小・中田 | 図面番号 | ★式 宮 建 築 設 計 | |
|-----------|---------------|----|-------|-------------------|-----|-----------------|------|---------|--|------|
| ※改修範囲につい | には、別図参照。 | 徳 | 島県県土土 | &備部営繕課 | | トイレ改修工事建築 | | A-73 | MIYA ## L ~ ~ L | |
| ※◆は、アスベス | 含有建材を示す。 | 設計 | | 竣工 | 図面名 | 北校舎 | | 縮尺 A2=- | 管理建築士 1級333707号 清水 康代 1級建築士事務所 德島県知事登録第11050号 | 通し番号 |
| ※【 】書きは、 | 工事対象を示す。 | | R6. 6 | | | 仕上表 | | A3=71% | 徳島市福島一丁目5番6号 TEL(088)625-5505(代) | 82 |

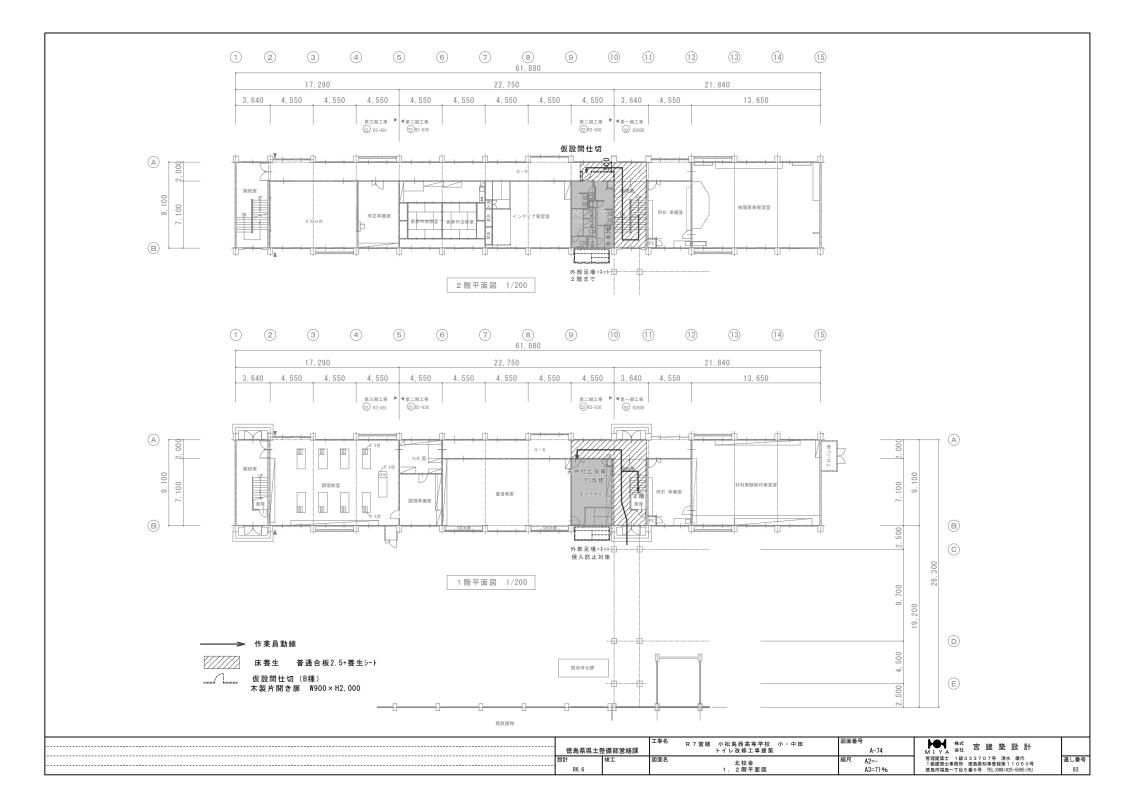


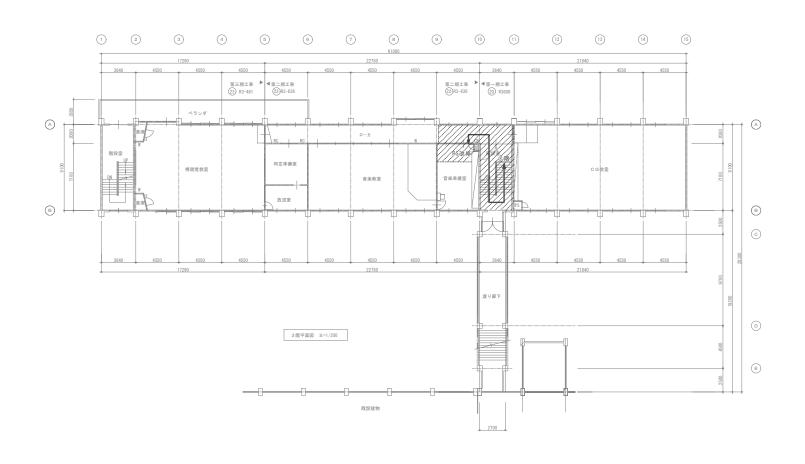



━━ 作業員動線


床養生 普通合板2.5+養生シート


| 徳島県県土 | 整備部営繕課 | 工事名 | R 7 営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事建築 | 図面番号 A-75 | ▶●★ ^{株式} 宮建築設計 | |
|------------|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|--|------------|
| 設計 R6.6 | 竣工 | 図面名 | 北校舍 3 階平面図 | 縮尺 A2=- A3=71% | 管理建築士 1級333707号 清水 康代 1級建築士事務所 總島県知事登録第11050号 徳島市福島一丁目5番6号 TEL(088)625-5505(代) | 通し番号 84 |

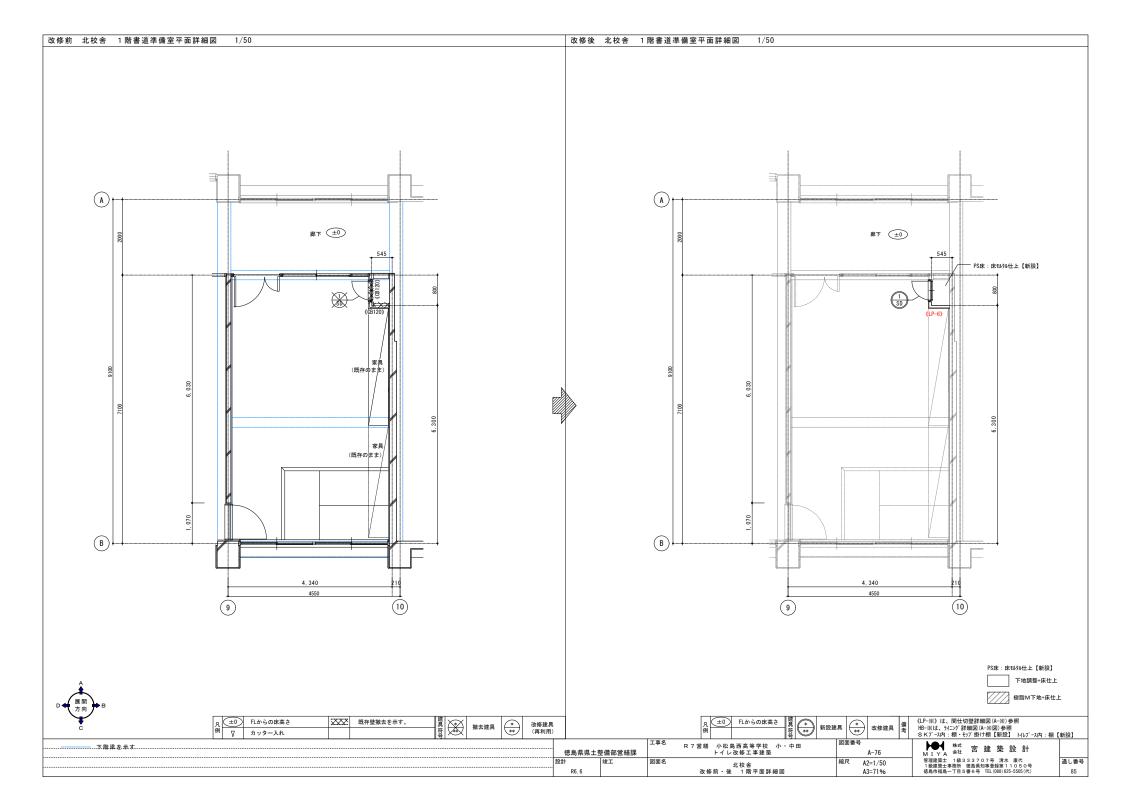


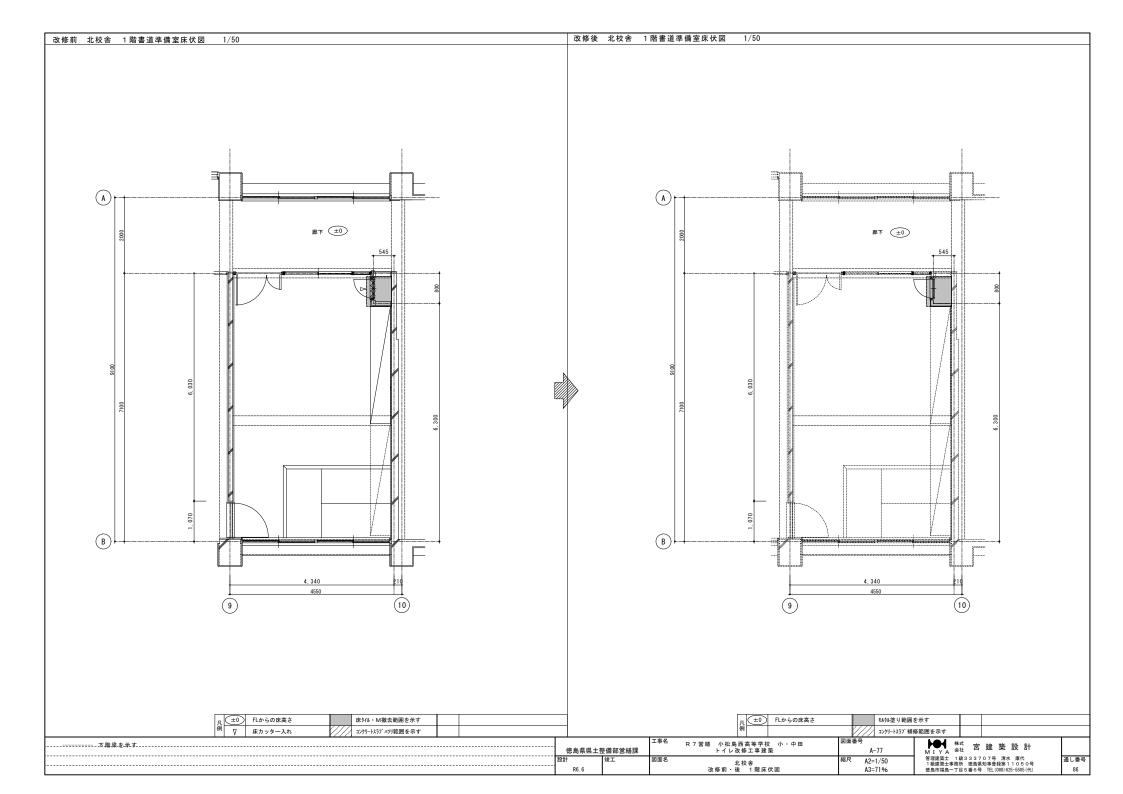


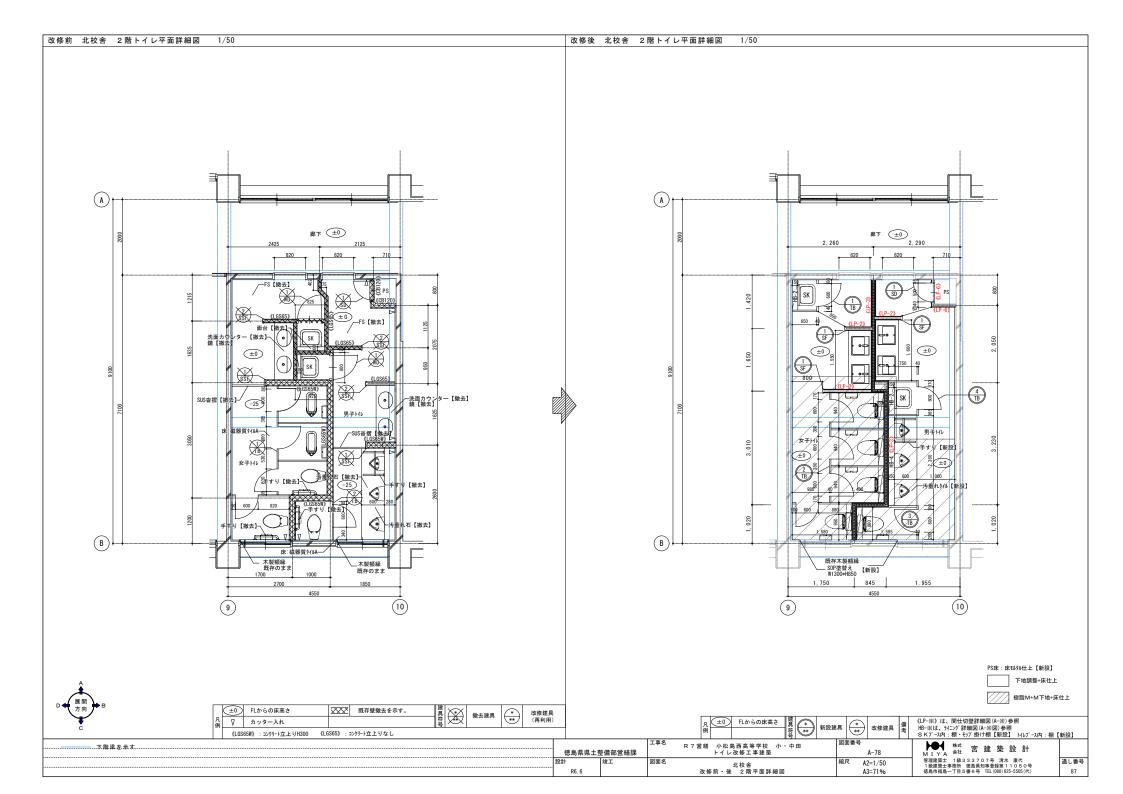


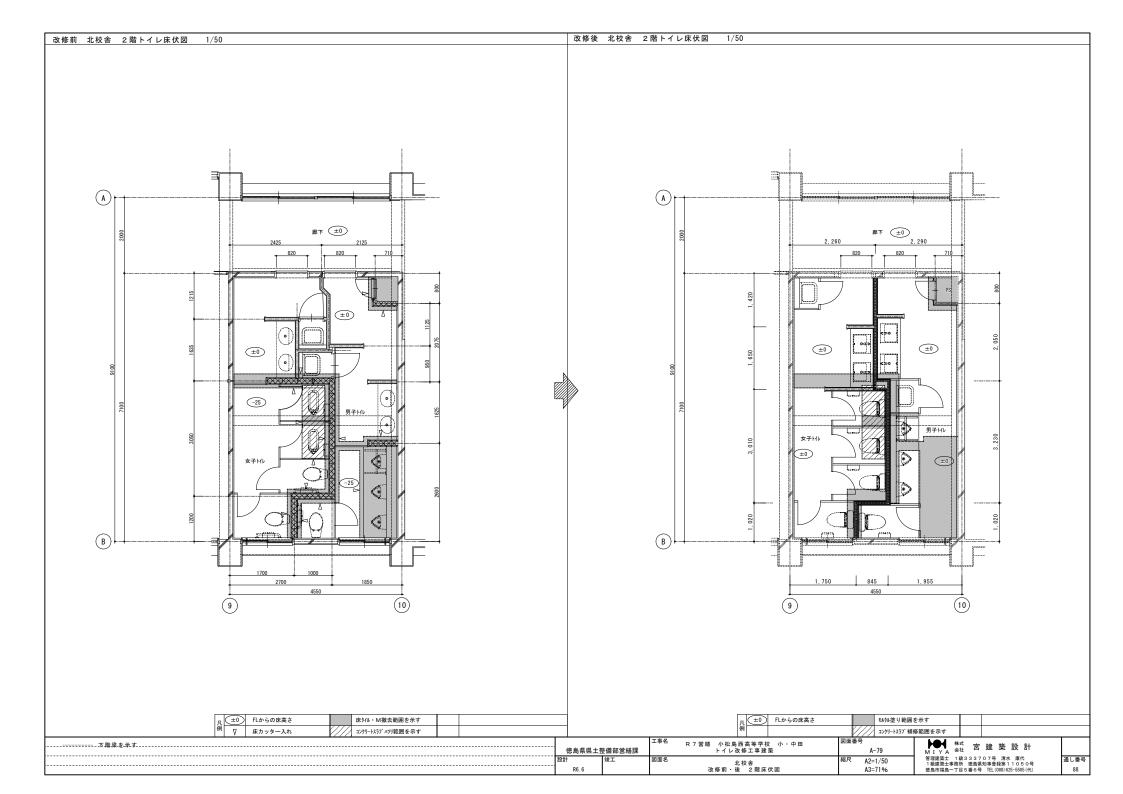


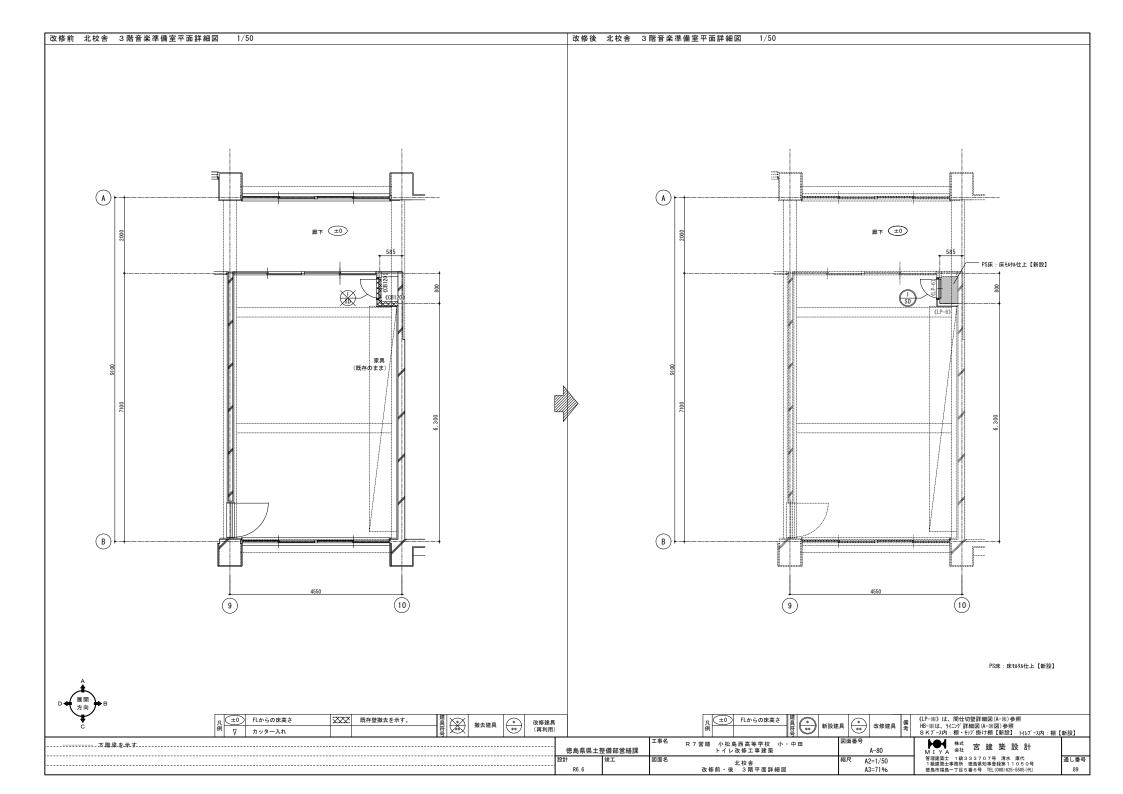


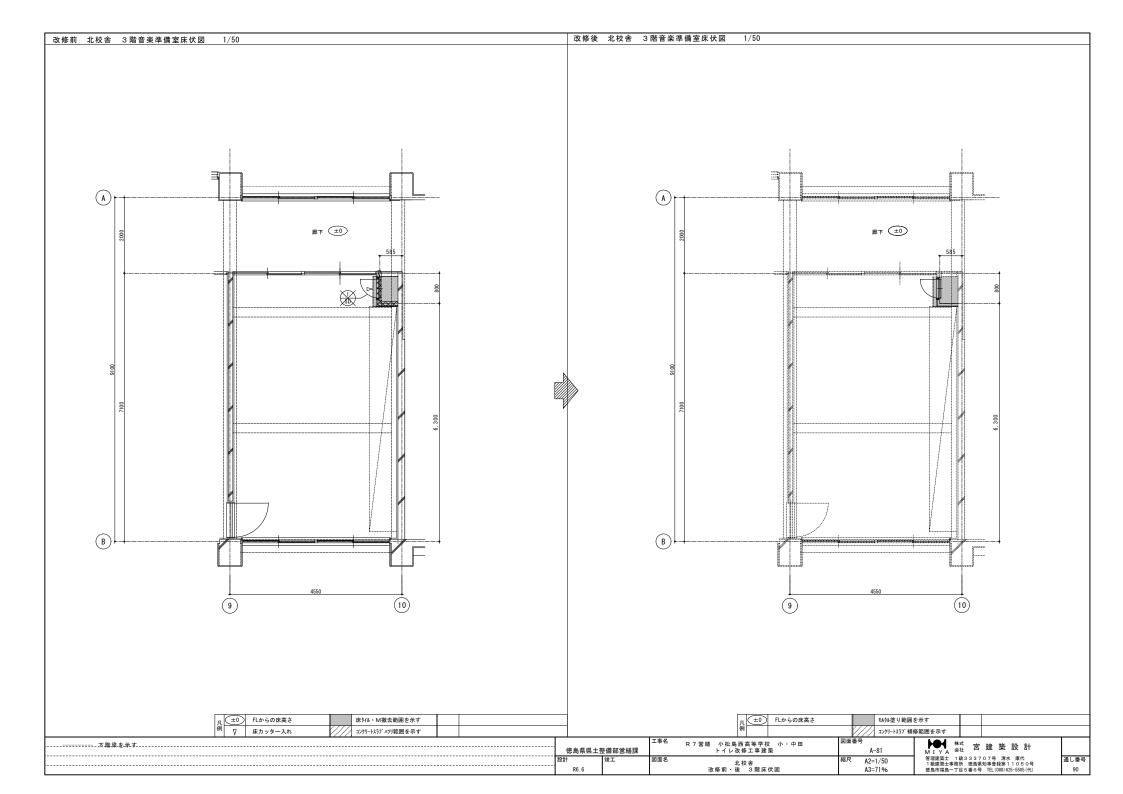

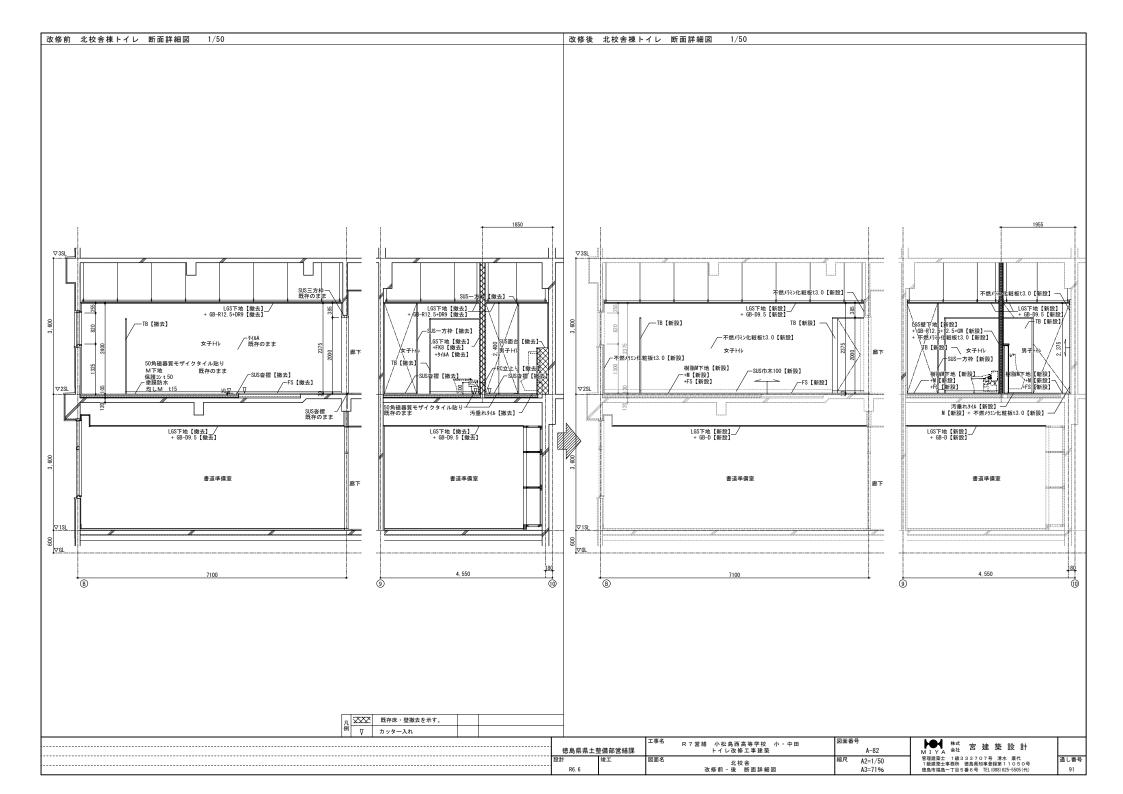

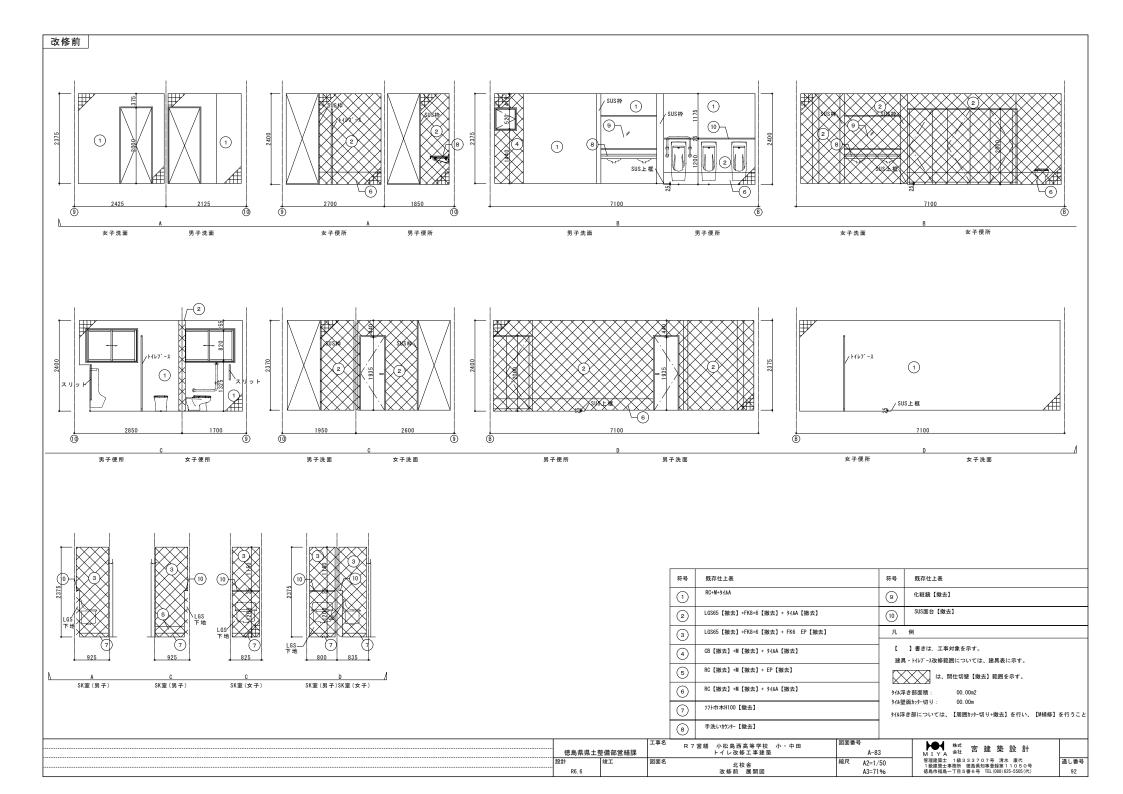

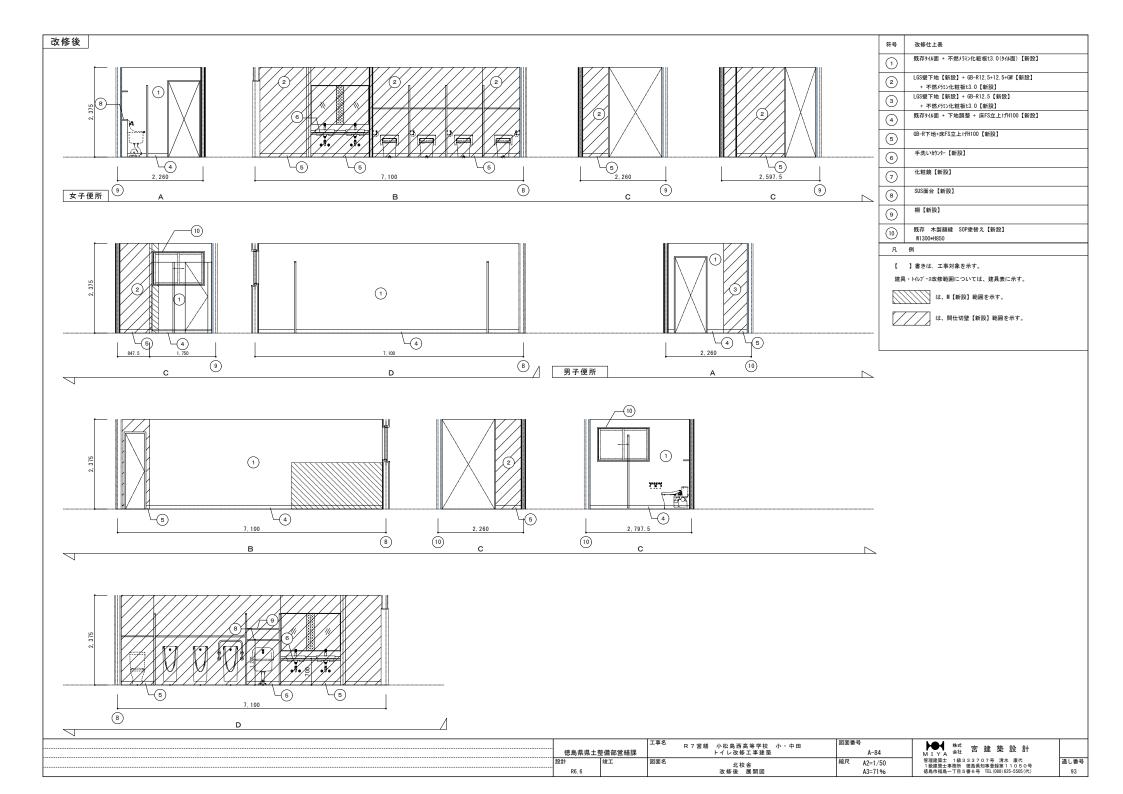

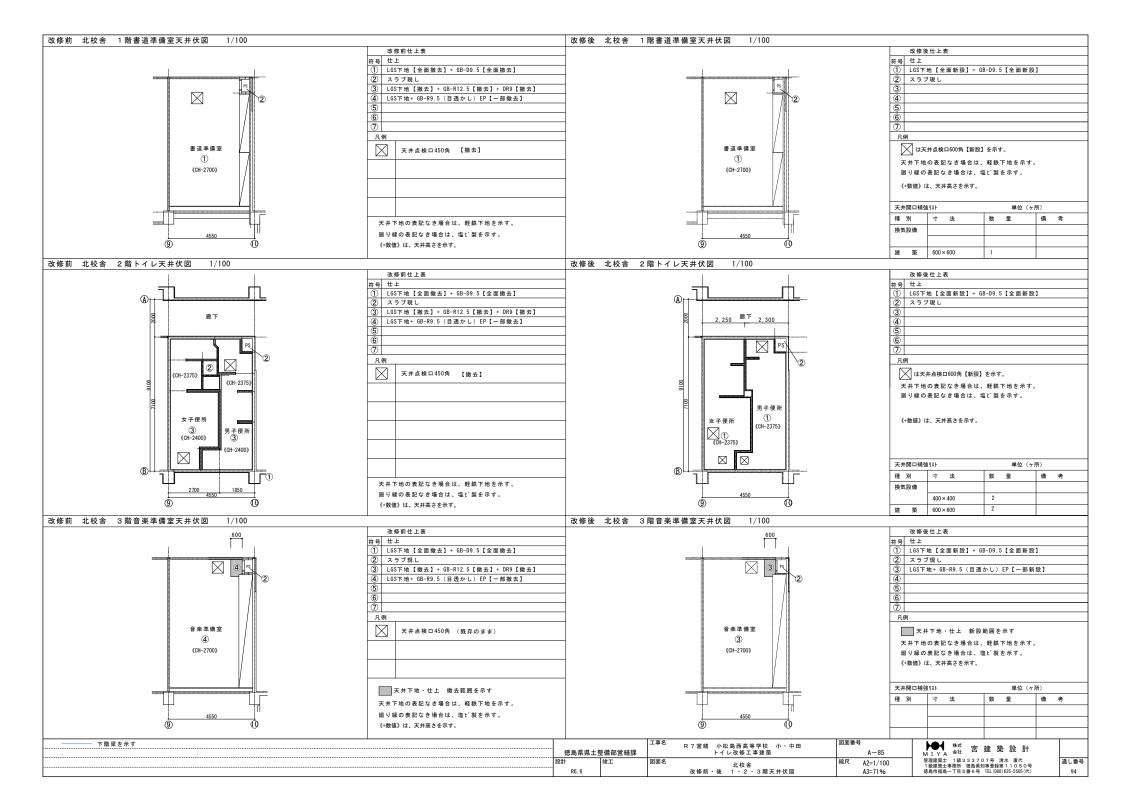

| 符号・設置場所 | 2階 女子便所 1 か所 | ② 1B 男子便所 1 か所 | 1階 書道準備室 2階 男子便所 3階 音楽準備室 | 2階 女子便所 2階 男子便所 2 か所 | 2階 女子便所 2階 女子便所 2階 男子便所 2 か所 | 共通特記事項 | | |
|------------------|--|--------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| 娄 図 | 975 1000 920 5000 5000 1300 1510 | 1025 | | SE | 2.375 | ・新設建具の錠について ・ けいプースの設備機器及び手 (取り付け位置については ・ けいプースに擬音装置、温か で、CD管16 かを電気配線」 | は、既存735-4-に組み込むこと 指等が取り付く位置については、下地 、平面詳細図 各部詳細図参照 洗浄便度リモコンが取付場合には、題 用として、パ 44内に設置すること。 平面詳細図・各部詳細図参照) 開き解錠機能付きとする。 | 補強を行うこと。 |
| 名 称 | トイレブース | トイレブース | 鋼製片開き戸 枠共 | 木製片開き戸 枠共 | ステンレス一方枠 | | () ; () | ずりの形式 |
| 材質・仕上 | 10 | 40 | 10 | 00 | SUS HL | - | | - <u>_</u> |
| 見 | 40mm | 40mm | 40mm | 36mm | 190mm | - | | SUS t1.5 |
| 枠 | | | S | s | | - | K2 | |
| | | | | | | - | n. | |
| 金物 | | | | | | | aug. | |
| 備考 | | | | | | 1 | SUS K3 | 目地棒 4×12/ |
| 符号·設置場所 | 22 2階 女子便所 3 か所 2階 男子便所 3 か所 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 TB 2階 女子便所 1 か所 | 2 TB 2階 女子便所 1 か所 | 3 TB 2階 男子便所 1 か 月 | 所 4 TB 2階 男子便所 1 か所 | | | _ = |
| | 人工人 4 2 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | ↑ | | | 1 | | $\stackrel{\square}{\longleftrightarrow}$ |
| 姿 図 | | 1401160011100 | 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2001160011100 | 165[1600]170 | | K4 SUS | t 1.5 种界及 |
| | 2.376 | 840 | 2.900 1.580 | 900 | 935 | | K6 | 工具 |
| 名 称 | ステンレス一方枠 | トイレブース | トイレブース | トイレブース | トイレブース | | | 気密材- |
| 材 質・仕 上 | SUS HL | | | | | かうリ形状 ※特記無き限り、外部 種別 I | 形状はG1 内部形状はG2とする。 K7 II III IV | - ** # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
| 見 | 120mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | | | |
| 枠 | | | | | | - I | | 11.5 |
| | | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) | ステンレス巾木、アルミRエッジ(指挟み防止仕様) | 形式 | KS S | 40 ± |
| 金物 | | スライドロック、戸当り、アルミ笠木 | スライドロック、戸当り、アルミ笠木 | スライドロック、戸当り、アルミ笠木 | スライドロック、戸当り、アルミ笠木 | | | |
| 備考 | | 芯材:ペーパーコア | 芯材:ペーパーコア 擬音装置用電源配線スベース・補強 | 芯材:ペーパーコア | 芯材:ペーパーコア | 開口率 30% 3 | 5% 25% | SUS沓摺t1.5 あと施エタイプ) |
| 符号・設置場所 | 1 SF 2階 女子便所 3か所 1階 書道準備室 3か所 5D 2階 書道準備室 3か所 3か所 3か所 3か所 | | | | | | 表示略号 | |
| | 30 3階 音楽準備室 | | | | | 略号 建具 AD アルミ製戸 | | ガラス種別 ト板ガラス |
| | | | | | | AW アルミ製窓 | F 型板ガ | |
| | | | | | | AG アルミ製がらり | | 板ガラス |
| | 25 | | | | | S 鋼製三方枠 | | 板ガラス |
| | | | | | | SD 銅製戸 SW 銅製窓 | | 板ガラス |
| 姿 図 | | | | | | SG 鋼製がらり | | 収フロート板ガラス |
| | 000 | | | | | SS 重量シャッター | T() 強化ガ | ラス(材料板ガラス) |
| | " " | | | | | LD 鋼製軽量戸 | | ラス (材料板ガラス) |
| | | | | | | LS 軽量シャッター | | 射ガラス(材料板ガラス) |
| | 500 | | | | | SSD ステンレス製戸 SSW ステンレス製窓 | | ガラス (材料板ガラス) ガラス (材料板ガラス) |
| | スチール一方枠 鋼製戸 | | | | | SSG ステンレス製が | | |
| | スチール SOP塗り スチールt1.6 SOP塗り | | | | | OHD オーバーヘッド | ドア | |
| 現 込 | T20mm | | | | | ACW アルミ製カーテ | ンウォール | |
| 枠 | スチール枠 SOP塗り | | | | | H ふすま P 紙障子 | | |
| | 丁番、ケースハント。ル錠 | | | | | WD 木製戸 | | |
| 金物 | SUS沓摺(K1)、付属金物一式 | | | | | GB ガラスブロック | 8 | |
| 備考 | 室名:カッティングシート貼(1文字30角) | | | | | TB トイレブース | | , |
| 特記事項 ・建真配置は平面 | 詳細図による。 | | a 色目目- | 工事名 R 7 営繕 土整備部営繕課 | 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事建築 | 図面番号 A-86 | ▶●◀ 株式 宮建築部 | 注 計 |
| 撤去建具 | * 新設建具 * | | 設計 | 10 - DT 4 | 1. | 縮尺 A2=1/50 | MIYA 管理建築士 1級333707号 清水 1級建築士事務所 徳島県知事登録第11 徳島市福島一丁目5番6号 TEL(088)625- | 康代 通し番号 |
| X**X | | | R6. 6 | | 北校舎 改修前・後 建具表 | A3=71% | 徳島市福島一丁目 5番 6号 TEL (088) 625- | 5505 (ft) 95 |

| 凡 例 | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| 符 号 | 仕 様 | 符号 | 仕 様 | | 符号 | 仕 様 | 符 号 | 仕 様 |
| PS | n* 17* 547F | FS | t*=ル床シート張り t 2.0 | (溶接工法) | FK6 • FK8 | 無石綿けい酸カルシウム板 t6・t8 | GW50 | วัว⊼ว่−№ 24 k g /m3 t 50 |
| EPS | 電気設備用パイプシャフト | FS(トイレ用) | t'=ル床シート張り t 2.0 抗菌仕様 | (溶接工法) | 不燃メラミン化粧板t3 | 不燃メラミン化粧板t3 | GW100 | วัว⊼ว่า-№ 24 k g/m3 t 100 |
| CB | コンクリートフ゛ロックC種 | | | | DR9 - DR12 | ロックウール化粧吸音板t9・t12(リプ付) 不燃 NM-8599程度 | | |
| RC | 鉄筋コンクリート | GB-S12. 5 | シージングせっこうボード t12.5 | 不燃 NM-9639程度 | t* =ルクロス | t'=ルクロス AAランク 不燃 NM-9839程度 | SOP | 合成樹脂調合ペイント塗り |
| М | ₹#9# | GB-R9. 5 | せっこうボード t9.5 | 準不燃 QM-9828程度 | 耐水B12 | ラワン合板(I類) t 12 | EP | 合成樹脂エマルションペイント塗り |
| S | 鉄骨下地 | GB-R12. 5 | せっこうボード t12.5 | 不燃 NM-8619程度 | | | EP-G | つや有合成樹脂エマルションパイント塗り |
| LGS | 軽量鉄骨下地 | GB-D9. 5 | 化粧せっこうボード t9.5 | 不燃 NM-1864程度 | | 100角陶器質タイル | AEP | アクリルエマルションベイント塗り |
| AL | 7ルミニウム | | | | 磁器質タイルA | 50角磁器質タイル | | |
| SUS | ステンレス | | | | 磁器質タイル8 | モサ゛イクタイル | | |
| 樹脂M | 樹脂モルタル | | | | 汚垂れタイル | 800×600角テーバー仕様(t=13) 磁器質タイル | AS防水 | 7スファルト防水+防水保護コンクリート |
| Cこて | コンクリートこで仕上 | | | | | | 木 | 木下地 |
| C金ごて | コンケリート金ごて仕上 | | | | | | GB-R9 | せっこうボード t9(アスベスト含有) |
| M金ごて | モルタル金ごて仕上 | | | | | | FSA | t'=1/72^' 21/94/l t 2.0 |

《宿泊訓練棟(リニューアル)》内 部 仕 上 表

※洗面カウンター【撤去】は水栓等付属品含んで建築工事 ※洗面カウンター【新設】は自動水栓含んで建築工事


| 階 | 室 名 | 改修前後 | E | ŧ | | 巾木 特記無き下地は壁同材 特記無き巾木HはH=60 | | 壁 | 廻 緑 | | 天 井 | 天井高 | 備考 |
|----------|---------------------|-------------|---|--|----------------------------|--|-----------------------------------|---|----------|-----------|----------------------|---------------------------------|--|
| PE | 王 1 | UX PS PU 1X | 下 地 | 仕 上 | 下 地 | 仕 上 | 下 地 | 仕 上 | 足林 | 下地 | 仕 上 | 入开向 | ν α -75 |
| 1階 | 女子トイレ | 改修前 | RC+AS防水+M RC+AS防水+M【一部撤去】 RC+AS防水+M【下地全て撤去】 | 磁器質タイルB 磁器質タイルB【一部撤去】 磁器質タイルB【一部撤去】 | RC+M (8100 [搬去] +N [搬去] | タイルA タイルA【一部撤去】 | RC+M CB100 [撤去] +M 【撤去】 | タイルA タイルA [撤去] | 塩ビ【撤去】 | LGS【撤去】 | ◆GB-R9目透かし【撤去】+AEP | 2, 300 | トイレブース【撤去】 鏡【撤去】 洗面化粧棚【撤去】 床点検口【撤去】 |
| | | 改修後 | M補修 【一部新設】 RC補修【一部新設】 | 樹脂M【新設】 乾式置床+パーティクルポードt20 +耐水B12【新設】 +FS(トイレ用)【新設】 | | 壁仕上げ【新設】+ピニル巾木H100【新設】 壁仕上げ【新設】+ピニル巾木H100【新設】 | タイルA (既存) M補修【一部新設】 LGS【新設】 | 不燃メラミン化粧板t3 (タイル面)【新設】 不燃メラミン化粧板t3 [新設] GB-R12.5+12.5+GW [新設] +不燃メラミン化粧板t3 [新設] | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 200 | トイレブース【新設】、棚【新設】 洗面カウンター【新設】、鏡【新設】 モッア 掛け【新設】 床点検口【新設】、天井点検口【新設】 |
| | 男子トイレ | 改修前 | RC+AS防水+M RC+AS防水+M【一部撤去】 RC+AS防水+M【下地全で撤去】 | 磁器質タイルB 磁器質タイルB【一部撤去】 | RC+M (810) [撤去] +N [撤去] | タイルA【一部撤去】 | RC+M CB100 【撤去】+M【撤去】 | タイルA タイルA [撤去] | 塩ビ【撤去】 | LGS【撤去】 | ◆GB-R9目透かし【撤去】+AEP | 2, 300 | トイレブース【撤去】 鏡【撤去】 |
| | | 改修後 | M補修 【一部新設】 RC補修【一部新設】 | 樹脂M【新設】 乾式置床+バーティクルボードt20 +耐水B12【新設】 +FS(トイレ用)【新設】 | | 壁仕上げ【新設】+t゚ニル巾木H100【新設】 壁仕上げ【新設】+t゚ニル巾木H100【新設】 | タイルA (既存) M補修【一部新設】 LGS【新設】 | 不燃メラミン化粧板は3(タイル面)【新設】 不燃メラミン化粧板は3【新設】 GB-R12.5+12.5+GW【新設】+不燃メラミン化粧板は3【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 200 | トイレブース【新設】、棚【新設】 洗面カウンター【新設】、鏡【新設】 モッア掛け【新設】、汚垂れタイル【新設】 天井点検ロ【新設】 |
| | トレーニング ルーム 一部ホール | 改修前 | RC+M | FS | М | t'=ル巾木H100 | M LGS | t' =ルクロス GB-R12.5+t' =ルクロス | 塩ビ【一部撤去】 | LGS【一部撤去】 | ◆GB-R9目透かし【一部撤去】+AEP | 2,700 (トレーニンク 室) 2,500 (木ール) | 木製カーテンボックス |
| | | 改修後 | RC+M | FS | M (既存) | t'=ル巾木H100 (既存) | M (既存) LGS ^(既存) | t' =ルクロス GB-R12. 5+t' =ルクロス | 塩ビ【一部新設】 | LGS【一部新設】 | GB-R9.5目透かし+EP【一部新設】 | 2,700 (トレーニング 室) 2,500 (ホール) | 天井点検口【新設】 |
| 2階 | 女子トイレ | 改修前 | RC+AS防水+M RC+AS防水+M【一部撤去】 RC+AS防水+M【下地全て撤去】 | 磁器質タイルB 磁器質タイルB【一部撤去】 | RC+M (810) [撤去] +N [撤去] | タイルA タイルA【一部撤去】 | RC+M CB100【撤去】+M【撤去】 | タイルA タイルA【搬去】 | 塩ビ【撤去】 | LGS【撤去】 | ◆GB-R9目透かし【撤去】+AEP | 2, 300 | トイレブース [撤去] 鏡 [撤去] |
| | | 改修後 | M補修 【一部新設】 RC補修【一部新設】 | 樹脂M [新設] 乾式置床+バーティクルボードt20 +耐水B12 [新設] +FS(トイレ用) [新設] | | 壁仕上げ【新設】+ピニル巾木H100【新設】 壁仕上げ【新設】+ピニル巾木H100【新設】 | タイルA (既存) M補修【一部新設】 LGS【新設】 | 不燃メラミン化粧板は3(タイル面)【新設】 不燃メラミン化粧板は3【新設】 GB-R12.5+12.5【新設】+不燃メラミン化粧板は3【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 200 | トイレブース【新設】、棚【新設】 モップ掛け【新設】、天井点検ロ【新設】 |
| | 男子トイレ | 改修前 | RC+AS防水+M RC+AS防水+M [一部撤去] RC+AS防水+M [下地全て撤去] | 磁器質タイルB 磁器質タイルB【一部撤去】 | RC+M (810) [排去] +N [排去] | タイルA タイルA【一部撤去】 | RC+M CB100 [撤去] +M [撤去] | タイルA タイルA [撤去] | 塩ビ【撤去】 | LGS【撤去】 | ◆GB-R9目透かし【撤去】+AEP | 2, 300 | トイレブース【撤去】 鏡【撤去】 |
| | | 改修後 | M補修 【一部新設】 RC補修【一部新設】 | 樹脂M [新設] 乾式置床+バーティクルボードt20 +耐水B12 [新設] +FS(トイレ用) [新設] | | 壁仕上げ【新設】+ピニル巾木H100【新設】 壁仕上げ【新設】+ピニル巾木H100【新設】 | タイルA (既存) M補修【一部新設】 LGS【新設】 | 不燃メラミン化粧板は3(タイル面)【新設】 不燃メラミン化粧板は3【新設】 GB-R12.5+12.5【新設】+不燃メラミン化粧板は3【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 200 | トイレブース 【新設】、棚【新設】 モップ掛け【新設】、汚垂れタイル【新設】 天井点検ロ【新設】 |
| | 洗面所(共通) | 改修前 | RC+M | ◆FSA [撤去] FS [撤去] | CB+M | タイルA | CB100+M CB100 [一部撤去] +M [一部撤去] | タイルA タイルA [一部撤去] | 塩ビ【撤去】 | LGS【撤去】 | ◆GB-R9目透かし【撤去】+AEP | 2, 200 | 洗面カウンター【撤去】、鏡【撤去】 |
| | | 改修後 | 下地調整【新設】 | FS(トイレ用)【新設】 | | 壁仕上【新設】+FS(トイレ用)立上げH100【新設】 壁仕上【新設】+FS(トイレ用)立上げH100【新設】 | | 不燃メラミン化粧板t3(タイル面) 【新設】 GB-R12.5+12.5【新設】+不燃メラミン化粧板t3【新設】 | 塩ビ【新設】 | LGS【新設】 | GB-D9.5【新設】 | 2, 200 | 洗面カウンター【新設】、鏡【新設】 天井点検口【新設】 |
| \vdash | | | 1 | | | L | | | 1 | | L | | |


アスベスト含有建材調査リスト


| 棟 名 | 竣工 (新設) | 建材名 | AS含有建材製造年月日 | AS含有の有無 | 建材名 | AS含有建材製造年月日 | AS含有の有無 |
|-----|--------------------|-----------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|
| | 昭和56年1月竣工(1981年) | GB-R9 (せっこうボード t9) | 1970~1986 | 有 | ASルーフューチング | ~2002 | 1. 2階AS防水 有 |
| | 平成27年一部耐震改修(2015年) | FSA (t'=#73^' 3 F94# t 2.0) | ~1987 | 有 | 特殊ASルーフィング 類 | ~1987 | 1. 2階AS防水 有 |
| | • | • | | | 丁東タ | 四本: | 来旦 |


| | 104 | P | | | | | | 1. EPENOISTA | | I |
|------|-----|---|------------|---------------|-----|-----------------------------------|----|----------------|--|------------|
| | | | 徳島県県土 | 整備部営繕課 | 工事名 | R 7 営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事建築 | 図面 | 番号 A-87 | ▶●◀ ^{株式} 宮建築設計 | |
| | | | 設計 R6.6 | 竣工 | 図面名 | 宿 泊訓 練 棟 仕上表 | 縮尺 | A2=- A3=71% | 管理建築士 1級333707号 清水 康代 1級建築士事務所 徳島県知事登録第11050号 徳島市福島一丁目5番6号 TEL(088)625-5505(代) | 通し番号 96 |




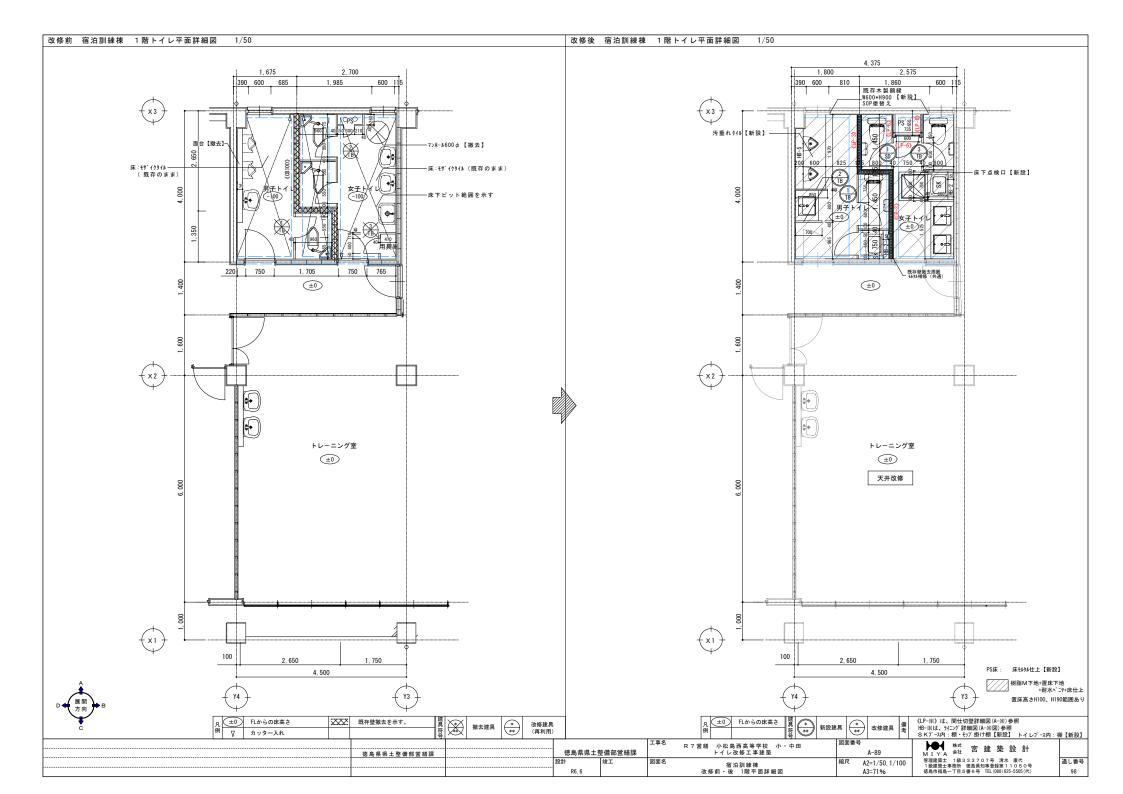


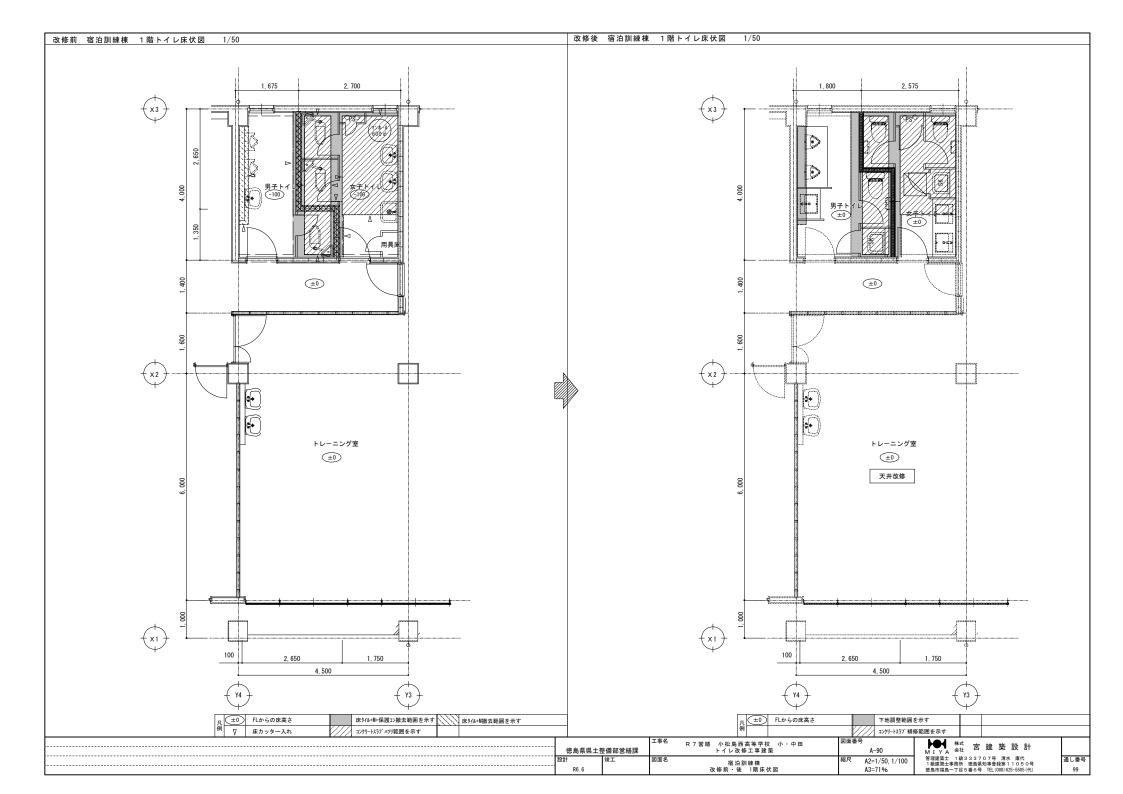


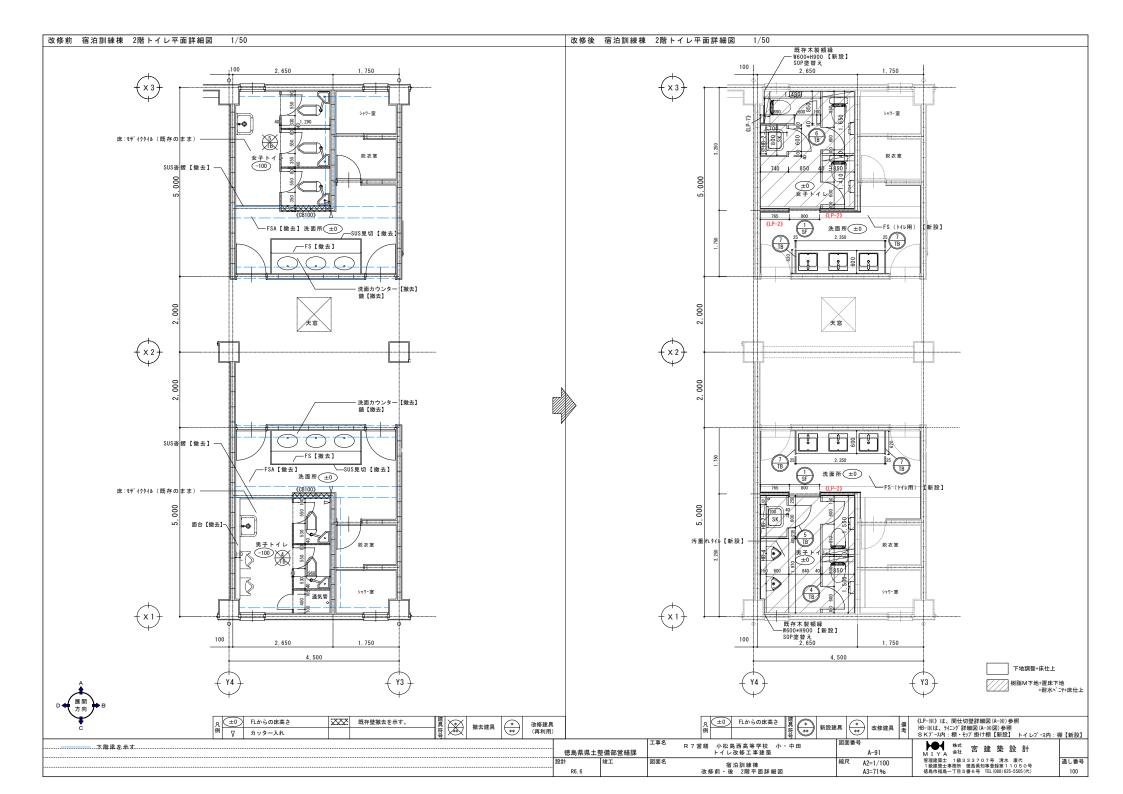

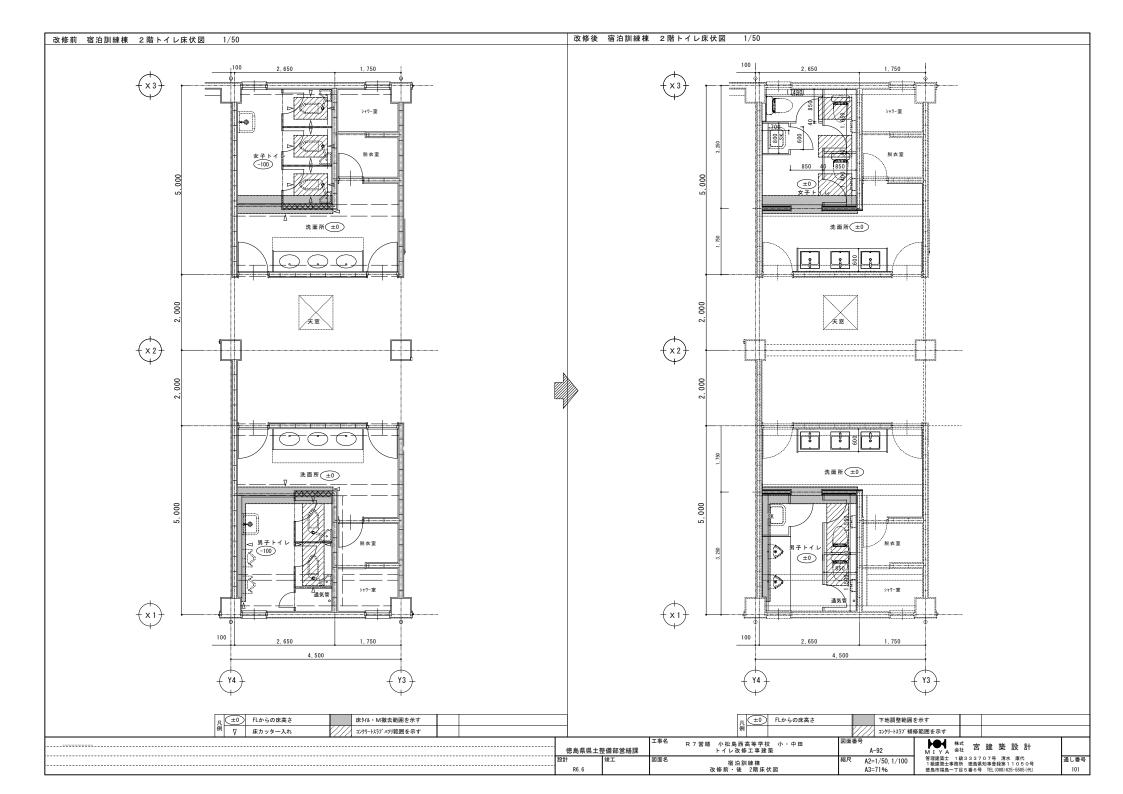

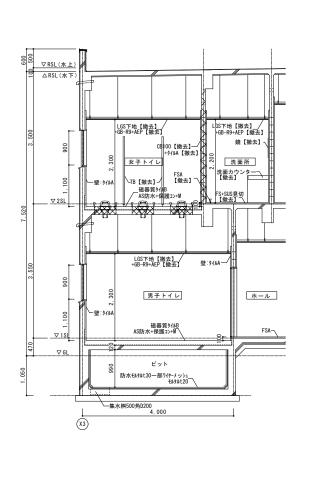


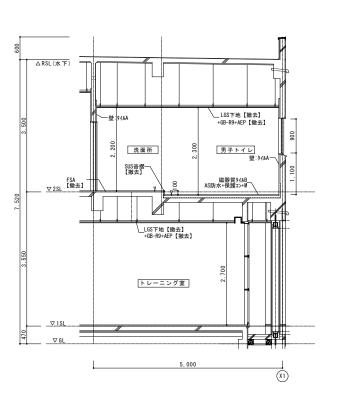


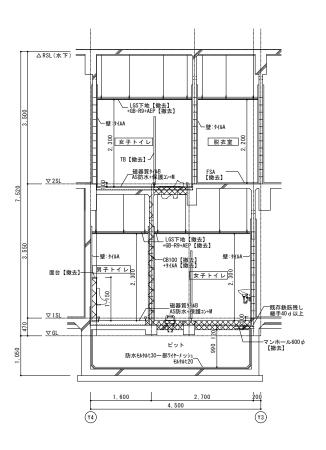


断面図(改修前) 1/50

| 徳島県県 | 上整備部営繕課 | 工事名 | R 7 営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事建築 | 図面番 | 新号 A-93 | ▶●◀ ^{株式} 宮 建 築 設 計 | |
|------------|---------|-----|-----------------------------------|-----|-------------------|--|-------------|
| 設計 R6.6 | 竣工 | 図面名 | 宿泊訓練棟 改修前 断面詳細図 | 縮尺 | A2=1/50 A3=71% | 管理建築士 1級333707号 清水 康代 1級建築士事務所 徳島県知事登録第11050号 徳島市福島一丁目5番6号 TEL(088)625-5505(代) | 通し番号 102 |

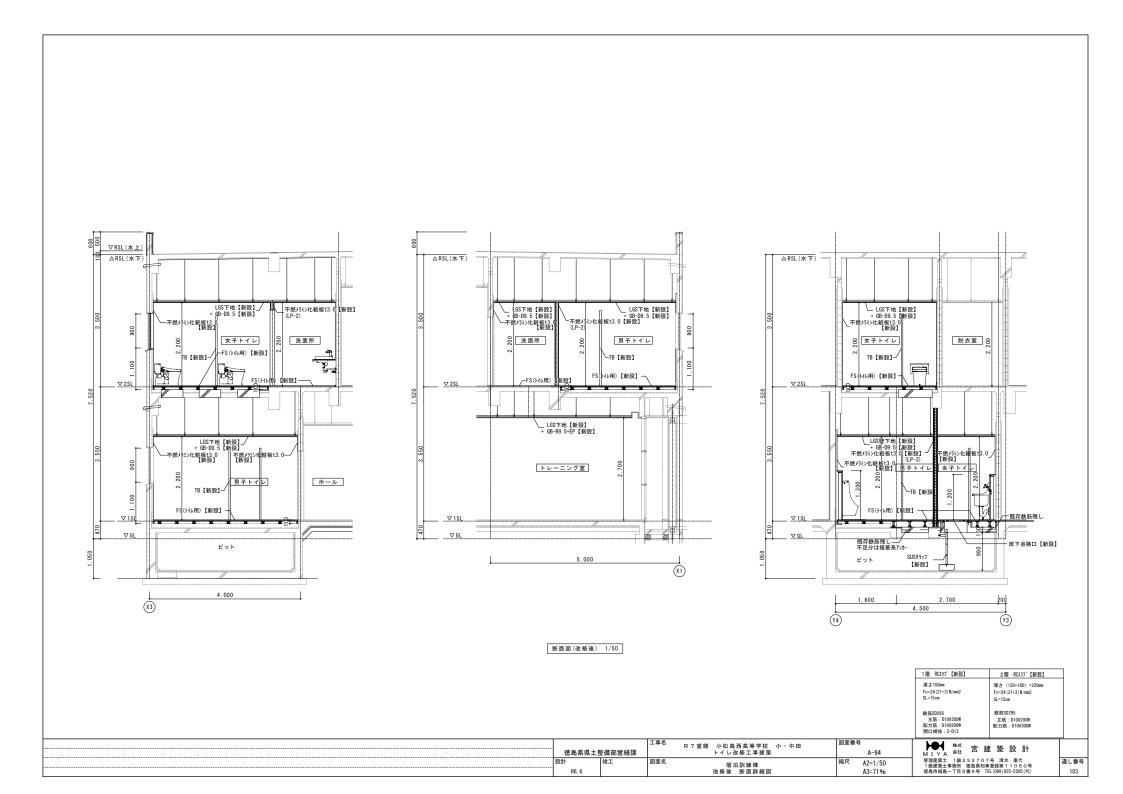

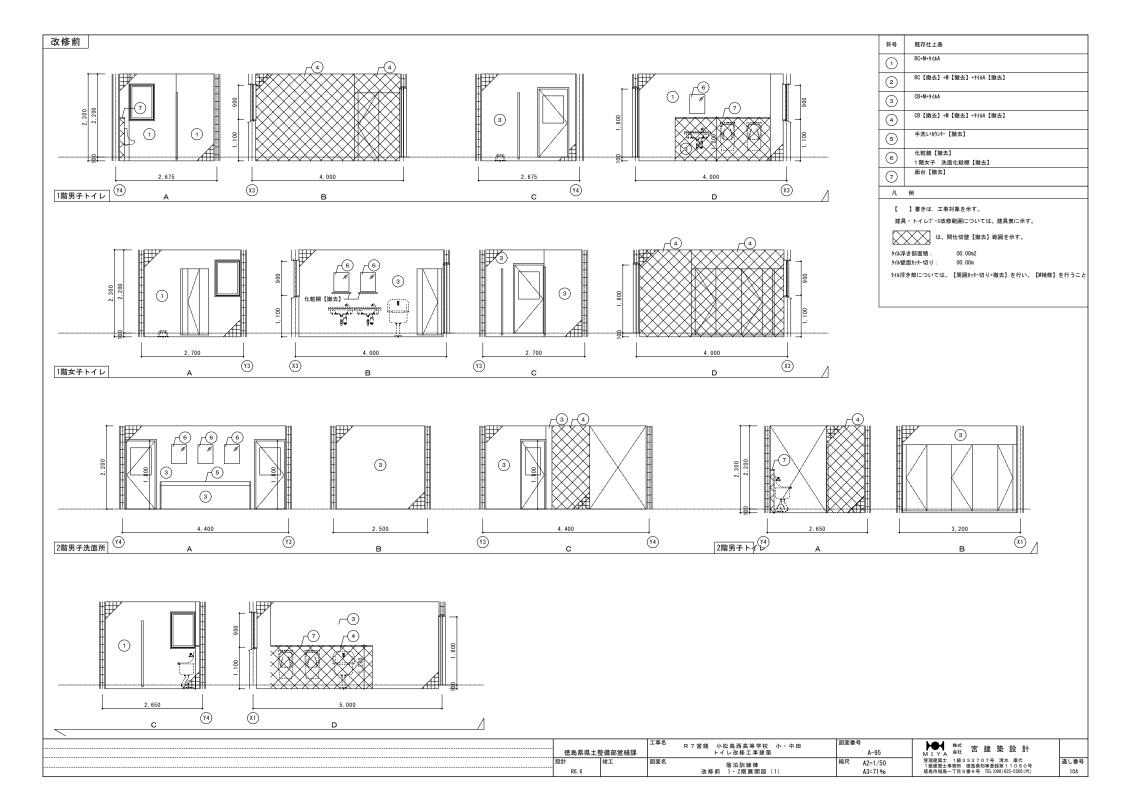

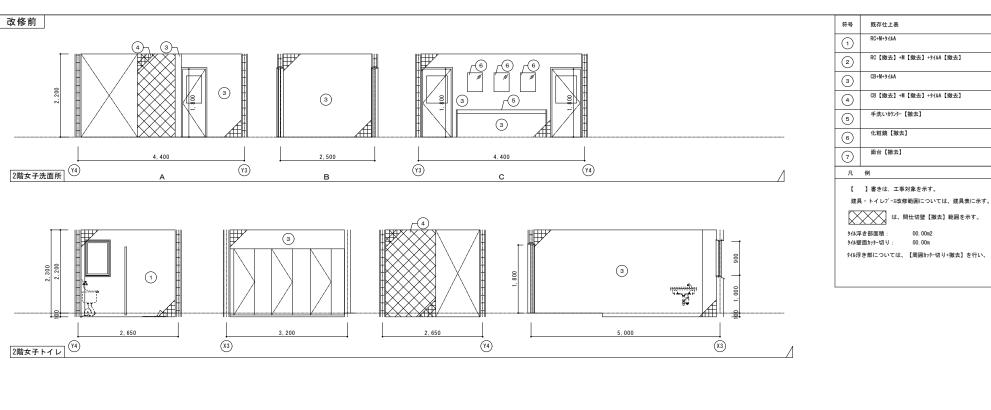



| 符号 | 既存仕上表 |
|-----|------------------------|
| 1 | RC+M+91&A |
| 2 | RC【撤去】+M【撤去】+94.64【撤去】 |
| 3 | CB+M+94.6A |
| 4 | CB【撤去】+M【撤去】+94.6A【撤去】 |
| (5) | 手洗いカウンター【撤去】 |
| 6 | 化粧鏡【撤去】 |
| 7 | 面合【撤去】 |
| Я | 例 |
| ı | 】書きは、工事対象を示す。 |

タイル浮き部については、【周囲カッター切り+撤去】を行い、【M補修】を行うこと

通し番号

105

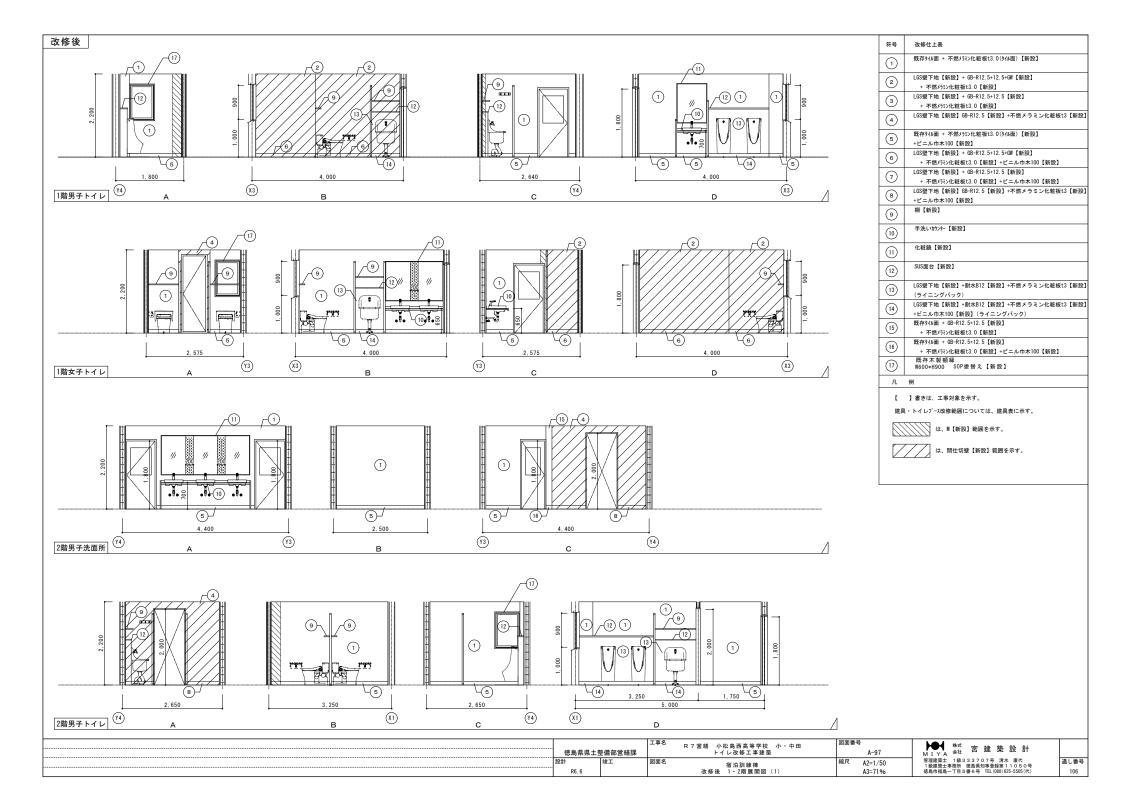

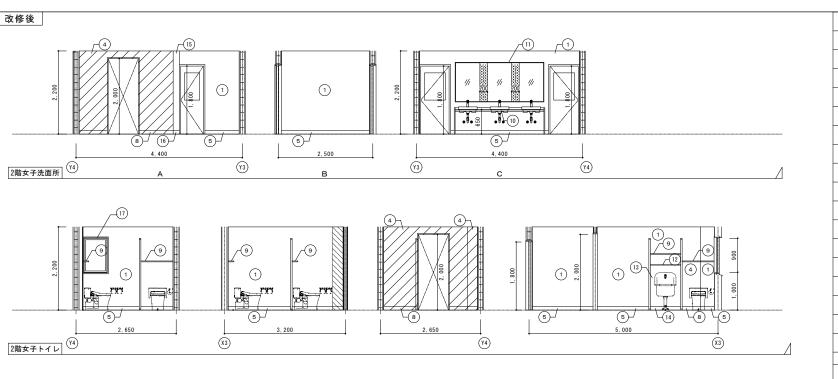





建具・トイレプース改修範囲については、建具表に示す。

は、M【新設】範囲を示す。

は、間仕切壁【新設】範囲を示す。

通し番号

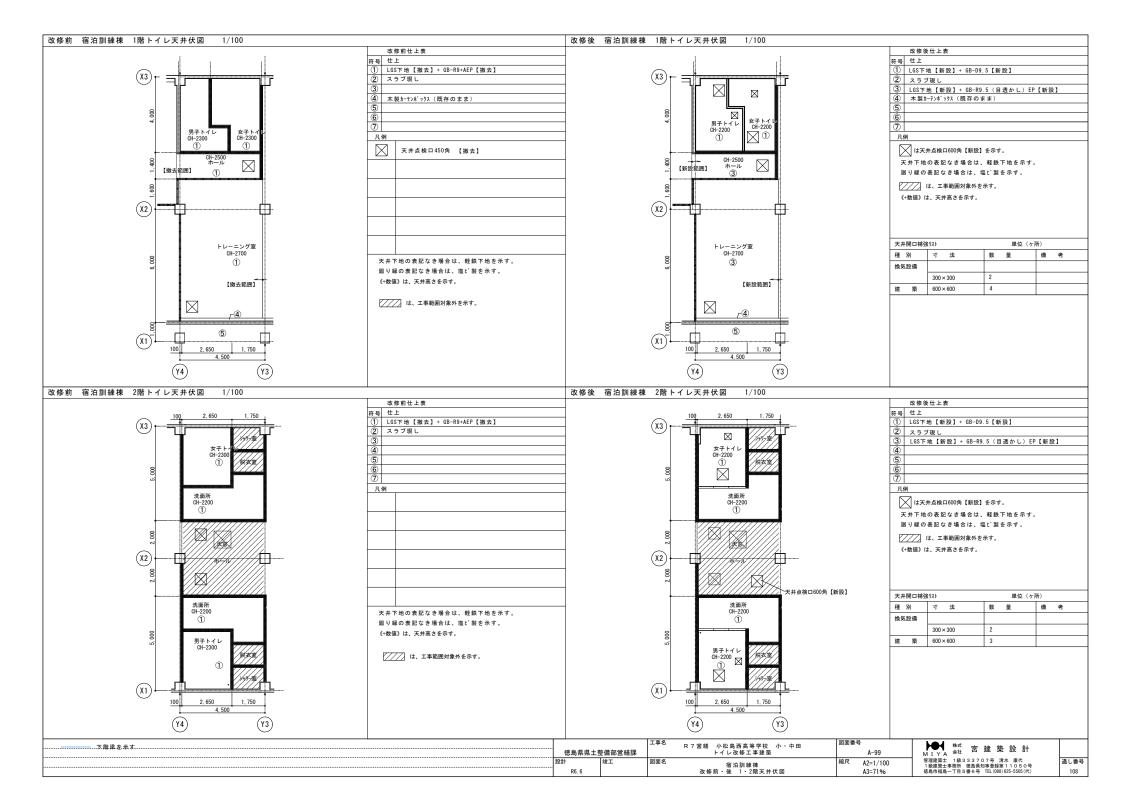

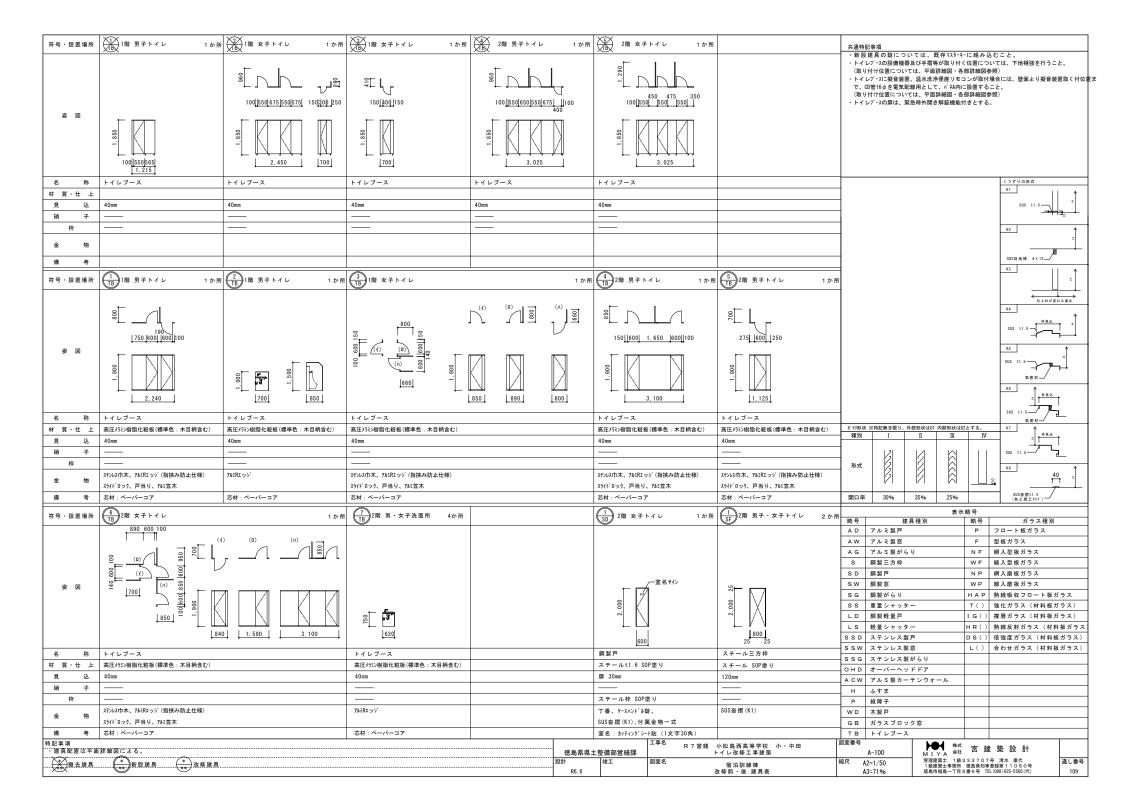

| 凡 例 | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--------|-------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------|----|----------|
| 符号 | 仕 様 | | 符号 | 仕 様 | | 符号 | 仕 様 | 符号 | 仕 様 |
| PS | n゚ イプ シャフト | | GB-S12. 5 | シージングせっこうボード t12.5 | 不燃 NM-9639程度 | GW50 | グラスウール24kg/m3 t50 | | |
| EPS | 電気設備用バイブシャフト | | GB-R9. 5 | せっこうボード t9.5 | 準不燃 QM-9828程度 | GW100 | グラスウール24kg/m3 t100 | | |
| | | | GB-R12. 5 | せっこうボード t12.5 | 不燃 NM-8619程度 | | | | |
| CB | コンクリートフ゛ロックC種 | | GB-D9. 5 | 化粧せっこうボード t9.5 | 不燃 NM-1864程度 | SOP | 合成樹脂調合ペイント塗り | | |
| RC | 鉄筋コンクリート | | | | | EP | 合成樹脂エマルションペイント塗り | | |
| | | | | | | EP-G | つや有合成樹脂エマルションパイント塗り | | · |
| M | モルタル | | | | | | | | |
| S | 鉄骨下地 | | | | | | | | |
| LGS | 轻量鉄骨下地 | | | | | | | | |
| AL | アルミニウム | | FK6 - FK8 | 無石綿けい酸カルシウム板 t6・t8 | 不燃 NM-8578程度 | | | | |
| SUS | ステンレス | | 不燃メラミン化粧板t3 | 不燃メラミン化粧板t3 | 不燃 NM-2183程度 | | | | |
| 樹脂M | 樹脂モルタル | | DR9 - DR12 | ロックウール化粧吸音板t9・t12(リプ付) | 不燃 NM-8599程度 | | | | |
| Cこて | コンクリートこて仕上 | | t* ニルクロス | ピニルクロス AAランク | 不燃 NM-9839程度 | | | | |
| C金ごて | コンケリート金ごて仕上 | | 耐水B12 | ラワン合板(I類) t 12 | | AS防水 | 7スファルト防水E-2+防水保護コンウリート | | |
| M金ごて | モルタル金ごて仕上 | | | | | | | | · |
| FS | t* =ル床シート張り t 2.0 | (溶接工法) | 91.na | 100角陶器質タイル | | | | | · |
| FS(Hv用) | t'=ル床シート張り t 2.0 抗菌仕様 | (溶接工法) | 磁器質タイルA | 50角磁器質タイル | | | | | |
| | | | 汚垂れタイル | 800×600角テーパー仕様(t=13) 磁器質タイル | | | | | · |
| | | | | | | | | | <u> </u> |
| VB | 軟質ビニル巾木 | | アクリルリシン吹付 | 外装薄塗材E | | | | | |

《屋外トイレ(リモデル)》内 部 仕 上 表

※洗面カウンター【撤去】は水栓等付属品含んで建築工事 ※洗面カウンター【新設】は自動水栓含んで建築工事

> 通し番号 110


| gtsts. | 室 名 | 改修前後 | į. | ŧ | | 巾木 特記無き下地は壁同材 特記無き巾木HはH=60 | | 壁 | - 廻 縁 | | 天 井 | 天井高 | 備考 |
|--------|-------|-------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------------------|--------------|-----------|--------|-----|----------------|-----------|--|
| PH | ± 1 | Q IS III IX | 下 地 | 仕 上 | 下地 | 仕 上 | 下 地 | 仕 上 | AL 105 | 下 地 | 仕上 | X/F (iii) | ин ** |
| 1階 | 女子トイレ | 改修前 | RC+M M [一部撤去] | 磁器質94M【一部撤去】 | CB150+M | 345A | CB150+M | 34BA | - | RC | アがルリンル交付 | 2, 430 | 紙巻器【一部取外し】 SUSn' イブ棚(既存のまま) |
| | | 改修後 | RC+M (既存) M [一部新設] | 磁器質9/M【一部新設】 | CB150+M | 94% (既存) | CB150+M (既存) | 9(8A (既存) | - | RC | 7クリルリシン吹付 (既存) | 2, 430 | トイレブース [一部開き方向改修] 紙巻器 [一部再取付] 洋便器 [リモデル]: 機械設備 |
| | 男子トイレ | 改修前 | RC+M M [一部撤去] | 磁器質94MA【一部撤去】 | CB150+M | 918A | CB150+M | 3-65A | - | RC | アクリルリシンの文付 | 2, 430 | トイレブース [一部撤去] 紙巻器 [一部取外し] SUSn' (7) 棚 (既存のまま) |
| | | 改修後 | RC+M (既存) M [一部新設] | 磁器質5/M【一部新設】 | CB150+M | 948A (既存) | CB150+M (既存) | 分(MA (既存) | _ | RC | 7がJルリンル吹付 | 2, 430 | トイレブース 【一部新設】 紙巻器 【一部再取付】 洋便器【リモデル】:機械設備 |

| 7スペスト含有建材調 | イスル査 | | | |
|------------|-------------|-------------|---------|--|
| 棟 名 | 竣工 (新設) 建材名 | AS含有建材製造年月日 | AS含有の有無 | |
| 屋外トイレ | 昭和50年代(不明) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | • | | |

| ※表記なき裏については、工事対象外を示す。 ※改修範囲については、別図参照。 | 徳島県県土 | 整備部営繕課 | 工事名 | R 7 営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事建築 | 図面番 | 号 A-101 | MIYA st 宮建築設計 |
|---|-------|--------|-----|-----------------------------------|-----|------------|--|
| ※◆は、アスペスト含有達材を示す。 | 設計 | 竣工 | 図面名 | 屋外トイレ | 縮尺 | A2=- | 管理建築士 1級333707号 清水 康代 1級建築士事務所 徳島県知事登録第11050景 |
| 一条【 】 書きは、工事対象を示す。 | R6. 6 | | | 仕上表 | | A3=71% | 徳島市福島一丁目 5番 6号 TEL (088) 625-5505 (代) |

改修後 平面図 1/50 改修前 平面図 1/50






改修前 平面図

床タイル+M 撤去範囲 (機械設備工事) ∇ 床タイル カッター切 (機械設備工事)

番号 は、建具【撤去】を示す。

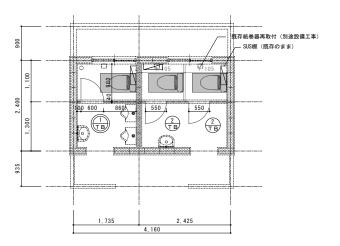

改修後 平面図


床タイル 新設範囲 (建築工事)


符号 番号 は、既存建具再利用【開き方向変更】を示す。



符号 は、建具【新設】を示す。

既存タイル ビス穴補修(パテ補修)

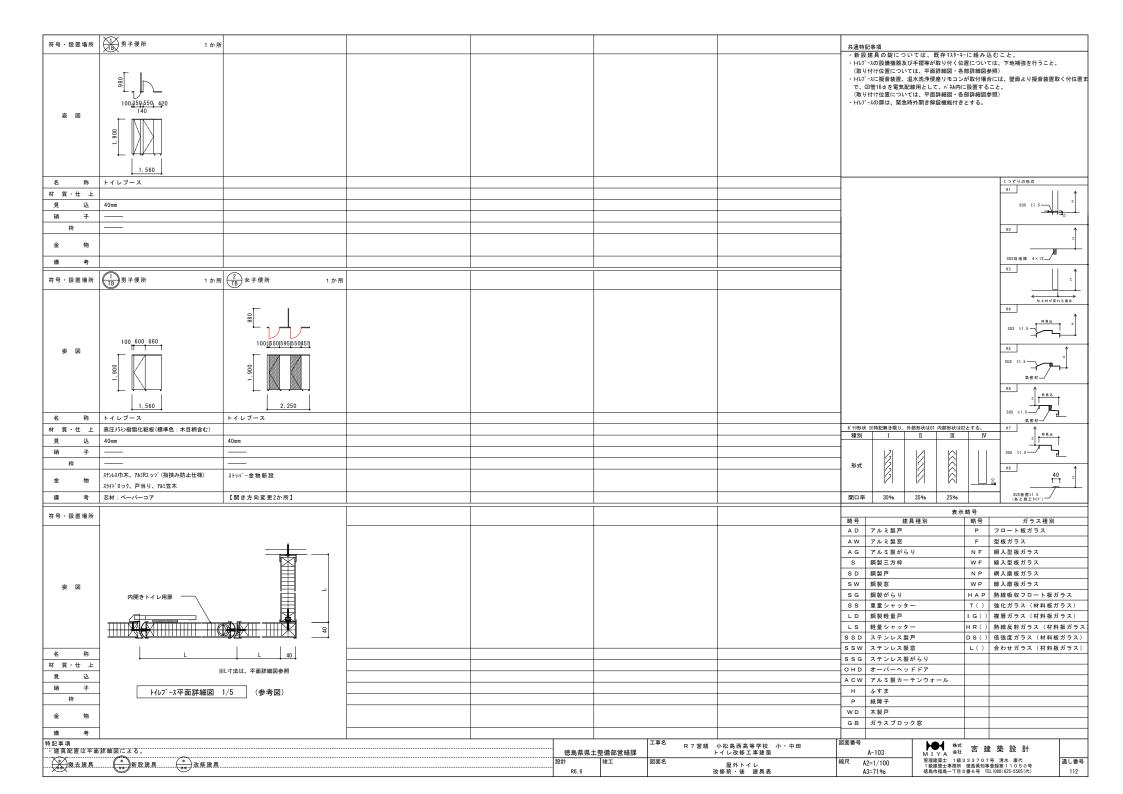

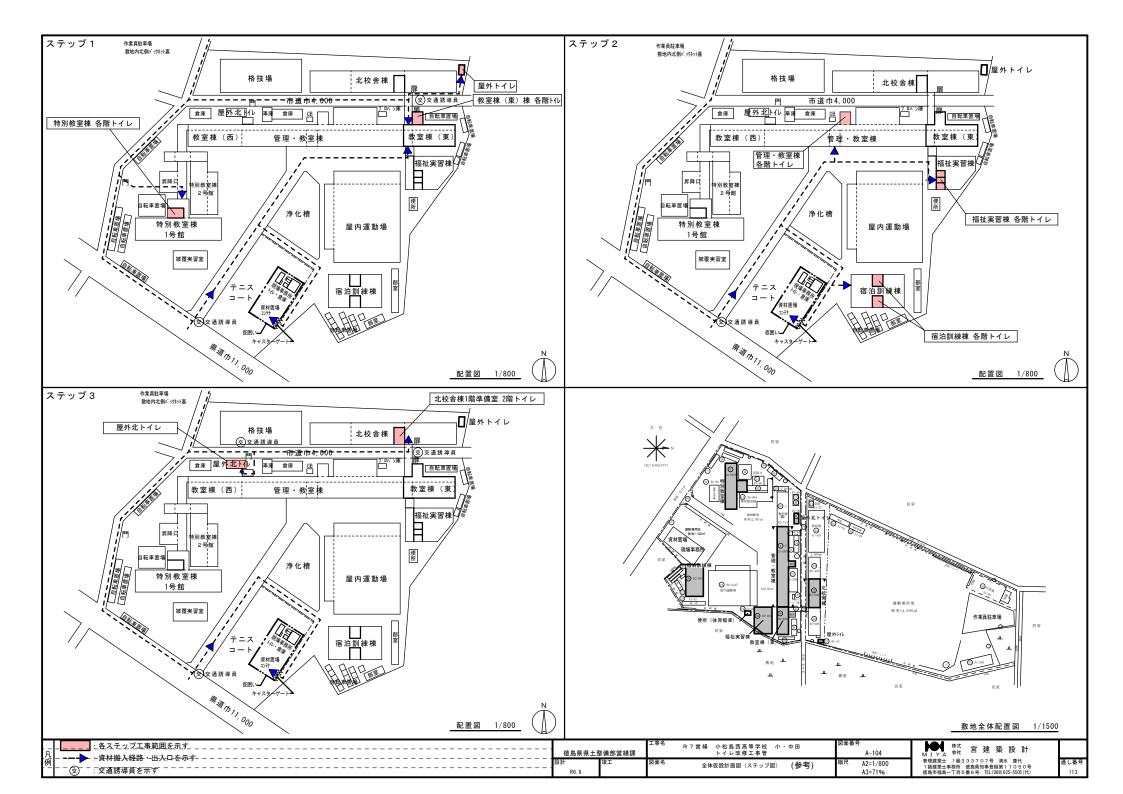

■ 施工にあたっての留意事項

- 1、この改修工事は、日常の学校生活を継続しながらの施工となり、学校の授業に影響が出ないように十分に配慮しなければならない為、 学校の授業に影響のある騒音・振動等を伴う工程は、体日又は夜間に行うことを見込んでいる。 よって、学校のテスト期間中などを考慮した詳細工程を作成し、学校管理者に調整をしながら学校の運営に影響が出ないようにすること。 2、関連工事との取合いが多いことから、越差・設備の総合図のとりまとめや、現場の進行管理等、本改修工事の全体調整は入会に行うこと。 3、学校を使用しながらの改修工事となため、工事範囲内外を問わず、関わる全ての場所において、整理整頓、清潔の保持、仮設物の点検を日常的に実施する等、生徒・学校関係者 取り本家者の中央・版と課程に深めるよ
- 及び来客者の安全・衛生確保に努めること。 4、各ステップごとの(給水切り回し)を行うにあたり、

| エ事範囲グループリスト | 工事範囲グループリスト | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| グループ名 | 棟名 | 室名 | | | | | | | | | |
| ステップ 1 | 教室棟(東) | 1・3階男子トイレ・女子トイレ | | | | | | | | | |
| | 特別教室棟 | 1・3階男子トイレ・女子トイレ 2階準備室 PS+天井 | | | | | | | | | |
| | 屋外トイル | 1階男子トイレ・女子トイレ | | | | | | | | | |

| | 学校の運営に | 支障を及ぼす工程の為、学校管 | 理者と協議の上、日程調整を彳 | ゔうこと。 | | | | | ' | | |
|--------------------|---|---|---|--|------------------|---------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------|
| 校舎棟ステップ1 | | | | | | | | | | ※1か月間は、30日として作成して | いる。 |
| 概略工事工程表 期間(月)期間(日) | 1 ヶ月 2 4 | ケ月 3ヶ月 | 4 ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | ~ | 1 5 ヶ月 |
| 仮設事務所・仮囲い | 李標正事 家院業務研 | 9 9 9 9 7 9 | | 5 153 140 147 | | | | | 32 280 287 294 301 | | 42, 434 441 430 |
| | 專灣海藻 9 ———————————————————————————————————— | ### #### | | 6 133 140 147 | | | | | | | |
| 教室棟(東)(1~3階同時) | #\$ | · 大學 | | 表并下地 表示地 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 大型化工作工作 | | | | | | |
| 特別教室棟(1~4階同時) | 現場事堂 (g 李傳文 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | 東京語 東京語 東京語 記 記 記 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | 漢集 (D) (B) | | | | | | |
| | 68 | | き 養生蘇輔 皇 天井下北 の1 散 東 東京 の1 散 東京 から 登場報告 | 715 5.5 | | | | | | | |
| 屋外トイレ(1階) | | | | | | 注意 漢書 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 徳島県県土整備部営制 | 工事名 課 | R 7 営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事建築 | 図面番号 A-105 | kt 宮建築設計 | |
|----------------|-------|-----------------------------------|-------------------|--|-------------|
| 設計 竣工 R6.6 | 図面名 | 留意事項・参考工程表 (1) | 縮尺 A2=- A3=71% | 管理建築士 1級333707号 清水 康代 1級建築士事務所 徳島県知事登録第11050号 徳島南福島一丁目5番6号 TEL(088)625-5505(代) | 通し番号 114 |

| 工事範囲グループリスト | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| グループ名 | 棟名 | 室名 | | | | | | |
| ステップ 2 | 管理・教室棟 | 1~3階男子便所・女子便所 | | | | | | |
| | 福祉実習棟 | 1階男子トイレ・女子トイレ・身障者トイレ | | | | | | |
| | 宿泊訓練棟 | 1・2階男子トイレ・女子トイレ | | | | | | |

校舎棟ステップ 2

※1か月間は、30日として作成している。

株式 宮 建 築 設 計 管理線士 1級333707号 清水 康代 1級線武士特所 徳島県新春鏡第11050号 徳島市福島一丁目5番6号 IEL(088)625-5505(代)

通し番号 115

A-106

A2=-A3=71%

R 7 営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事建築

留意事項・参考工程表 (2)

| 略工事工程表 期間(月) | 1ヶ月 ~ | 4ヶ月 5ヶ月 | 6ヶ月 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 1 1 ヶ月 | 12ヶ月 ~ | 15ヶ月 |
|----------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|
| 期間(日) | 7 14 21 28 | 98 105 112 119 126 133 140 1 | 47 154 161 168 175 182 189 196 | 03 210 217 224 231 238 2 | 45 252 259 266 273 | 3 280 287 294 30 | 1 308 315 322 329 337 | 7 344 351 358 | 427 434 441 44 |
| 理・教室棟(1~3階同時) | | | | 33 210 217 224 23 238 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 45 252 259 266 273 | 期 建 天井下也 床下地 床下地 | 第8年 - O | | |
| ā祉実習棟(1階) | | | | 東南京 東南京 東南京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | | | | | |
| 3泊訓練棟(1・2階同時) | | | | 現場第三 岩陰 〇 東郷東東 東郷東東 東郷東東 東郷東東 東郷東東 東郷東東 東郷東東 東郷東東 東郷東東 東郷東東 東郷東東 東郷東東 東郷東東 東郷東 東郷東 東郷東 東郷東 東郷東 東郷東 東郷東 東郷東 東郷東 東郷東 東郷東 東郷東 東郷東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 | | 東京 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | + 9 | | |

徳島県県土整備部営繕課

| エ事範囲グループリス | + | |
|------------|--------|--------------------------------|
| グループ名 | 棟名 | 室名 |
| ステップ3 | 屋外北トイレ | 1階男子便所・女子便所 |
| | 北校舎棟 | 2階男子トイレ・女子トイレ 1階書道準備室 PS+天井 |

校舎棟ステップ3

※1か月間は、30日として作成している。

| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 閉間(月) | 1ヶ月 | ~ | | 6ヶ月 | | 7ヶ月 | 8 | ヶ月 | 9 | ヶ月 | 1 | 0ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 1 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 |
|---|-------|-----------------|---|---------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|---|
| | 閉間(日) | 7 14 21 28 | | 154 16 | 1 168 175 | 182 18 | 9 196 203 | 210 217 22 | 4 231 238 | 245 252 | 259 266 | 273 280 2 | 87 294 30 | 1 308 315 322 32 | 9 336 343 350 | 357 364 | 371 378 385 3 | 92 399 406 413 | 420 427 434 441 |
| 舎棟ステップ3 | | 7 4 2 28 | | | | | | | | | | | | | 9 336 343 350 報始額蓋 依 (9 | £ 11 3a | | | 英藤 (9-10) (6-6) |
| 外北トイレ(1階) | | | | | | | | | | | | | | | 全 僧康 | #2 9 | 床配崩 養.生期 〇 〇 00 抑設 | 間 壁 天井下地 東下地 車見後 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 骚 | 就告 9 間下 | 建悬性 | ロエルエ事 ローロ フェル取付 器具取句 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 4 | 1 1.7.1 | | 0 (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3 |
| 校舎棟(1.2階) | | | | and in the | | | | | | | | | | | 規定調監 (68 | i. D | | | 美術 9 - 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 兵衛工 (G-4 編数型 | # 解体工事 | -6. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | O ON TO SE | 関・天井下地・内 東下地 連長枠 | 後 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ∰: G - | 請配管 | 立古7山事 分明 → 0 の取付 ・ 業長取付 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| と事務所・仮囲い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 家民事務原識去 仮囲い教会 ローロ 空地 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 111 111111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - 111 11111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 徳島県県土整 | B.備部営繕課 | 工事名 | R 7 営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事建築 | 図面 | 番号 A-107 | ▶●● ^{株式} 宮建築設計 | |
|----------------|---------|-----|-----------------------------------|----|----------------|--|-------------|
| 設計 R6.6 | 竣工 | 図面名 | 留意事項・参考工程表 (3) | 縮尺 | A2=- A3=71% | 管理建築士 1級333707号 清水 康代 1級建築士事務所 徳島県知事登録第11050号 徳島市福島一丁目5番6号 TEL(088)625-5505(代) | 通し番号 116 |