



S=1/50

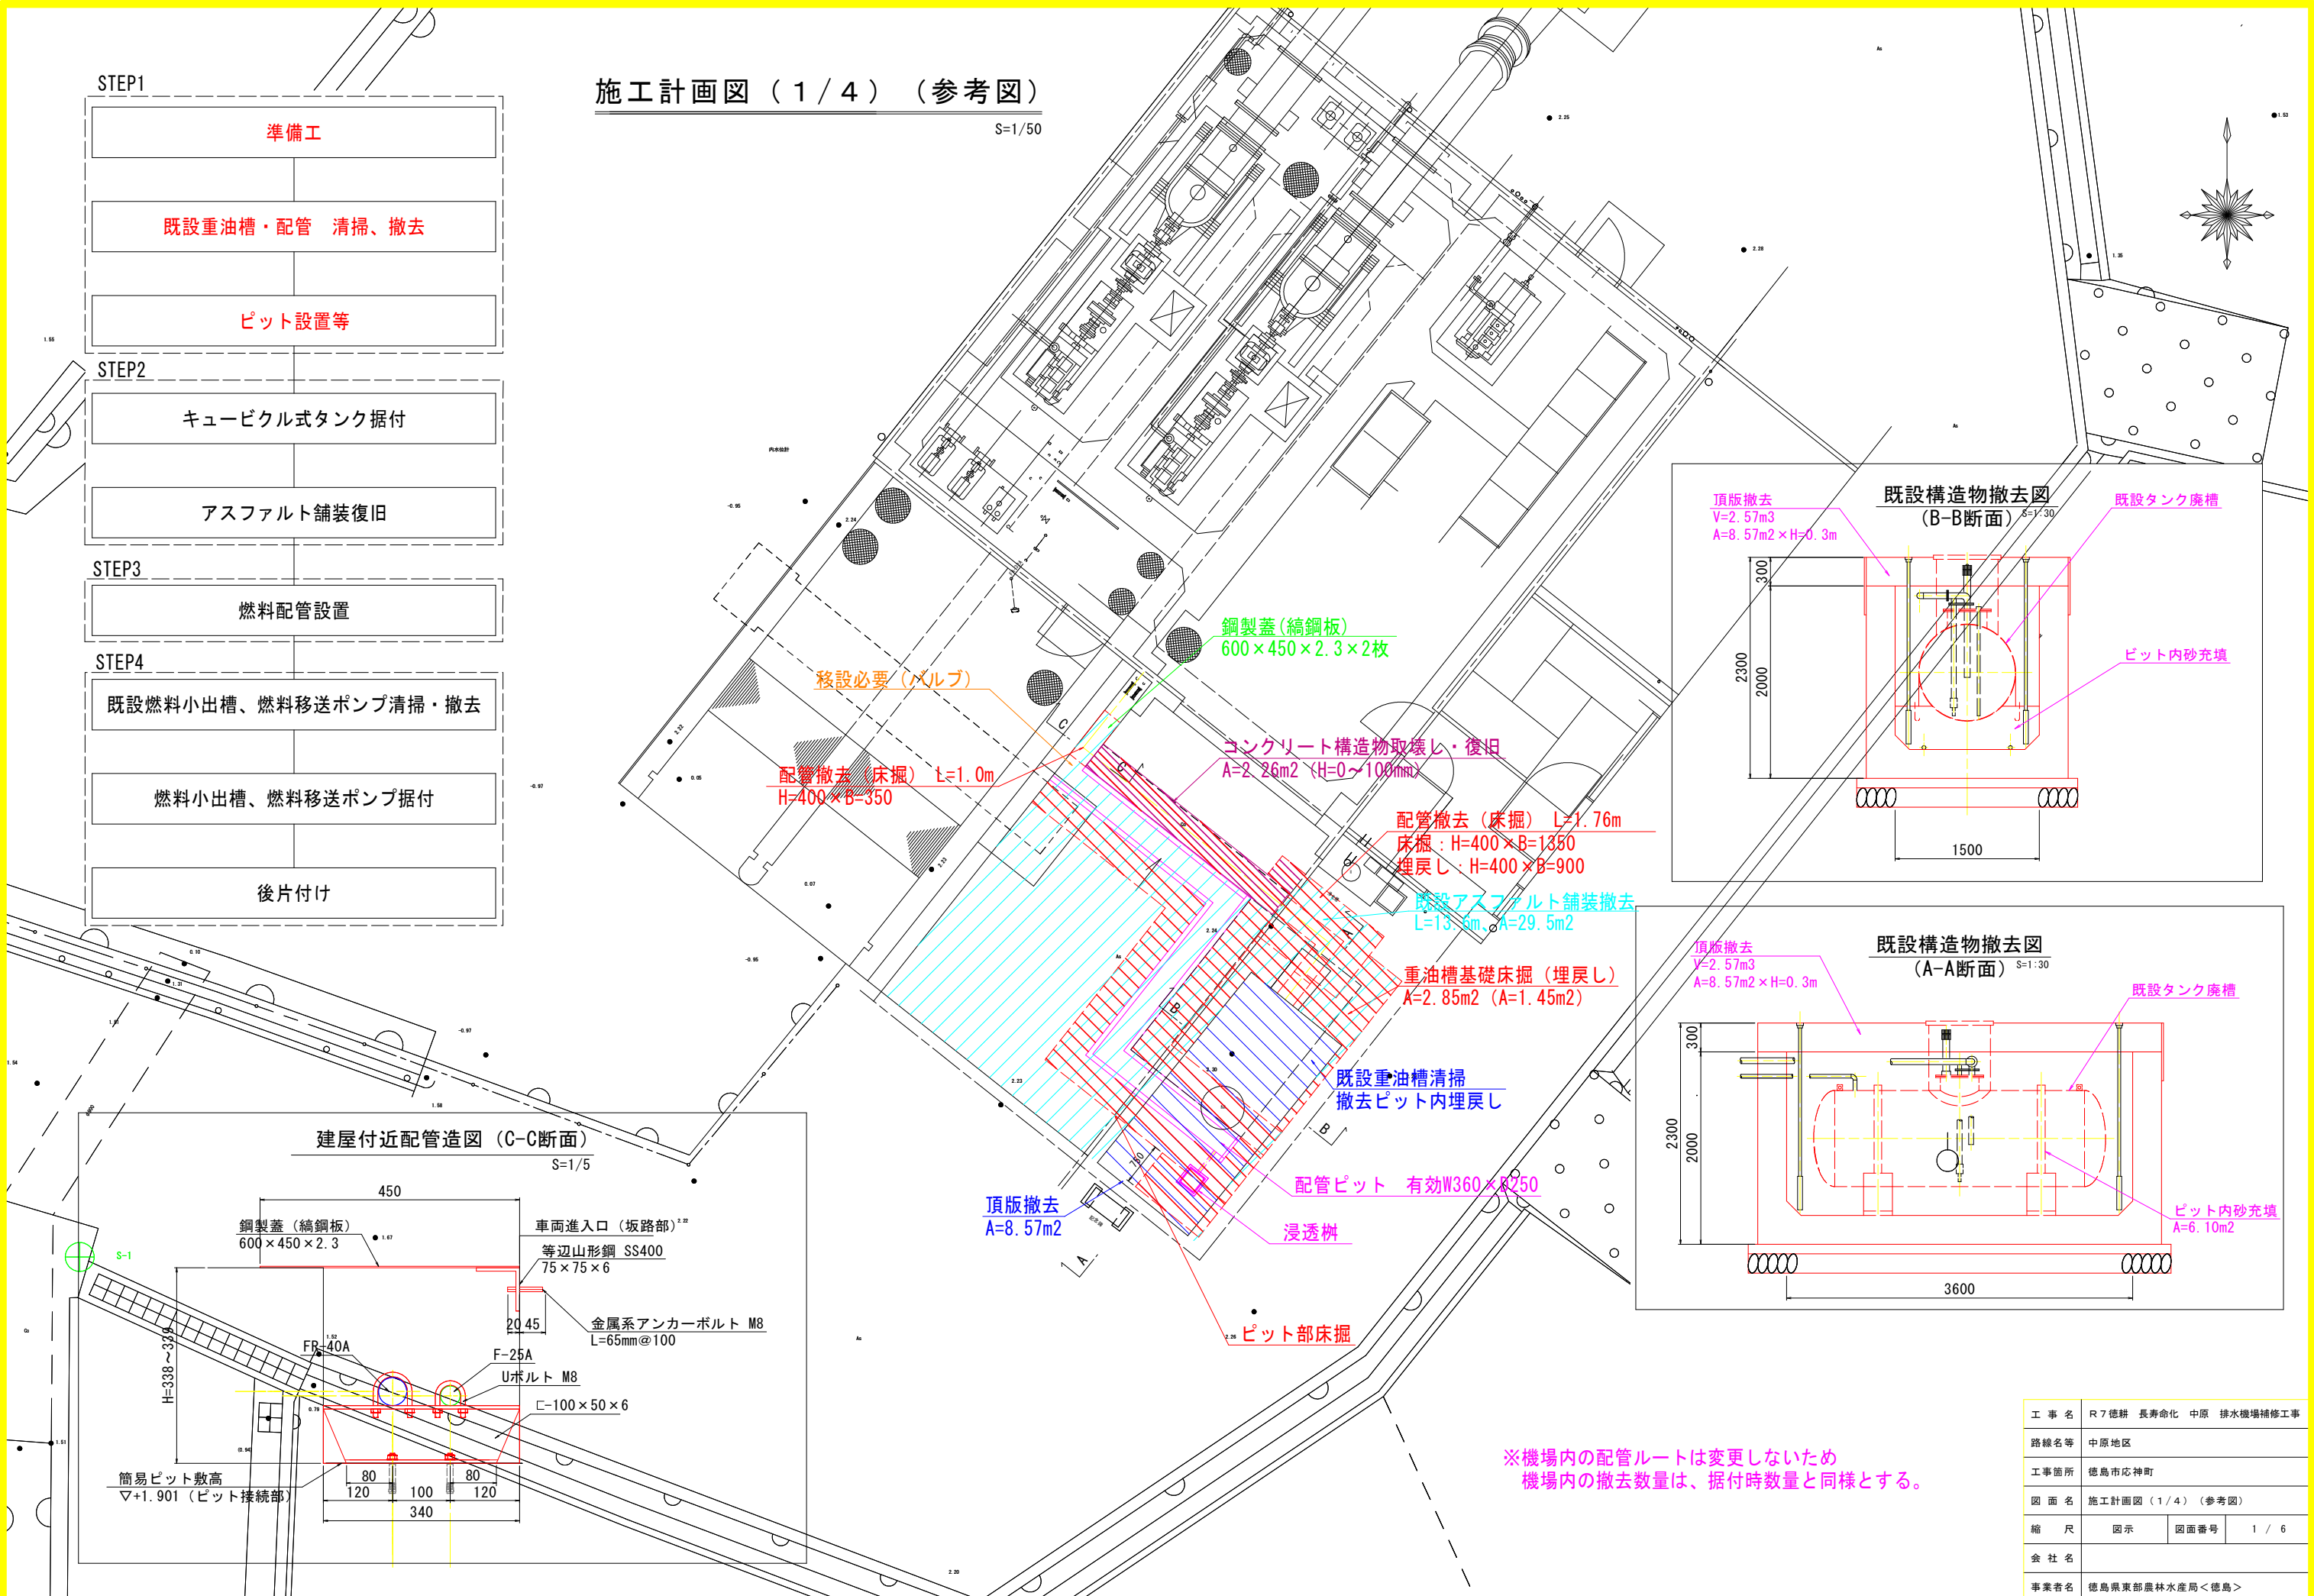


※機体内の配管ルートは変更しないため
機体内の撤去数量は、据付時数量と同様とする。

工 事 名	R 7 徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事		
路線名等	中原地区		
工事箇所	徳島市応神町		
図 面 名	施工計画図（１／４）（参考図）		
縮 尺	図 示	図面番号	１／４
会 社 名			
事業者名	徳島県東部東林水産局＜徳島＞		

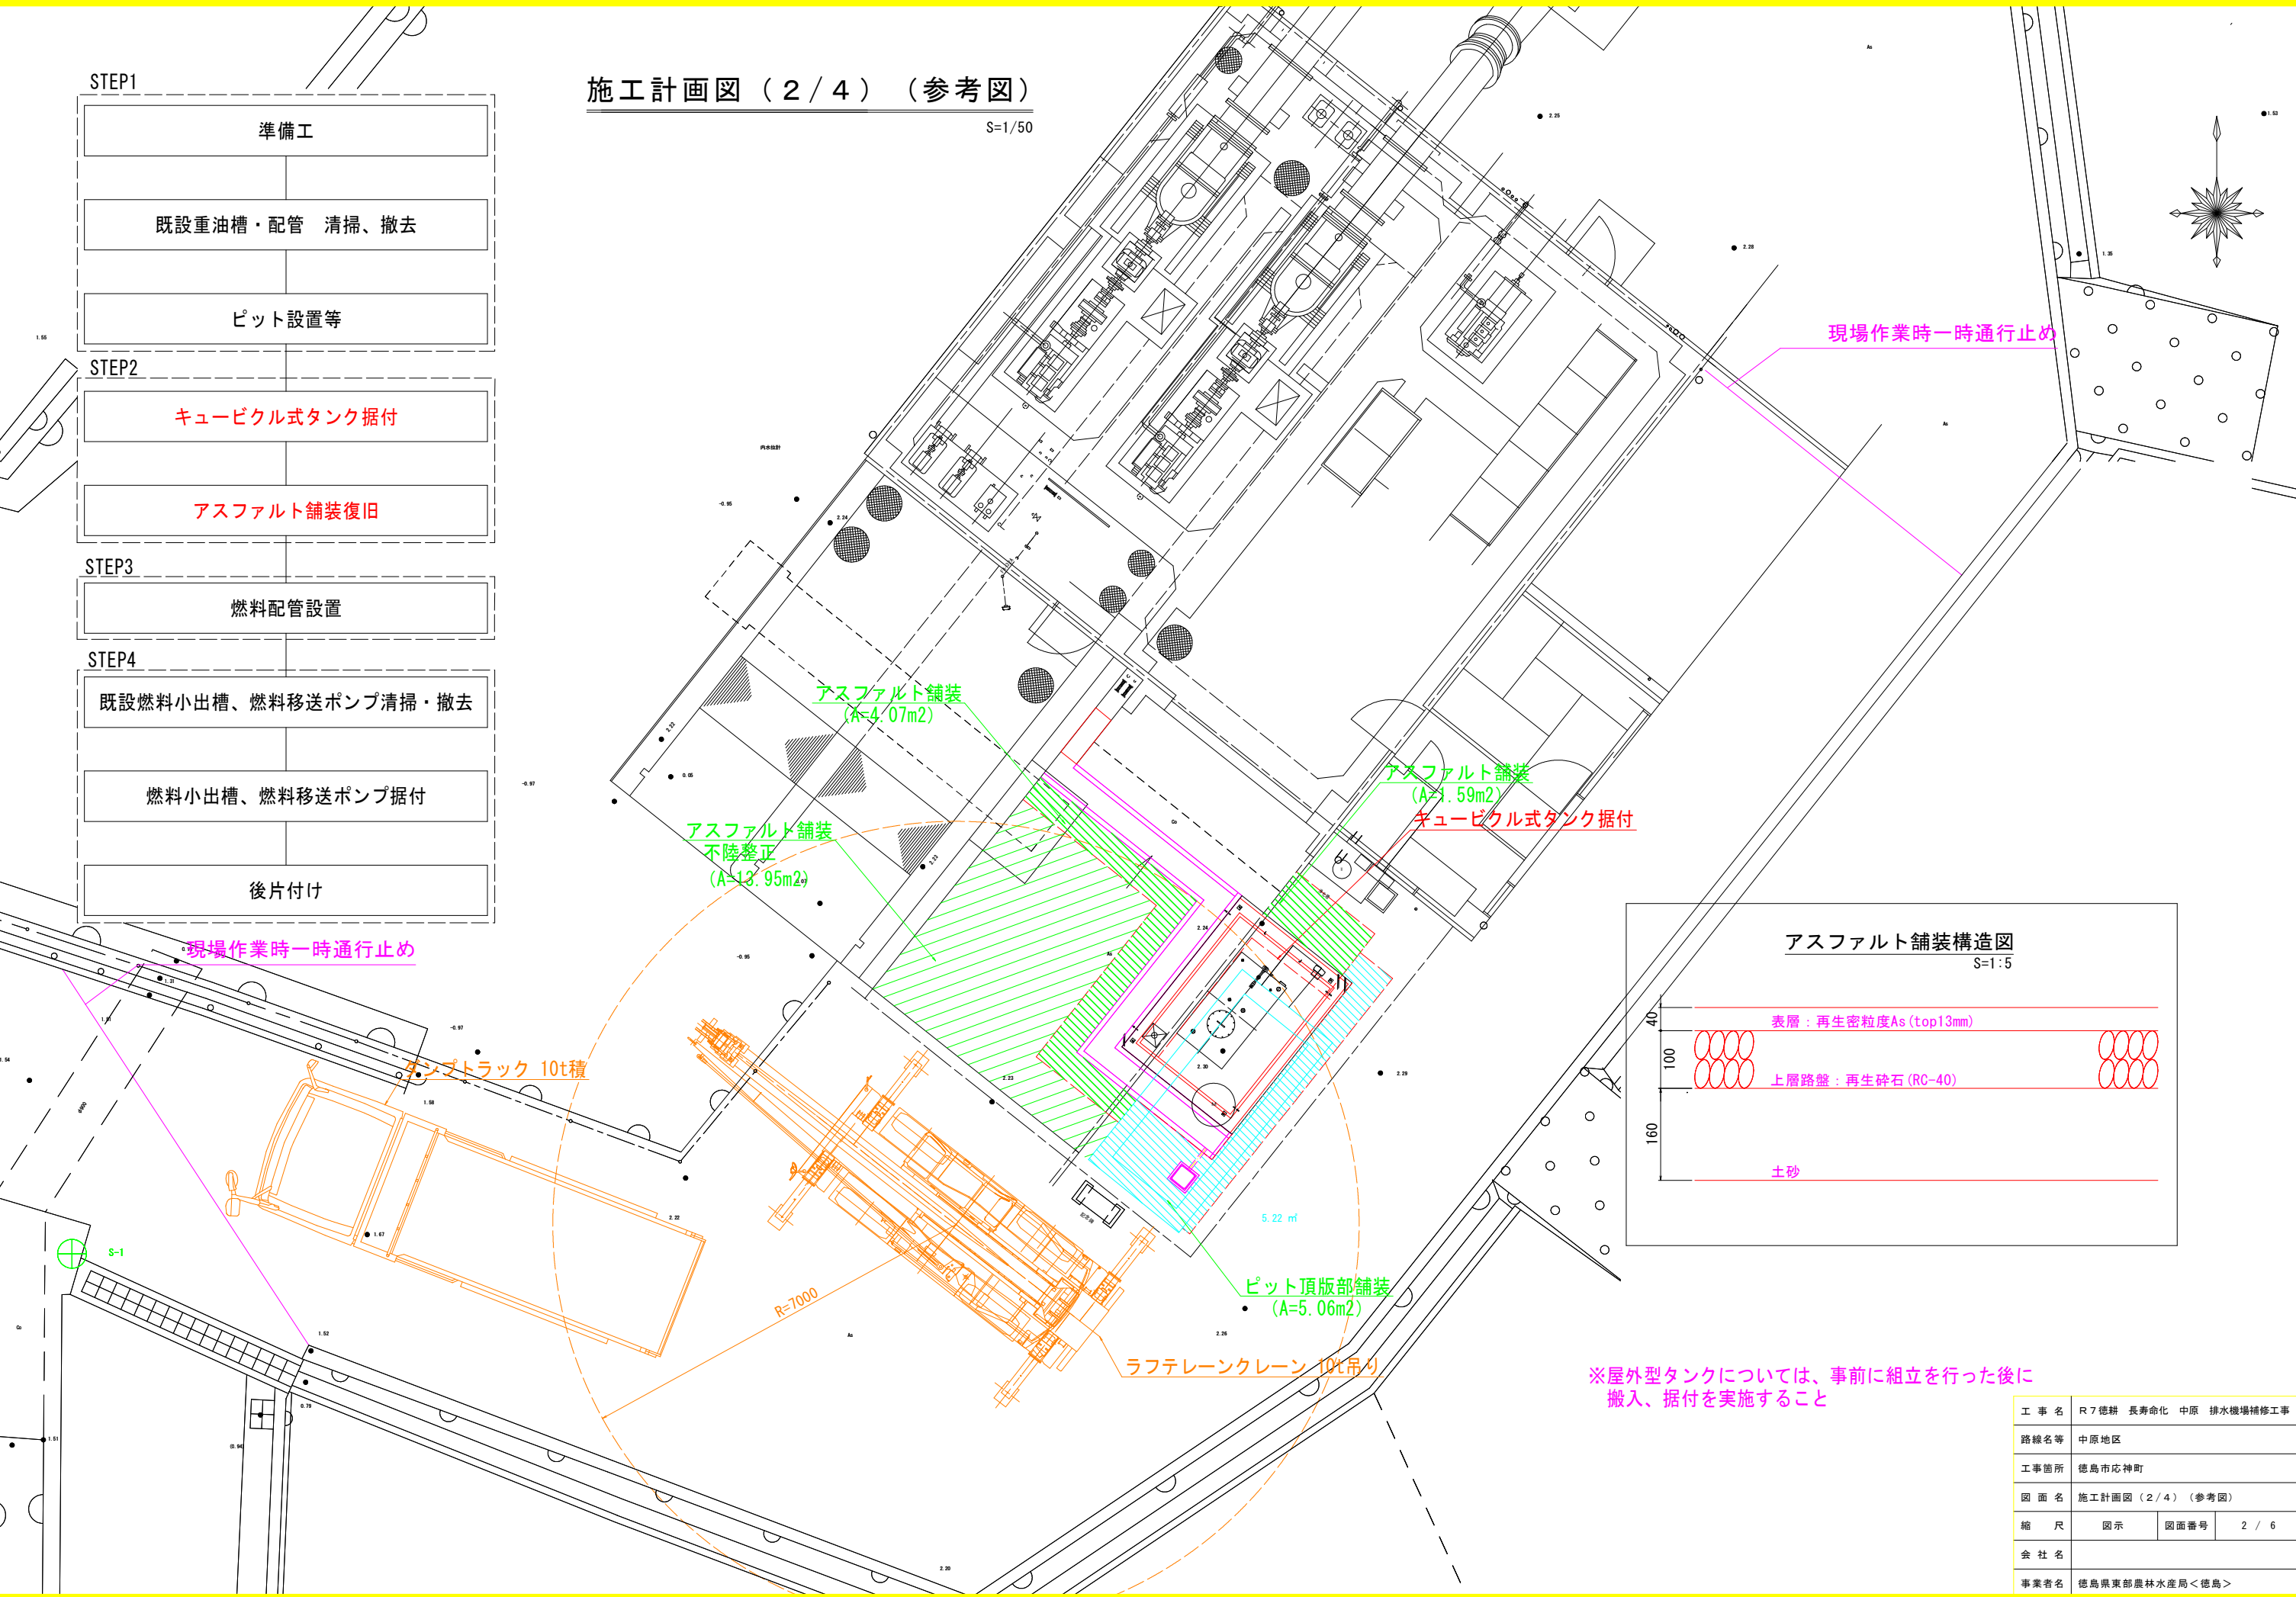

施工計画図（3 / 4）（参考図）

S=1/50

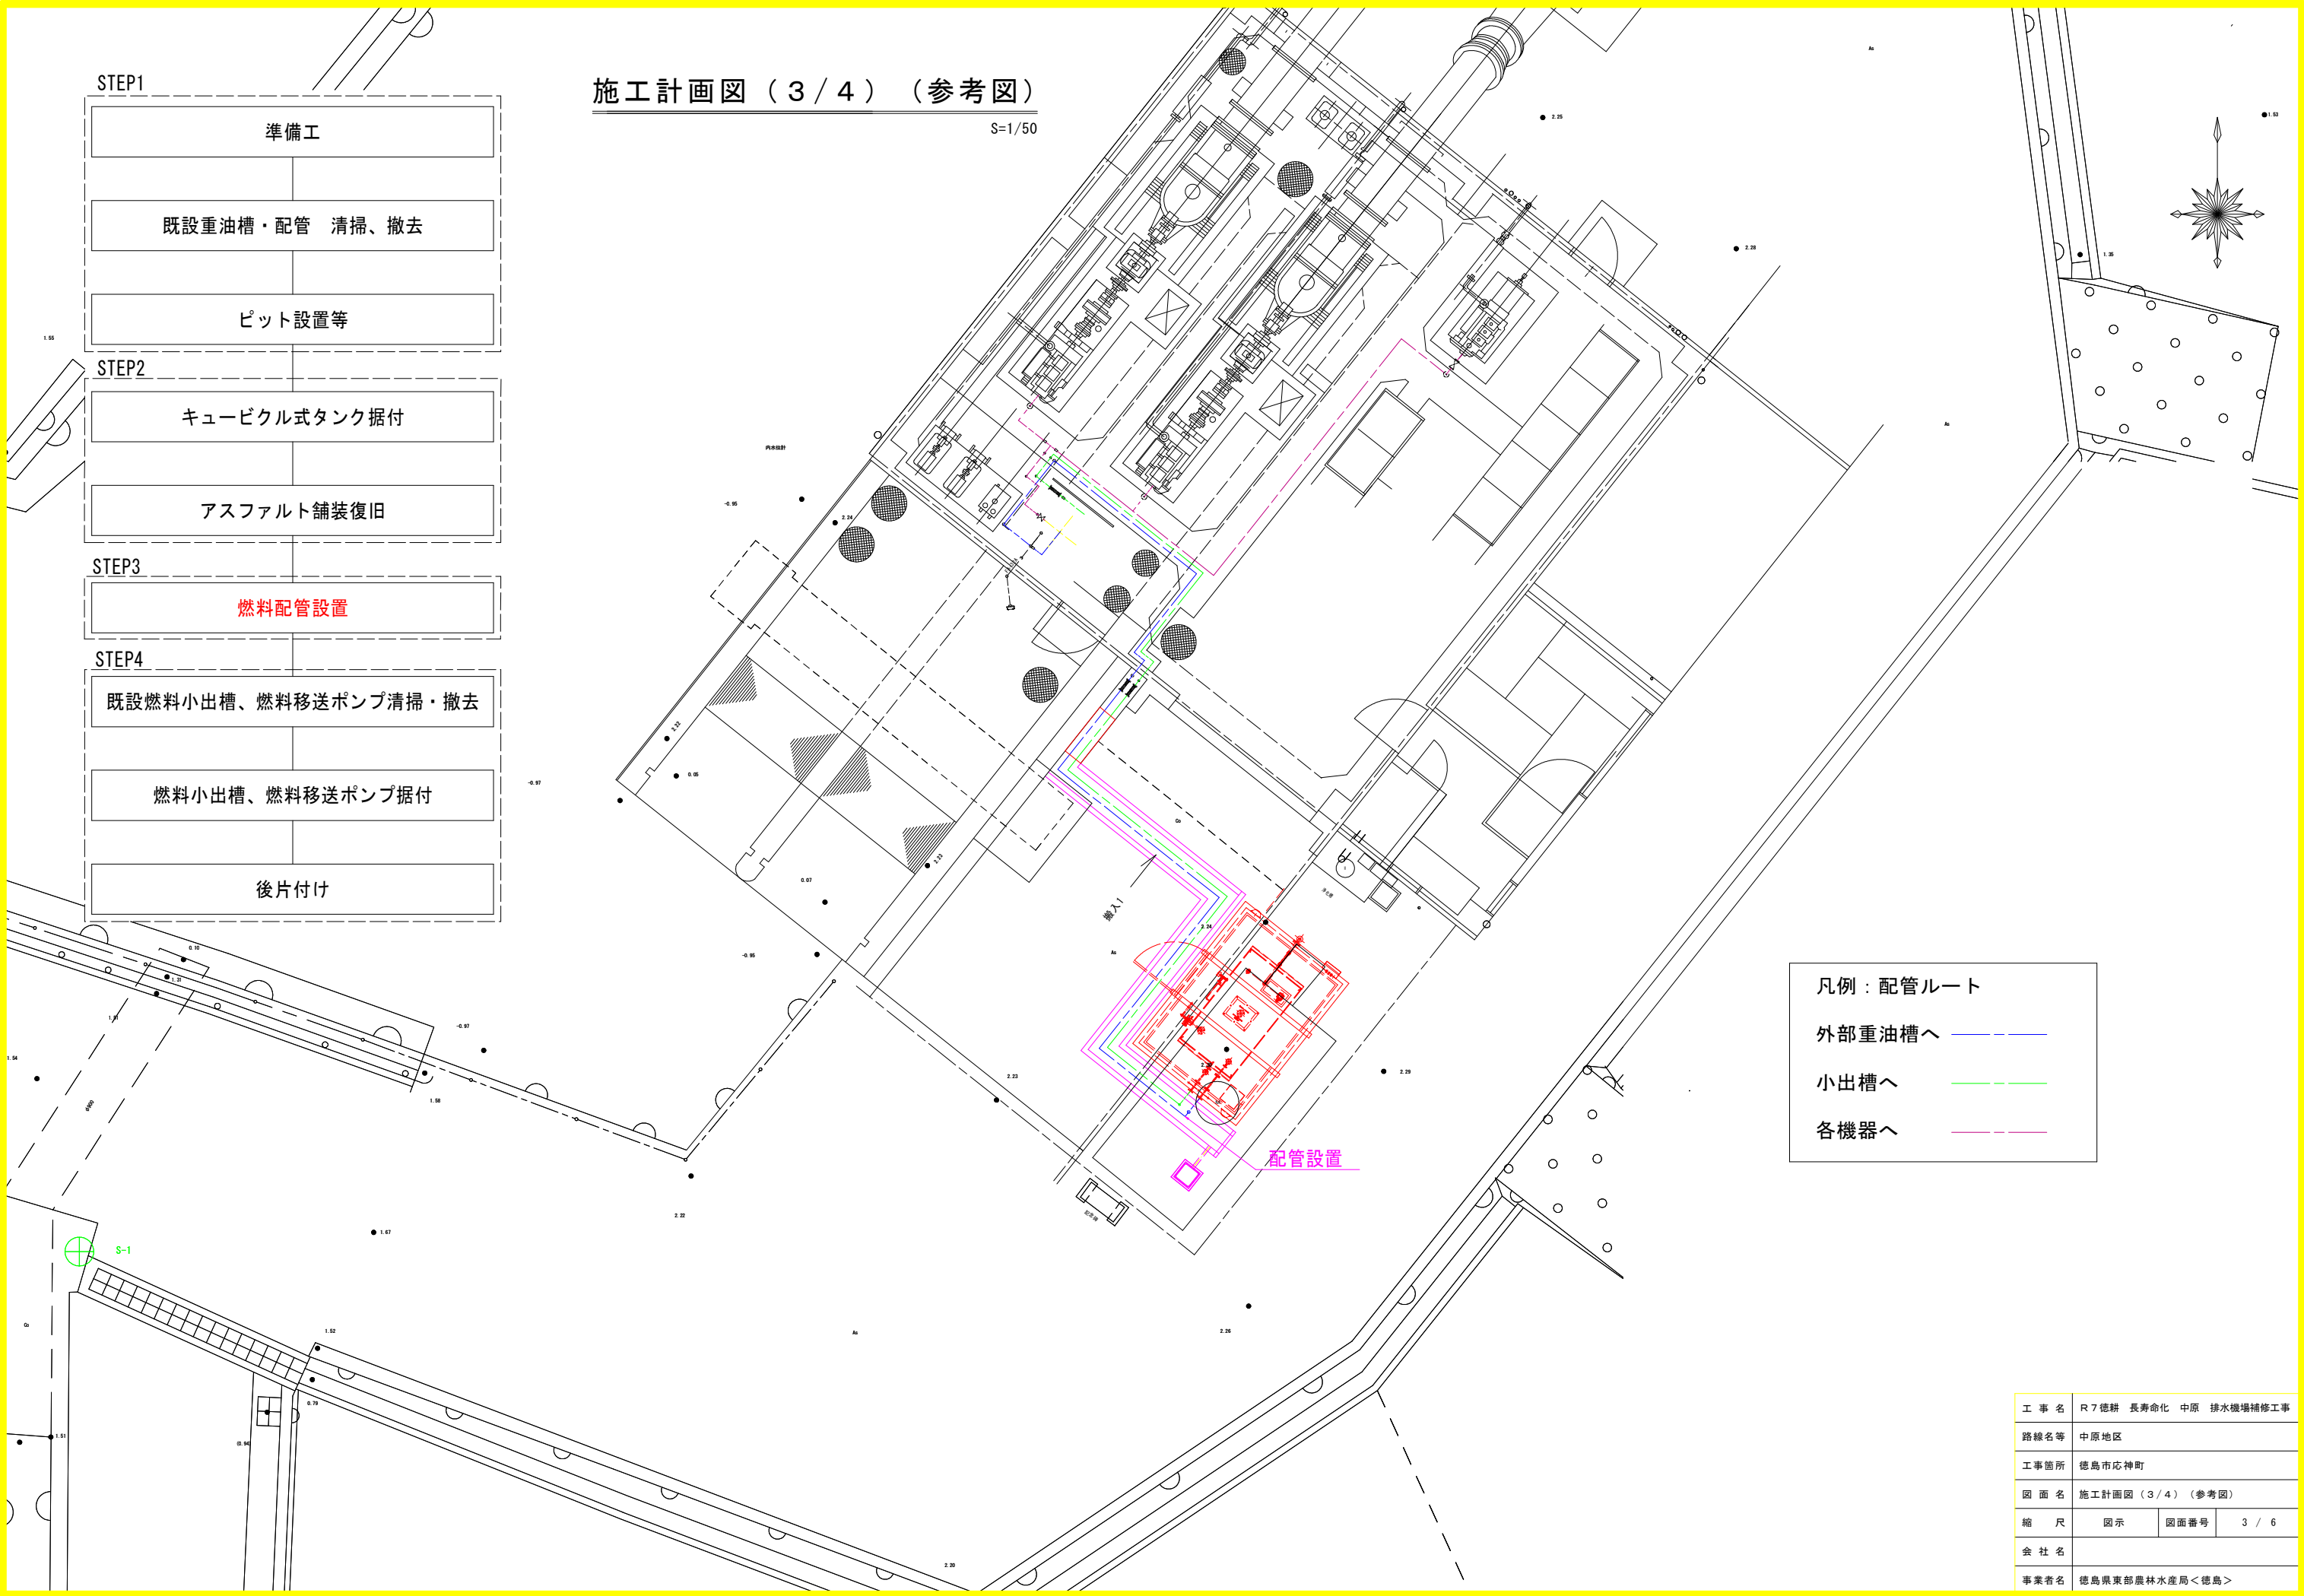

STEP1

準備工

既設重油槽・配管 清掃、撤去

ピット設置等

STEP2

キュービクル式タンク据付

アスファルト舗装復旧

STEP3

燃料配管設置

STEP4

既設燃料小出槽、燃料移送ポンプ清掃・撤去

燃料小出槽、燃料移送ポンプ据付

後片付け


凡例：配管ルート

外部重油槽へ

小出槽へ

各機器へ

工 事 名	R7徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事		
路線名等	中原地区		
工事箇所	徳島市応神町		
図 面 名	施工計画図（3 / 4）（参考図）		
縮 尺	図示	図面番号	3 / 6
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局＜徳島＞		

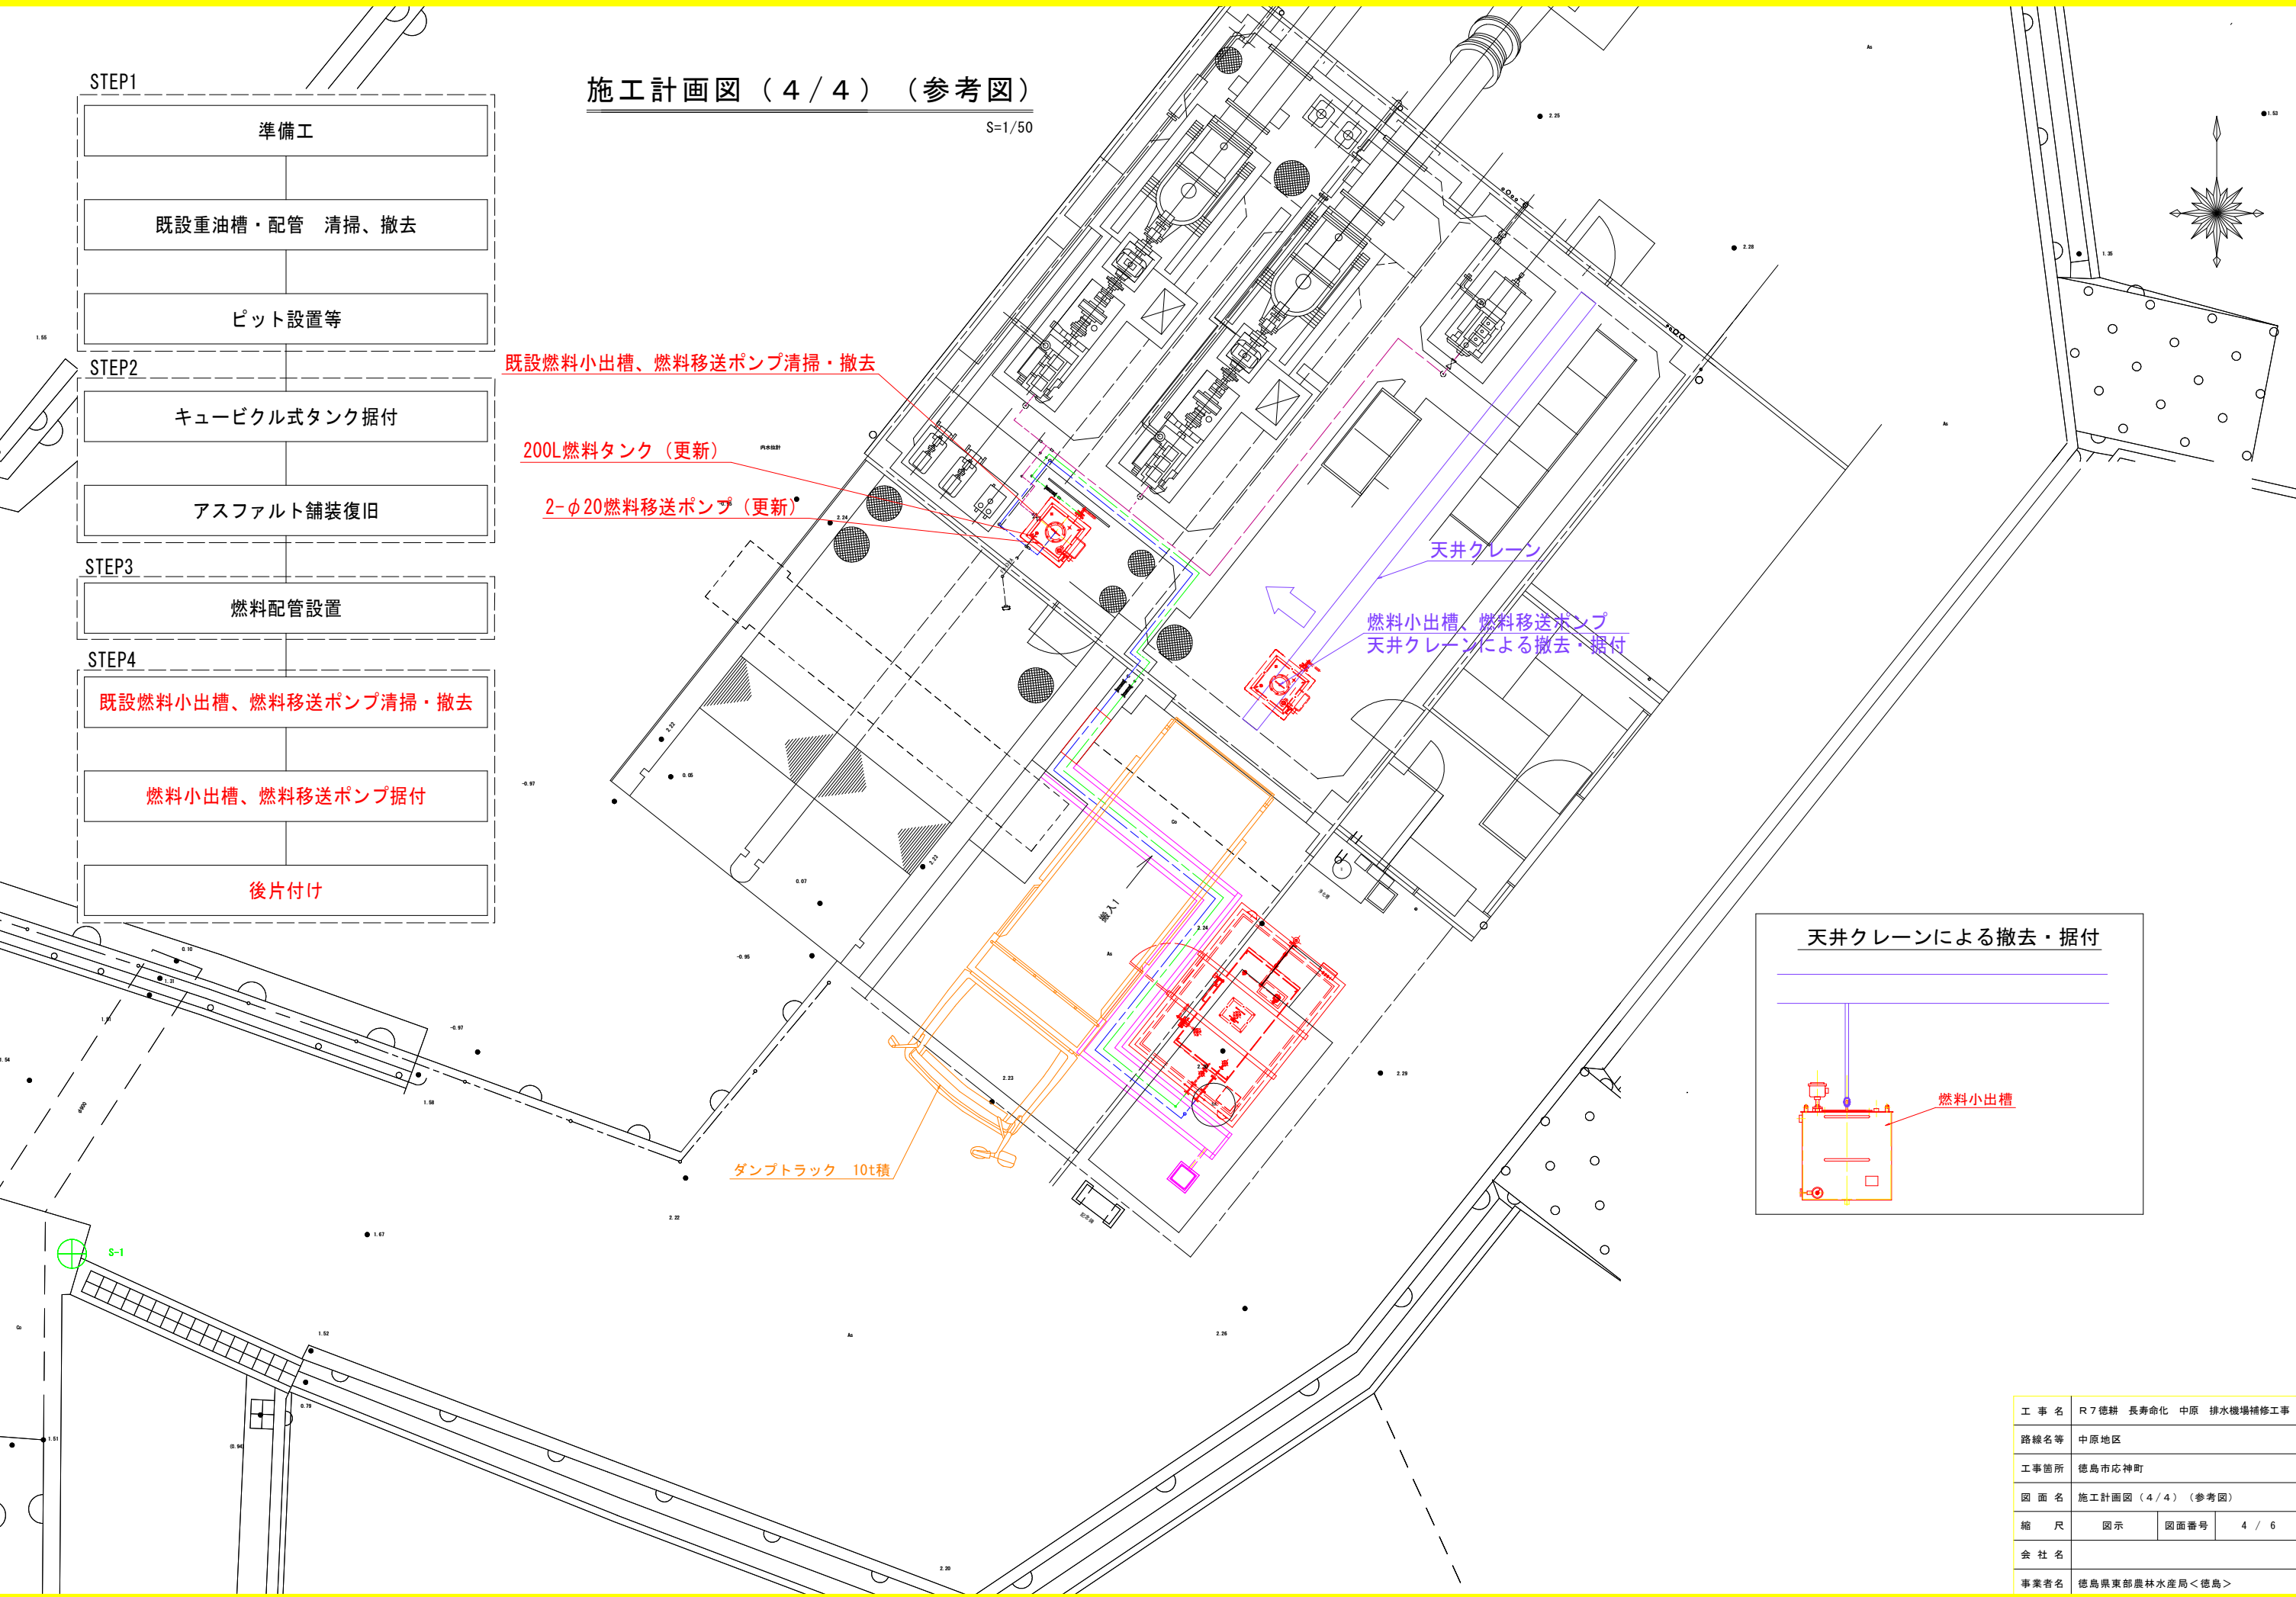

施工計画図（４／４）（参考図）

S=1/50

既設燃料小出槽、燃料移送ポンプ清掃・撤去

200L燃料タンク（更新）


2-φ20燃料移送ポンプ（更新）

天井クレーン

燃料小出槽、燃料移送ポンプ
天井クレーンによる撤去・据付



ダンプトラック 10t積

天井クレーンによる撤去・据付



工 事 名	R7徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事		
路線名等	中原地区		
工事箇所	徳島市応神町		
図 面 名	施工計画図（４／４）（参考図）		
縮 尺	図 示	図面番号	4 / 6
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局＜徳島＞		

屋外1950L重油槽（参考図）S=1/20

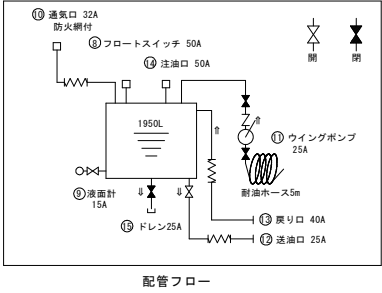
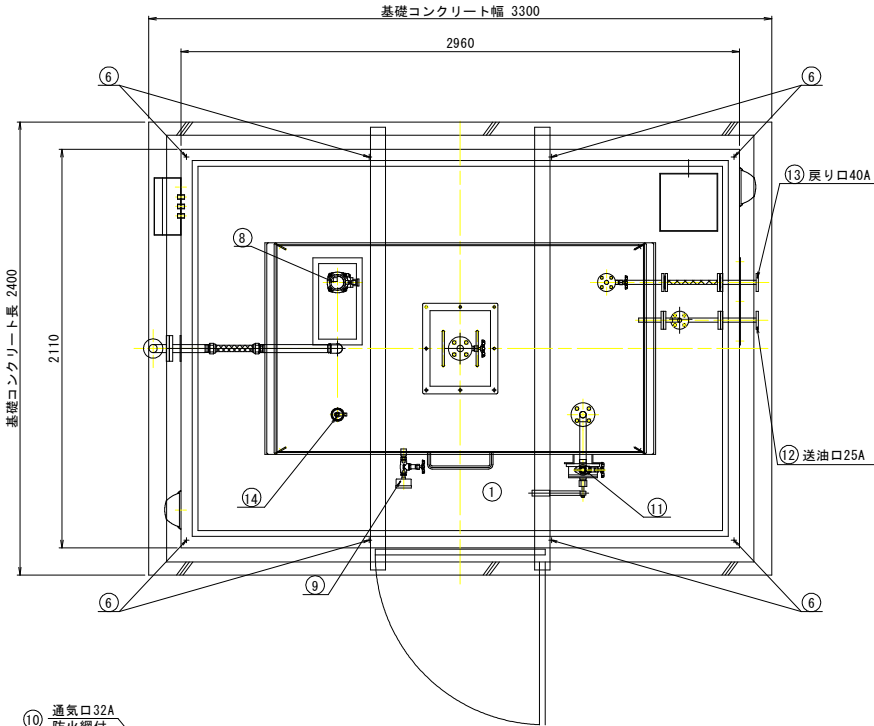


No.	品名	W/Kg	個数	材質
1	本体（配管・部品等含む）	850	1	SEHC t2.3
2	ベース	365	1	SS400 C150×75×t6.5
3	防油堤	345	1	SEHC t3.2
4	タンク架台	205	1	SS400 L75×75×t6.0
5	タンク	470	1	SS400 t4.5
6	接着系アンカーボルト	—	8	M20 SUS L=250mm（耐孔 M24）


注）6．接着系アンカーボルトについては、基礎の形状に応じて適宜設計計算を実施し、ボルト径、延長等を検討する必要がある

仕様	
・油種	A重油（比重：0.834）
8 フロートスイッチ	50A
9 側圧式液面計	15A
10 通気口	32A
11 ウイングポンプ	SGP 25A（耐油ホース5m付）
12 送油口	SGP 25A-JIS10K
13 戻り口	SGP 40A-JIS10K
14 注油口	CP-50A8 50A 昭和機器工業株式会社
15 ドレン	SGP 25A-JIS10K
16 ハンドル	A-140-1-1（キーNo. 0200）タキゲン製造株式会社
17 防火ダンパー付フード	
18 端子箱	

容量計算	
容量	1950L
タンク容積	$(1942 \times 1091 \times 1022.5) / 10 = 2166\text{L}$
空間比	$(2166 - 1950) / 2166 \times 100 = 9.97\%$
防油堤容積	$(2833.6 \times 1983.6 \times 451.8) / 10 = 2539\text{L}$

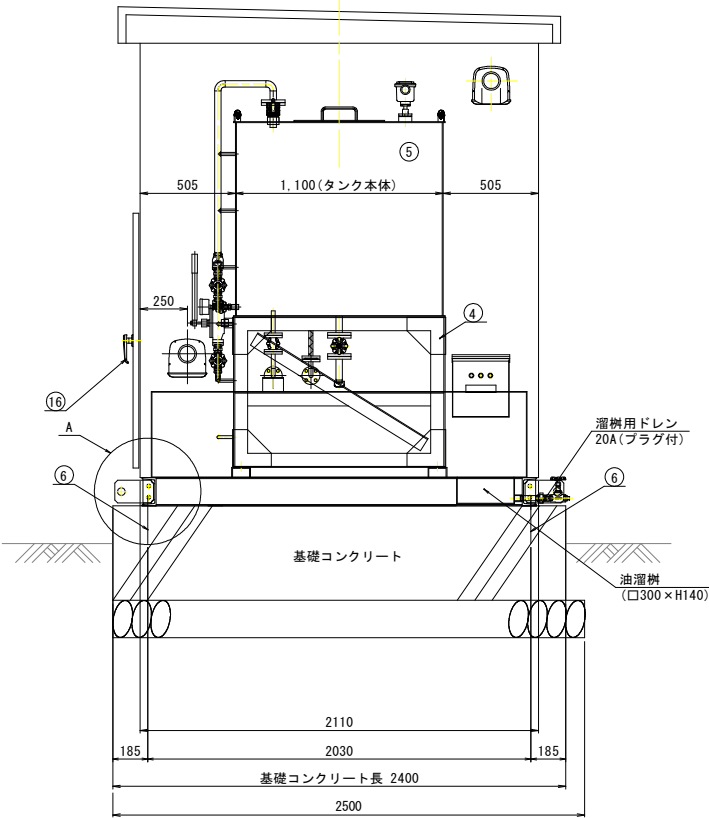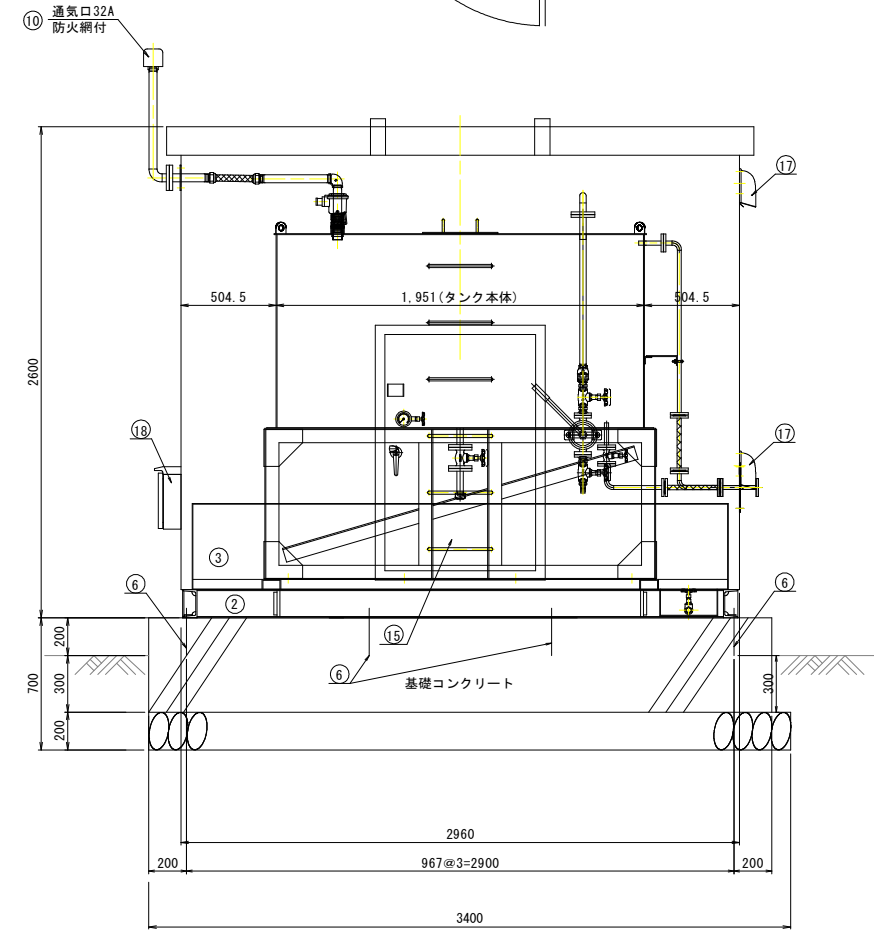



A-部 詳細図 S=1/5

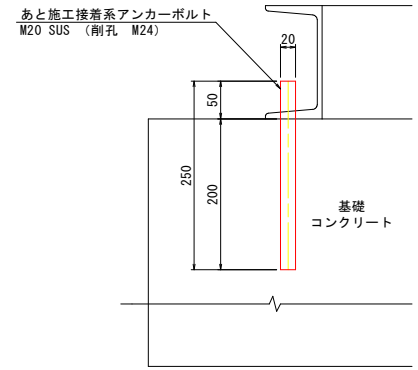



工事名	R7徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事		
路線名等	中原地区		
工事箇所	徳島市応神町		
図面名	屋外1950L重油槽（参考図）		
縮尺	図示	図面番号	5 / 6
会社名			
事業者名	徳島県東部農林水産局＜徳島＞		

屋内200L燃料タンク（参考図）
（架台は既設流用）

S=1/20

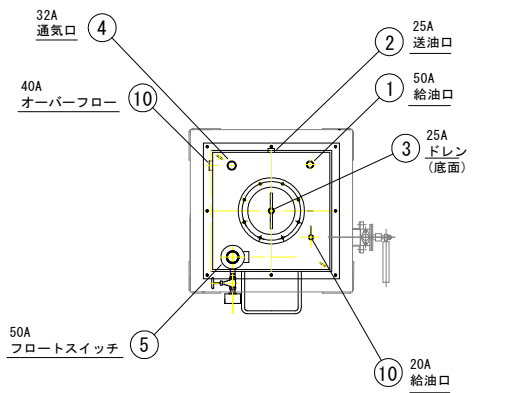

記号	名 称	備 考
1	給油口	50A. JIS ソケット (Rp2)
2	送油口	15A. JIS ソケット (Rp1/2)
3	ドレン	25A. JIS ソケット (Rp1) (プラグ付)
4	通気口	32A. JIS ソケット (Rp1 1/4)
5	フロートスイッチ	50A. ソケット
6	側圧式液面計	15A. JIS ソケット (Rp1/2)
7	消防水張検査済証	
8	ウイングポンプ	20A. ホース5m付
9	オーバーフロー	40A. JIS ソケット (Rp1 1/2)
10	給油口	20A. JIS ソケット (Rp3/4)

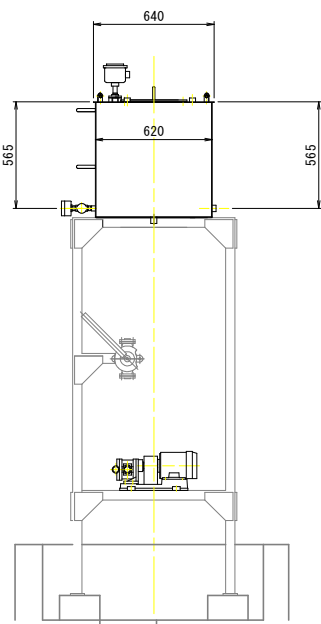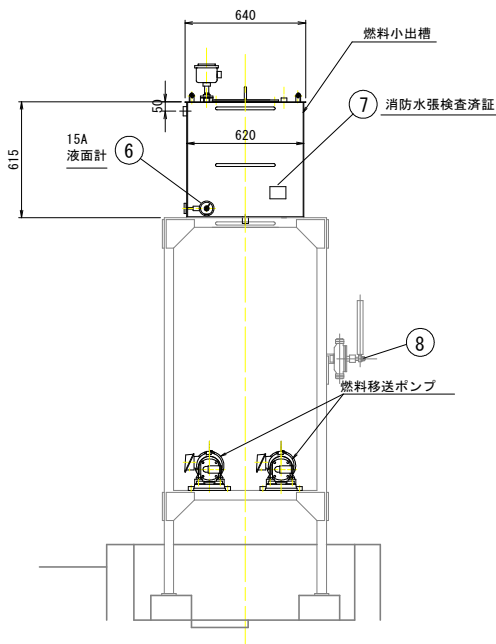

容量計算

容 積	225L= (611×611×605) /10 ⁶
容 量	200L
空間比	11.1%= (225-200) /225

工 事 名	R7徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事		
路線名等	中原地区		
工事箇所	徳島市応神町		
図 面 名	屋内200L燃料タンク（参考図）		
縮 尺	図 示	図面番号	6 / 6
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局＜徳島＞		