


取水施設工構造図(6/16)

S=図示


平面図

S=1:100

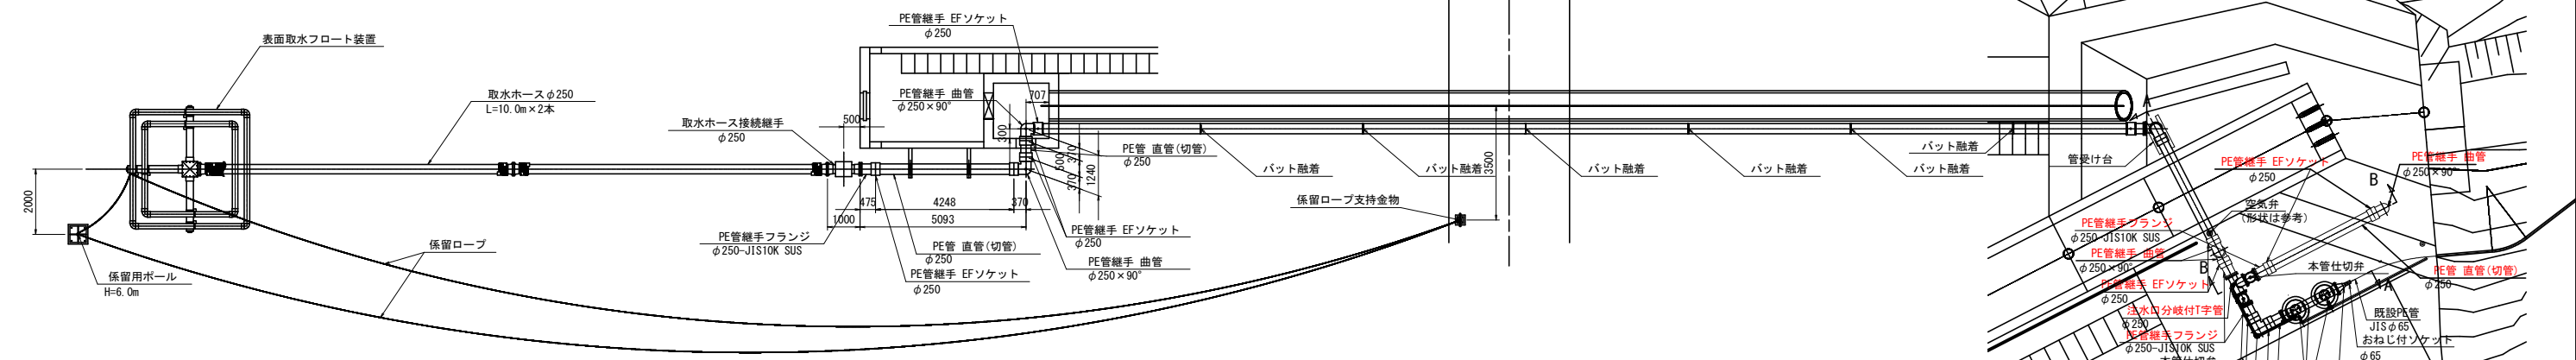


縦断面図

S=1:100

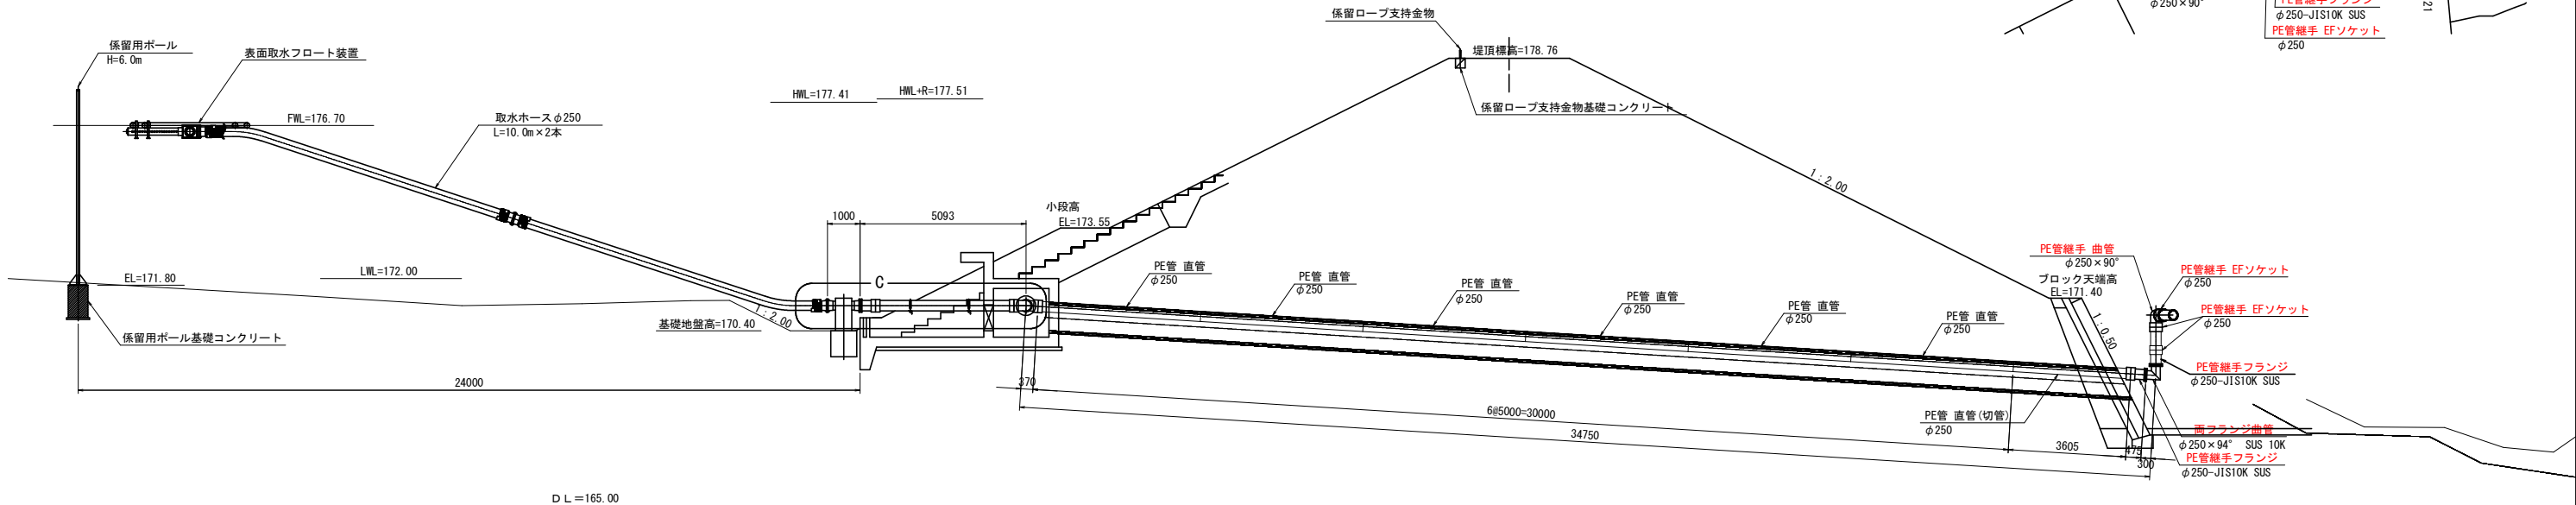


A部縦断面図

S=1:50

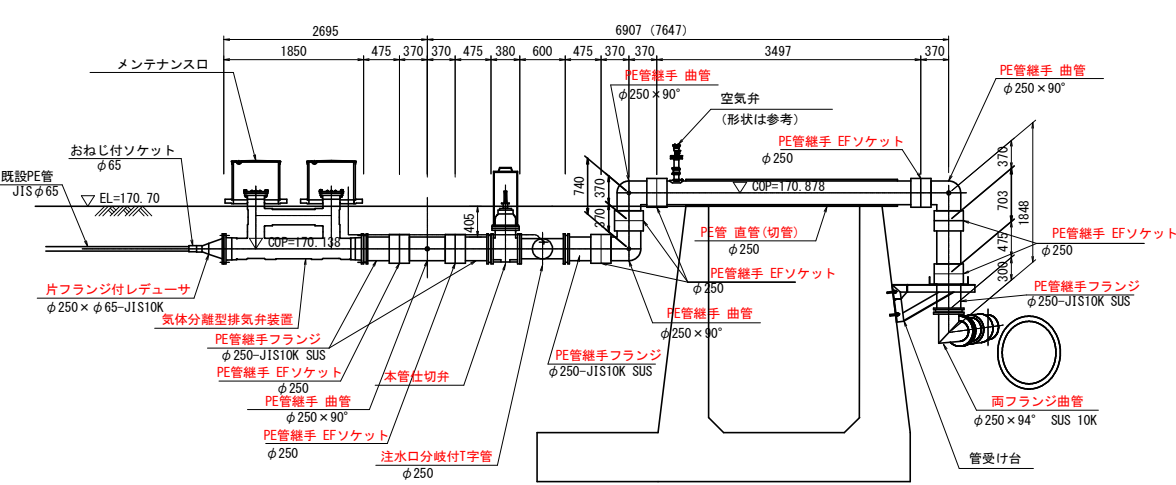


B部縦断面図

S=1:50

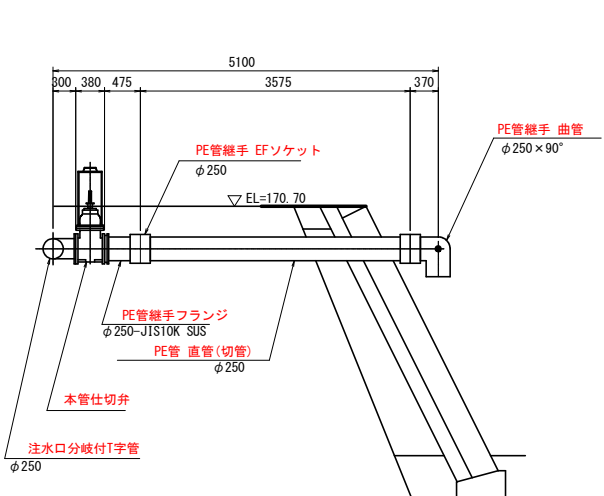

C部詳細図

S=1:50

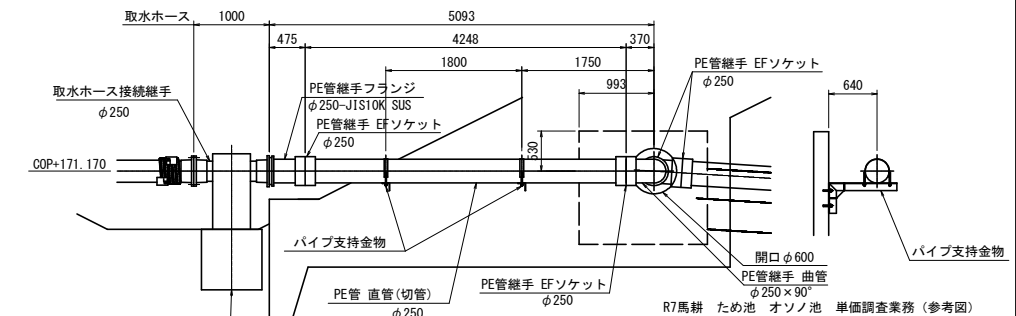



工事名	
路線名等	
工事箇所	
図面名	取水施設工構造図(6/16)
縮尺	S=図示
会社名	
事業所名	西部総合県農林水産部<美馬>

取水施設工構造図(7/16)

S=図示



表面取水フロート装置

S=1:25

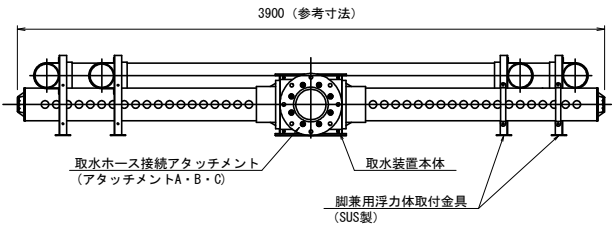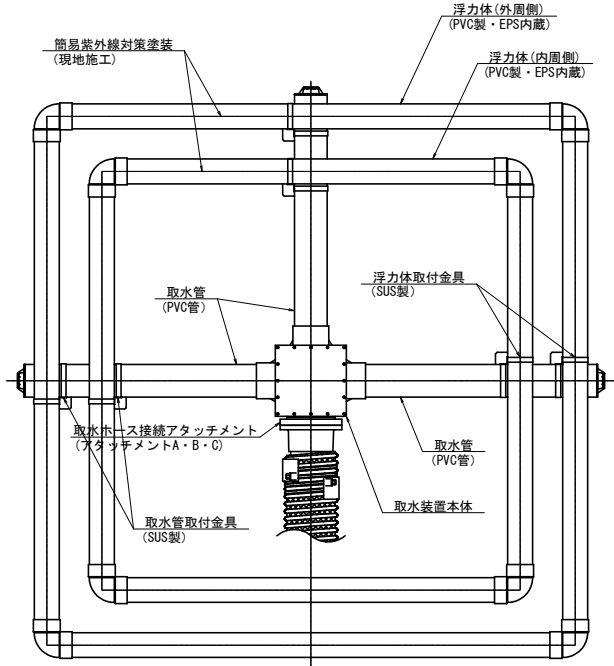


取水ホース接続アタッチメント

S=1:10

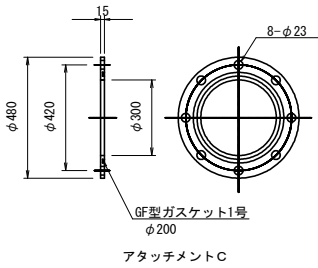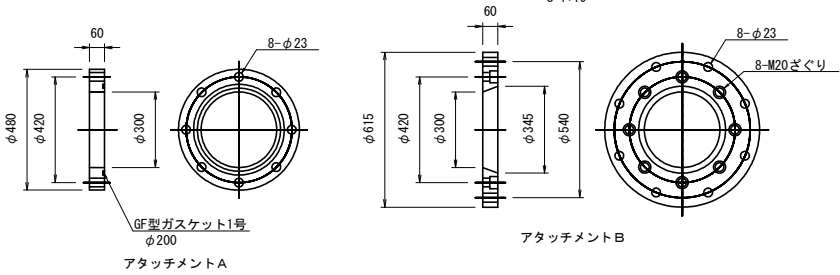

パイプ支持金物

S=1:15

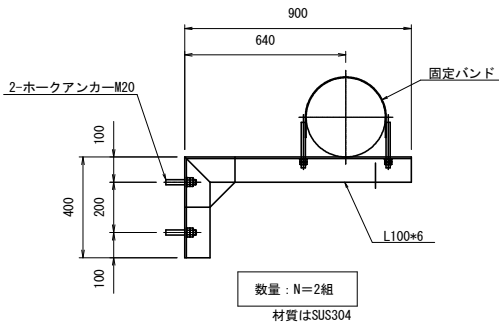






数量：N=2組
材質はSUS304

本管部材φ250

S=1:20


呼び径	名 称	数量	摘 要
250A	PE直管φ250×5m	2本	SDR17 / JIS K6761
250A	サドル付PE直管φ250×5m	1本	SDR17 / JIS K6761
250A	PE管継手 フランジφ250 JIS10K(SUS)	6個	SDR17 / メーカー規格品
250A	PE管継手 曲管φ250×90°	6個	SDR17 / メーカー規格品
250A	PE管継手 EFソケットφ250	13個	SDR17 / メーカー規格品
250A	両フランジ曲管 φ250×94° JIS10K(SUS)	1個	SUS304
250A	注水口分岐付T字管 φ250 JIS10K(SUS)	1個	SUS304
250A	片フランジ付レデュース φ250×φ65	1個	垂裕めっき/JIS10K

注記：継手類の形状又は寸法は参考です。実際とは異なる場合があります。

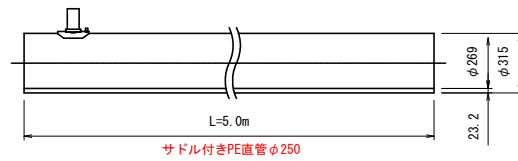

本管仕切弁


S=1:15

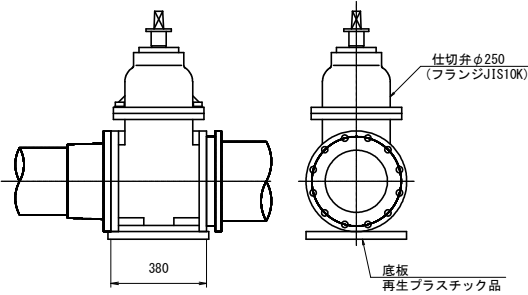

数量：N=2基

取水ホース


S=1:25

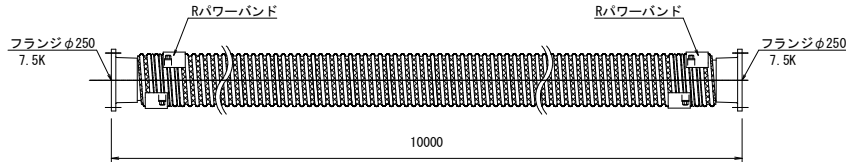

取水ホース	数量表	名 称	数量	摘 要
250A	取水ホース		10m/本 2本	

空気弁


S=1:15



空気弁の形状・組み合わせは参考です

気体分離型排気弁装置

S=1:25

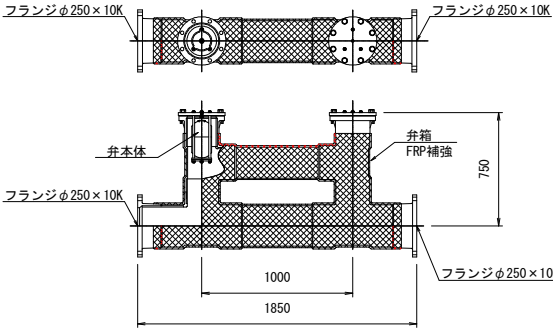

※：土木工事であり、フロート取水工事範囲外

R7馬耕 ため池 オソノ池 単価調査業務(参考図)

工 事 名	
路線名等	
工事箇所	
図 面 名	取 水 施 設 工 構 造 図 (7 / 1 6)
縮 尺	S=図示 図面番号 0 2
会 社 名	
事業所名	西部総合県民局農林水産部<美馬>

取水施設工構造図(9/16)

S=図示


メンテナンス口

S=1:25

メンテナンス口部 土工図




S=1:25

※

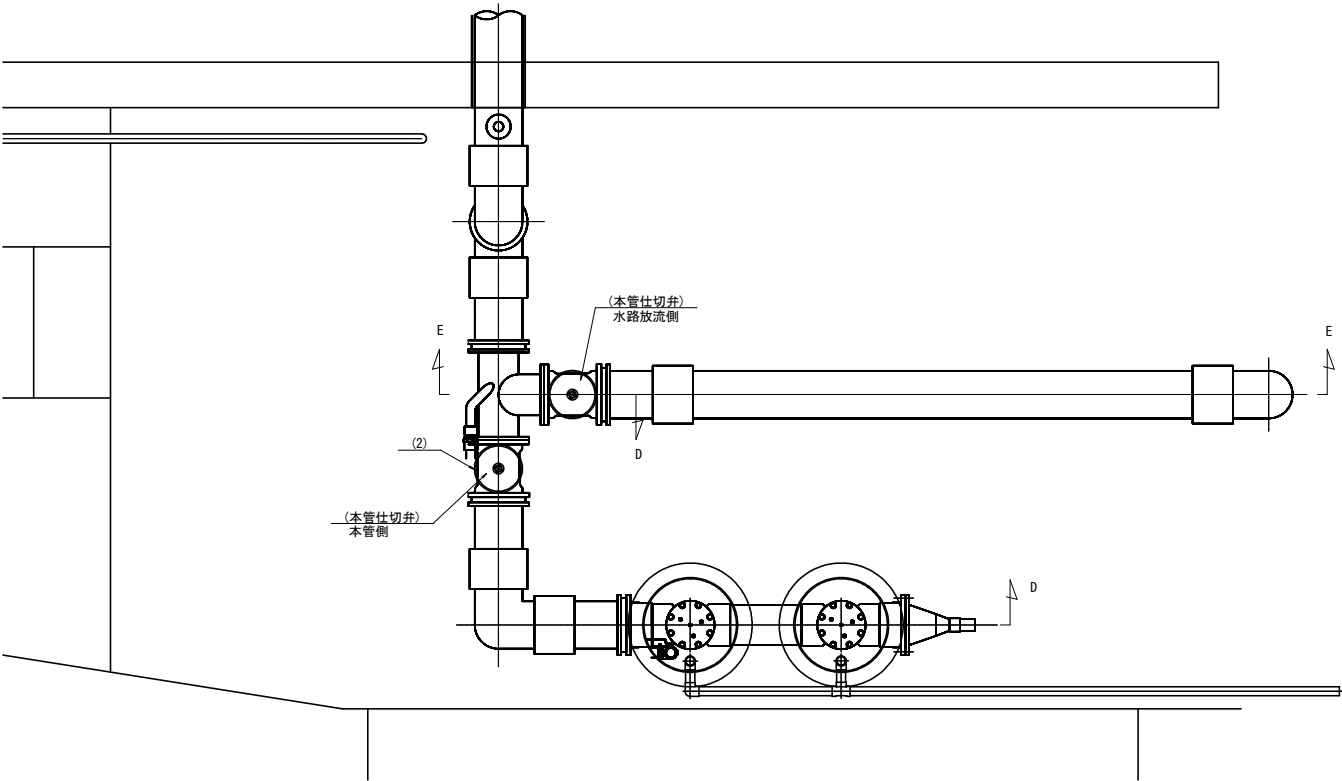



D-D断面図

E-E断面図

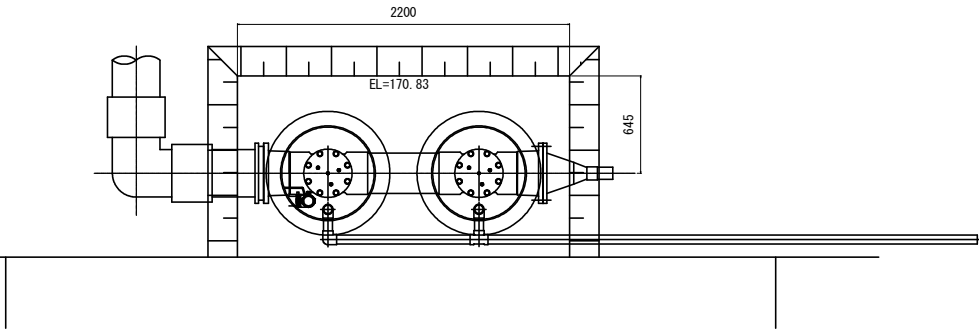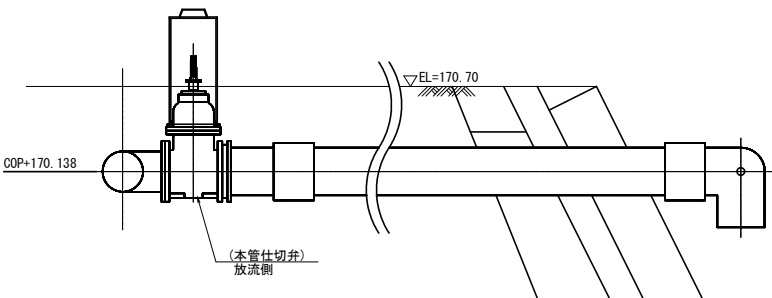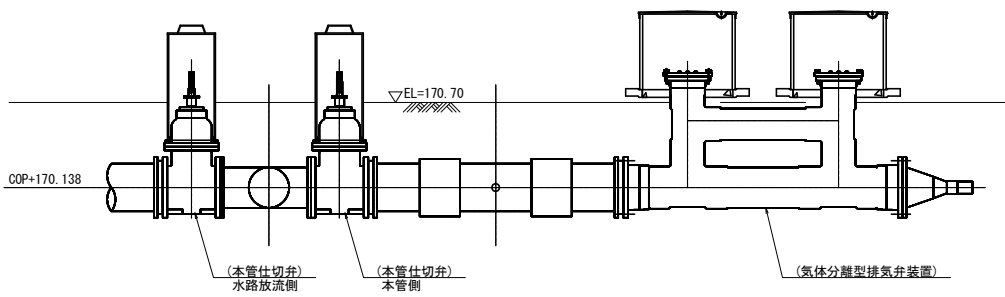

縦断面図

横断面図

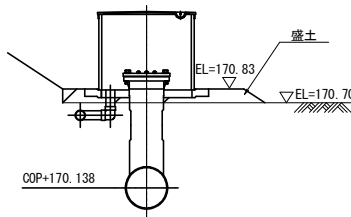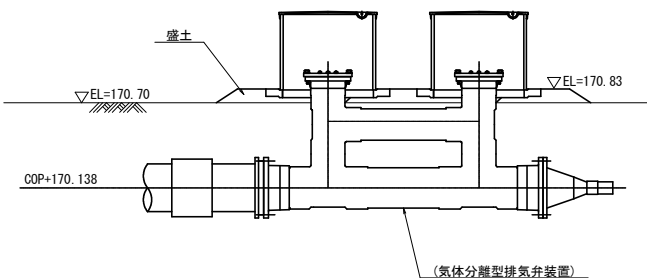

※：土工であり、フロート取水工事範囲外

主要材料表

番号	品名	サイズ(規格)	材質	数量	単位	摘要
(1)	蓋	300用	PVC	2	個	
(2)	立上り管	VU300	PVC	1	本	MVU300-1.5m用(現地加工要)
(3)	鉄蓋	φ600	鑄鉄製	2	枚	
(4)	立上り管	VU600×H500mm	PVC	2	本	
(5)	調整リング	φ600-H50mm	コンクリート	2	枚	
(6)	ドレン管VP50	VP50 直管	PVC	2	本	
		DV継手 DL50	PVC	3	個	
		DV継手 DT50	PVC	1	個	

R7馬耕 ため池 オソノ池 単価調査業務(参考図)

工 事 名			
路線名等			
工事箇所			
図 面 名	取水施設工構造図(9/16)		
縮 尺	S=図示	図面番号	03
会 社 名			
事業所名	西部総合県民局農林水産部<美馬>		